


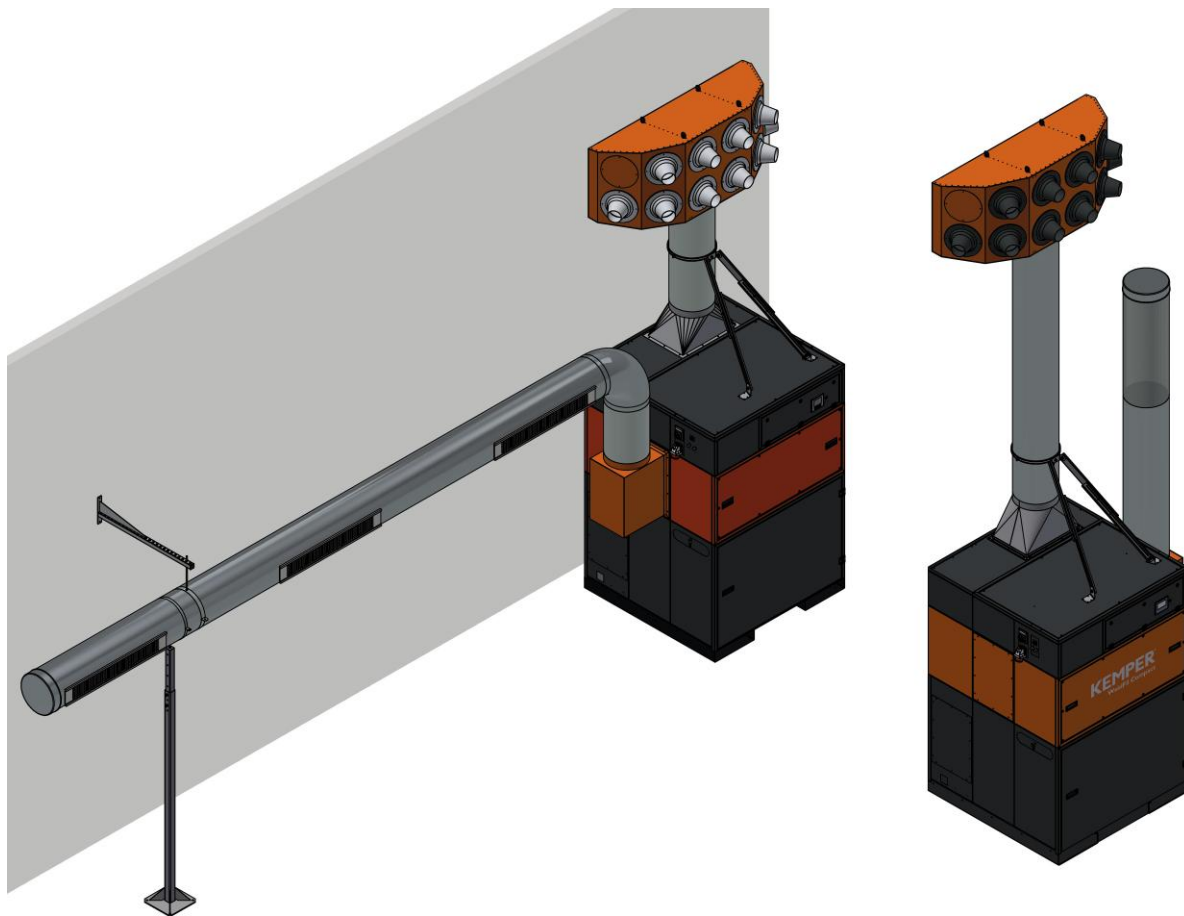

KemJet

PL – Instrukcja obsługi

Typenschild einkleben

1	Ogólne	- 7 -
1.1	Wprowadzenie	- 7 -
1.2	Wskazówki odnośnie do praw autorskich i ochrony prawnej	- 7 -
1.3	Wskazówki dla użytkownika	- 7 -
2	Bezpieczeństwo.....	- 9 -
2.1	Zagadnienia ogólne	- 9 -
2.2	Wskazówki dotyczące znaków i symboli	- 9 -
2.3	Oznaczenia/ tabliczki, jakie powinien zainstalować użytkownik .-	10
	-	
2.4	Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa dla personelu obsługującego.....	- 10 -
2.5	Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa odnoszące się do utrzymania ruchu/ usuwania awarii	- 11 -
2.6	Informacje dotyczące szczególnych rodzajów niebezpieczeństw	- 11
	-	
3	Dane dotyczące produktu.....	- 17 -
3.1	Opis działania	- 17 -
3.1.1	Produkt z układem rur zasysających.....	- 18 -
3.1.2	Produkt z króćcem zasysającym (kosz ssawny).....	- 21 -
3.1.3	Płyty przyłączeniowe i element obsługowy	- 24 -
3.2	Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem	- 25 -
3.3	Warunki otoczenia	- 26 -
3.4	Cecha odróżniająca – połączenie z chmurą.....	- 26 -
3.5	Zdroworozsądkowo przewidywalne błędne zastosowanie.....	- 27 -
3.6	Oznaczenia i tabliczki na produkcie.....	- 28 -
3.7	Pozostałe rodzaje ryzyka	- 28 -
4	Transport i przechowywanie.....	- 30 -
4.1	Transport	- 30 -
4.2	Składowanie	- 30 -
4.3	Okres przechowywania produktów z napędem pasowym	- 30 -
5	Montaż	- 32 -
5.1	Rozpakowanie i montaż produktu.....	- 33 -
5.2	Podłączenie produktu.....	- 34 -
5.3	Montaż – jednostka wydmuchująca	- 36 -

5.3.1	Montaż – produkt z układem rur zasysających.....	- 39 -
5.3.2	Montaż – produkt z króćcem zasysającym (kosz ssawny)	- 41 -
6	Użytkowanie	- 44 -
6.1	Kwalifikacje personelu obsługującego	- 44 -
6.2	Element obsługi i technologia nadzoru	- 44 -
6.2.1	Menu główne – włączanie / wyłączanie produktu	- 44 -
6.2.2	Kontrola danych operacyjnych	- 46 -
6.2.3	Kontrola danych technicznych	- 47 -
6.2.4	Ustawienia techniczne.....	- 48 -
6.2.5	Kontrola osprzętu dodatkowego	- 49 -
6.2.6	Podgląd części zamiennych.....	- 51 -
6.2.7	Menu wyboru języka	- 52 -
6.2.8	Menu konserwacji.....	- 53 -
6.2.9	Ustawianie parametrów urządzenia	- 54 -
6.2.10	Kalibracja ekranu obsługowego	- 56 -
6.2.11	Komunikaty o błędach – elementy obsługowe.....	- 57 -
6.2.12	Komunikaty o błędach opcjonalnego układu regulacji mocy ssącej -	- 59 -
6.2.13	Ostrzeżenia.....	- 59 -
6.3	Uruchomienie.....	- 60 -
7	Utrzymanie ruchu	- 62 -
7.1	Pielęgnacja	- 62 -
7.2	Konserwacja	- 63 -
7.2.1	Opróżnianie zbiorczego pojemnika na pył.....	- 63 -
7.2.2	Wymiana filtra – wskazówki bezpieczeństwa	- 66 -
7.2.3	Wymiana filtra - filtr zabezpieczający zbiorczego pojemnika na pył -	- 67 -
7.2.4	Wymiana filtrów głównych.....	- 69 -
7.2.5	Wymiana filtra od przodu	- 71 -
7.2.6	Wymiana filtra od góry	- 74 -
7.2.7	Spuszczanie kondensatu ze zbiornika sprężonego powietrza -	- 79 -
7.2.8	Spuszczanie kondensatu z jednostki uzdatniania sprężonego powietrza.....	- 80 -
7.2.9	Wymiana / naciąganie pasków w przekładni pasowej wentylatora	- 81 -

7.2.10	Smarowanie łożysk wentylatora.....	- 83 -
7.2.11	Kontrola zbiornika sprężonego powietrza z zaworem bezpieczeństwa sprężonego powietrza	- 84 -
7.2.12	Dostęp do zbiornika sprężonego powietrza + zawór bezpieczeństwa	- 84 -
7.2.13	Harmonogram konserwacji	- 86 -
7.2.14	Książka serwisowa (wzór do skopiowania)	- 88 -
7.3	Usuwanie usterek.....	- 89 -
7.4	Działania w nagłych przypadkach	- 90 -
8	Utylizacja.....	- 91 -
8.1	Tworzywa sztuczne	- 91 -
8.2	Metale	- 91 -
8.3	Elementy filtra	- 91 -
9	Załącznik.....	- 92 -
9.1	Deklaracja zgodności UE	- 92 -
9.2	UKCA Declaration of Conformity	- 93 -
9.3	Dane techniczne	- 95 -
9.4	Karty wymiarów.....	- 99 -
9.5	Karty wymiarów.....	- 101 -
9.6	Części zamienne i osprzęt dodatkowy	- 104 -

1 Ogólne

1.1 Wprowadzenie

Niniejsza instrukcja obsługi stanowi ważną pomoc dla poprawnego i bezpiecznego użytkowania produktu.

Instrukcja obsługi zawiera ważne informacje, pozwalające użytkować produkt bezpiecznie, prawidłowo i ekonomicznie. Przestrzeganie niniejszej instrukcji pozwala uniknąć niebezpieczeństw, zminimalizować koszty naprawy oraz czasu przestoju urządzenia, jak również wydłużyć wydajność i żywotność produktu. Instrukcja obsługi musi być zawsze dostępna, oraz musi być przeczytana i stosowana przez każdą osobę, która pracuje z tym urządzeniem.

Zalicza się tu:

- obsługa i usuwanie awarii podczas eksploatacji,
- utrzymanie ruchu (pielęgnacja, konserwacja),
- transport,
- montaż,
- utylizacja.

Techniczne zmiany i błędy pozostają zastrzeżone.

1.2 Wskazówki odnośnie do praw autorskich i ochrony prawnej

Niniejszą instrukcję obsługi należy traktować poufnie i wolno ją udostępniać wyłącznie upoważnionym osobom. Przekazywanie instrukcji osobom trzecim jest dozwolone wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą producenta KEMPER GmbH.

Wszelkie dokumenty podlegają ochronie w rozumieniu ustawy o ochronie praw autorskich. Wszelkie formy przekazywania, powielania lub wykorzystywania fragmentów oraz udostępniania treści bez wyraźnej pisemnej zgody są zabronione.

Naruszenia będą ścigane na drodze karnej i pociągną za sobą obowiązek naprawienia powstałych szkód.

Prawa własności przemysłowej, takie jak patenty, znaki towarowe lub wzory przemysłowe, należą wyłącznie do producenta.

1.3 Wskazówki dla użytkownika

Instrukcja obsługi jest istotną częścią składową produktu.

Użytkownik powinien dołożyć starań, aby personel obsługujący zapoznał się z niniejszą instrukcją.

Instrukcja obsługi musi zostać uzupełniona przez użytkownika o instrukcje obsługi na podstawie krajowych przepisów bezpieczeństwa i zapobiegania wypadkom oraz przepisów ochrony środowiska, łącznie z informacjami dotyczącymi obowiązku nadzoru i zgłaszania, w celu uwzględnienia warunków zakładowych, na przykład organizacji pracy, przebiegu pracy i zatrudnionego personelu. Oprócz instrukcji obsługi i przepisów prawnych dotyczących zapobiegania wypadkom obowiązujących w kraju i miejscu użytkowania należy przestrzegać również uznanych przepisów technicznych dotyczących bezpiecznej i fachowej pracy.

Bez zgody producenta, użytkownik nie może dokonywać zmian lub modyfikacji produktu, które mogłyby mieć wpływ na jego bezpieczeństwo! Stosowane części zamienne muszą odpowiadać technicznym wymagom producenta. Wymóg ten jest zawsze spełniony w przypadku oryginalnych części zamiennych producenta.

Do obsługi, konserwacji i transportu produktu należy odesłać tylko przeszkolonych i wykwalifikowanych pracowników. Należy jasno wyznaczyć pracownikom zakres odpowiedzialności odnośnie obsługi, konserwacji i transportu.

2 Bezpieczeństwo

2.1 Zagadnienia ogólne

Produkt wytworzony i skonstruowany został zgodnie ze stanem technicznym i obowiązującymi technicznymi zasadami bezpieczeństwa. Podczas eksploatacji produktu mogą powstawać techniczne niebezpieczeństwa dla użytkownika, jak również może dojść do uszkodzeń produktu lub innych szkód rzeczowych, gdy:

- jest on obsługiwany przez nie przeszkolony i nie pouczony personel,
- nie jest on użytkowany zgodnie z przeznaczeniem i/lub
- nie jest prawidłowo konserwowany i naprawiany.

2.2 Wskazówki dotyczące znaków i symboli

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO

Symbol ten w połączeniu z wyrazem „Niebezpieczeństwo” oznacza bezwzględnie grożące niebezpieczeństwo. Nieprzestrzeganie tej wskazówki bezpieczeństwa prowadzi do śmierci lub ciężkich obrażeń.

⚠ OSTRZEŻENIE

Symbol ten w połączeniu z wyrazem „Ostrzeżenie” oznacza możliwość wystąpienia niebezpiecznej sytuacji. Nieprzestrzeganie tej wskazówki bezpieczeństwa prowadzi do śmierci lub ciężkich obrażeń.

⚠ UWAGA

Symbol ten w połączeniu z wyrazem „Uwaga” oznacza możliwość wystąpienia niebezpiecznej sytuacji. Nieprzestrzeganie tej wskazówki bezpieczeństwa może prowadzić do lekkich lub nieznacznych obrażeń. Może on być również używany do ostrzegania przed szkodami rzeczowymi.

WSKAZÓWKA

Wskazówki ogólne to proste dodatkowe informacje, które nie ostrzegają przed szkodami osobowymi lub rzeczowymi.

1. Wyliczenia kroków postępowania oznaczone są liczbami z kropką, w których ważna jest kolejność.
- Za pomocą punktatorów oznaczone są listy części w legendzie lub

informacje, w których kolejność nie ma znaczenia.

2.3 Oznaczenia/ tabliczki, jakie powinien zainstalować użytkownik

Użytkownik zobowiązany jest do umieszczenia ewentualnych dalszych oznaczeń i znaków na produkcie w swoim otoczeniu.

Takie oznaczenia i tabliczki mogą odnosić się np. do przepisów dotyczących obowiązku noszenia środków ochrony indywidualnej.

2.4 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa dla personelu obsługującego

Przed użyciem, użytkownik urządzenia musi zostać poinstruowany w formie informacji, instrukcji i szkolenia odnośnie użytkowania produktu, jak również zastosowania materiałów i środków pomocniczych.

Produkt może być użytkowany tylko jeśli znajduje się w nienagannym stanie technicznym, zgodnie z przeznaczeniem, ze świadomością konieczności zachowania bezpieczeństwa i możliwości wystąpienia niebezpieczeństwa, z przestrzeganiem niniejszej instrukcji obsługi! Wszelkie usterki, a szczególnie te, które mogą mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo, należy natychmiast usuwać!

Każda osoba, której zlecono uruchomienie, obsługę lub naprawę, musi w całości przeczytać i zrozumieć niniejszą instrukcję obsługi. W czasie pracy z urządzeniem jest już na to za późno. W szczególności dotyczy to personelu pracującego przy urządzeniu sporadycznie.

Instrukcja obsługi musi zawsze znajdować się w pobliżu urządzenia i musi być w zasięgu ręki.

Nie odpowiadamy za szkody i wypadki powstałe w wyniku nieprzestrzegania zaleceń niniejszej instrukcji.

Należy przestrzegać odpowiednich przepisów BHP, jak również innych ogólnie uznanych zasad bezpieczeństwa technicznego i higieny pracy.

Kompetencje w zakresie różnych czynności w ramach konserwacji i utrzymywania maszyny w dobrym stanie należy jasno ustalić i przestrzegać ich zachowania. Tylko w ten sposób można uniknąć działań nieprawidłowych, szczególnie w sytuacjach niebezpiecznych.

Użytkownik zobowiąże personel obsługujący i naprawiający urządzenie do stosowania środków ochrony osobistej. Należą do nich w szczególności buty ochronne, okulary ochronne i rękawice.

Nie należy nosić nieosłoniętych długich włosów, luźnego ubrania ani ozdób! Zasadniczo istnieje niebezpieczeństwo zaczepienia albo wciągnięcia przez ruchome części!

Jeśli na produkcie wystąpią zmiany związane z bezpieczeństwem, należy natychmiast przerwać i zabezpieczyć przebieg pracy, a sytuację zgłosić odpowiedniej osobie/ jednostce odpowiedzialnej!

Prace przy produkcie mogą być przeprowadzane tylko przez godnych zaufania, przeszkolonych pracowników. Należy przestrzegać minimalnego wieku osób przewidzianego w ustawie!

Personel, który musi zostać przeszkolony, wdrożony, poinformowany lub będący w trakcie ogólnego przyuczenia zawodowego może wykonywać czynności z produktem tylko pod nieprzerwanym nadzorem osoby doświadczonej!

2.5 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa odnoszące się do utrzymania ruchu/ usuwania awarii

Do drzwiczek serwisowych i do celów konserwacji musi być zawsze swobodny dostęp.

Przebrajanie, prace konserwacyjne i naprawy, jak również usuwanie usterek mogą być przeprowadzane tylko na wyłączonym urządzeniu.

W trakcie prac konserwacyjnych i naprawczych należy stale dokręcać poluzowane połączenia śrubowe. O ile jest to wymagane, przewidziane do tego śruby należy dokręcać kluczem dynamometrycznym.

Na początku konserwacji/ naprawy/ pielęgnacji w szczególności przyłącza śrubowe należy chronić przed zabrudzeniem i środkami do pielęgnacji.

Należy dotrzymywać zalecanych, lub podanych w instrukcji obsługi okresów ponownych kontroli/ inspekcji.

Przed demontażem należy oznaczyć części tworzące całość.

2.6 Informacje dotyczące szczególnych rodzajów niebezpieczeństw

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO**Niebezpieczeństwo porażenia prądem!**

Prace przy elektrycznym wyposażeniu produktu mogą być wykonywane jedynie przez wykwalifikowanych elektryków lub przez przeszkolony personel obsługujący pod kierownictwem i nadzorem wykwalifikowanego elektryka, zgodnie z przepisami dotyczącymi elektroniki!

Przed otwarciem produktu należy wyciągnąć wtyczkę (o ile jest dostępna) z gniazdka i zabezpieczyć ją przed nieumyślnym włączeniem.

W przypadku awarii zasilania elektrycznego produktu należy natychmiast wyłączyć produkt przyciskiem WŁ./WYŁ. oraz, o ile występuje, wyciągnąć wtyczkę sieciową!

Należy stosować wyłącznie oryginalne bezpieczniki o zalecanej mocy!

Części elektryczne, które mają być poddane przeglądowi, konserwacji i naprawie, muszą zostać odłączone od napięcia. Środki, za pomocą których odłączono zasilanie, należy zabezpieczyć przed nieumyślnym lub samoistnym ponownym włączeniem. Odłączone od napięcia części elektryczne należy sprawdzić najpierw pod kątem obecności napięcia, następnie odizolować sąsiednie części znajdujące się pod napięciem. Podczas napraw należy zwracać uwagę na to, aby nie zmieniać cech konstrukcyjnych, powodując przez to mniejsze bezpieczeństwo.

Należy regularnie sprawdzać przewody pod kątem uszkodzeń i w razie potrzeby wymienić.

**⚠ OSTRZEŻENIE****Porażenie prądem w przypadku braku uziemienia!**

Jeśli urządzenia nie posiadają przyłącza przewodu uziemiającego lub jest ono nieprawidłowo wykonane, mogą występować duże wartości napięcia na nieosłoniętych elementach lub częściach obudowy, które w przypadku dotknięcia mogą doprowadzić do ciężkich obrażeń lub śmierci.

⚠ OSTRZEŻENIE**Porażenie prądem w przypadku podłączenia nieprawidłowego zasilania!**

W wyniku podłączenia nieprawidłowego zasilania części mogące mieć kontakt z ludzkim ciałem mogą być pod niebezpiecznie wysokim napięciem. Dotknięcie części znajdujących się pod niebezpiecznym napięciem może prowadzić do poważnych obrażeń lub śmierci.

Dane elektryczne przyłącza patrz tabliczka znamionowa produktu

Podłączenie do sieci elektrycznej

Produkt zaprojektowano do pracy pod napięciem sieciowym podanym na tabliczce znamionowej. Jeżeli kabel sieciowy albo wtyczka sieciowa nie są zamontowane do produktu, należy je zamontować zgodnie z normami krajowymi.

⚠ UWAGA**Obliczona na zbyt niskie parametry instalacja elektryczna może być przyczyną poważnych szkód materialnych.**

Przewód zasilający i jego zabezpieczenie zaprojektować zgodnie z istniejącym zasilaniem elektrycznym. Obowiązują dane techniczne zamieszczone na tabliczce znamionowej.

Zabezpieczenie sieci należy wyposażyć co najmniej w wyłącznik instalacyjny **kategorii C**.

Wskazówka dotycząca podłączania produktów z regulacją mocy ssącej do zasilania sieciowego

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO

Niebezpieczne napięcie elektryczne!

Produkty z regulacją mocy ssącej (falownik) są przeznaczone do stosowania w połączeniu z bezpiecznikami instalacyjnymi.

Eksplatacja produktu zasilanego z sieci elektrycznej z wyłącznikiem różnicowoprądowym (RCCB) wymaga uwzględnienia poniższej zasady.

Użytkowanie falownika na przewodzie uziemienia ochronnego może powodować występowanie prądu stałego, dlatego zainstalowany w sieci elektrycznej wyłącznik różnicowoprądowy (RCCB) musi spełniać następujące wymagania.

Produkty z wtyczką 16/ 32 amperową

Kategoria:	Prąd znamionowy	Prąd zadziałania	Wskazówka
typ B	40 A	30 mA	krótkozwłoczny
typ B	63 A	30 mA	krótkozwłoczny

Tab. 1: Wymogi dla wyłącznika różnicowoprądowego

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO**Zawieszone ładunki**

Przechylające się lub spadające ładunki grożą ciężkimi obrażeniami, a nawet śmiercią.

- Nigdy nie wchodzić pod zawieszone ładunki.
- Zawsze przebywać poza strefą niebezpieczną.
- Przestrzegać wartości masy całkowitej, punktów zaczepiania oraz środka ciężkości ładunku.
- Przestrzegać informacji dotyczących transportu oraz symboli umieszczonych na ładunku.

⚠ OSTRZEŻENIE**Zagrożenie dla zdrowia z powodu cząstek dymów spawalniczych!**

Nie wdychać pyłów/dymów spawalniczych! Możliwe są poważne uszkodzenia organów i dróg oddechowych!

Dym spawalniczy zawiera substancje mogące powodować raka!

Kontakt skóry z dymem spawalniczym itp. może doprowadzić u osób wrażliwych do podrażnień skóry!

Naprawy i prace konserwacyjne na produkcie mogą być przeprowadzane wyłącznie przez przeszkolonych i wykwalifikowanych pracowników, pod warunkiem przestrzegania informacji dotyczących bezpieczeństwa oraz obowiązujących przepisów z zakresu zapobiegania wypadkom!

Aby uniknąć kontaktu i wdychania cząstek pyłów, należy nosić jednorazowe kombinezony, okulary ochronne, rękawice i odpowiednią maskę filtrującą klasy FFP2 zgodnie z normą EN 149.

Podczas napraw i prac konserwacyjnych unikać uwalniania niebezpiecznych cząstek pyłów, aby żadna z osób nie zajmująca się tymi pracami nie została poszkodowana.

▲ OSTRZEŻENIE

Prace przy zbiorniku sprężonego powietrza, a także przy przewodach i komponentach sprężonego powietrza mogą być wykonywane tylko przez osoby posiadające doświadczenie w pneumatyce.

Przed rozpoczęciem konserwacji lub naprawy odłączyć układ pneumatyczny od zewnętrznego źródła sprężonego powietrza i odprężyć go!

▲ OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo spowodowane promieniowaniem telefonii komórkowej

Promieniowanie telefonii komórkowej może oddziaływać na urządzenia elektroniczne i medyczne.

Produktu:

- nie używać w pobliżu urządzeń medycznych takich jak rozruszniki serca, pompy insulinowe i podobne urządzenia.
 - nie używać w szpitalach, na stacjach paliw oraz w obiektach medycznych.
 - nie używać w pobliżu elektronicznych urządzeń o wysokiej precyzji.
 - nie użytkować w pobliżu silnych pól elektromagnetycznych.
-

⚠ UWAGA**Zagrożenie dla zdrowia spowodowane hałasem!**

Produkt może wytwarzać hałas, dokładne informacje znajdują się w danych technicznych. W połączeniu z innymi maszynami i/ lub miejscowymi okolicznościami, w miejscu zastosowania produktu może się zwiększyć poziom hałasu. W tym przypadku użytkownik jest zobowiązany do zapewnienia personelowi obsługującemu odpowiedniego wyposażenia ochronnego.

3 Dane dotyczące produktu

3.1 Opis działania

Produkt służy do odsysania powietrza z pomieszczeń, jego filtrowania oraz doprowadzania oczyszczonego powietrza z powrotem do pomieszczenia. Obszarem jego stosowania są hale produkcyjne i magazynowe, w których należy oczyścić powietrze z drobnych zanieczyszczeń, takich jak dym i pył.


Zanieczyszczone powietrze jest zasysane przez kratki ssawne układu rurociągów. W module filtra następuje zatrzymanie doprowadzonych cząstek, takich jak dymy i pyły, przy stopniu filtracji wynoszącym ponad 99%. Oddzielone cząstki gromadzą się na powierzchni wkładów filtracyjnych, co prowadzi do powolnego wzrostu różnicy ciśnień na wkładach filtracyjnych. Inteligentny system sterowania monitoruje ten proces i w razie potrzeby uruchamia samoczynne czyszczenie. Tutaj podmuch sprężonego powietrza jest rozprowadzany przez dyszę rotacyjną skierowaną na całą powierzchnię filtra odpowiedniego wkładu filtracyjnego. Osadzone cząstki zostają w ten sposób oddzielone i wpadają do zbiorczego pojemnika na pył w dolnej części produktu. Samoczynne czyszczenie wkładów filtracyjnych odbywa się podczas eksploatacji urządzenia, nie ma potrzeby przerywania pracy. Po wyłączeniu produktu następuje tzw. czyszczenie w czasie postoju.

Oczyszczone powietrze przepływa wewnątrz wkładów filtracyjnych w górę do obszaru czystego powietrza produktu i jest zwracane do obszaru roboczego za pomocą jednostki wydmuchującej.


Produkt jest dostarczany w dwóch opcjonalnych wariantach:

- **Produkt z układem rur zasysających**
- **Produkt z króćcem zasysającym (kosz ssawny)**


3.1.1 Produkt z układem rur zasysających

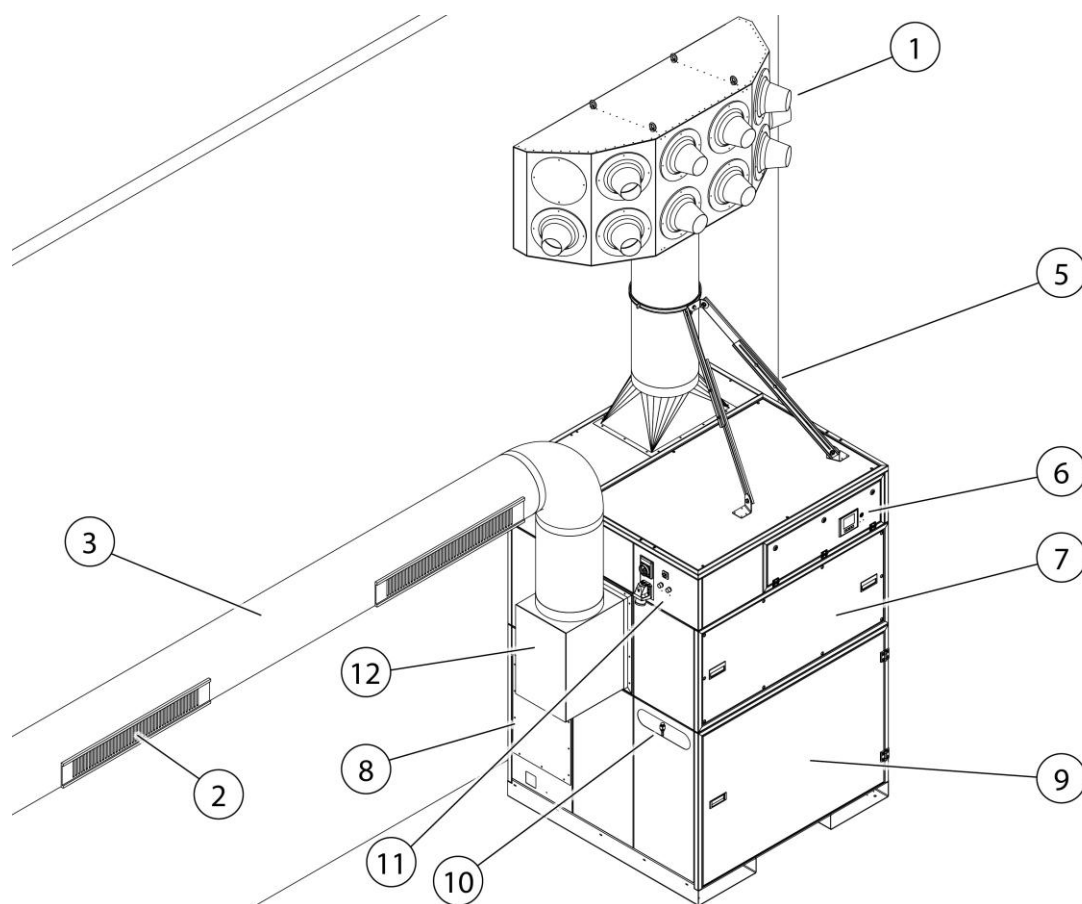

Rys. 1: Opis działania – 998800407

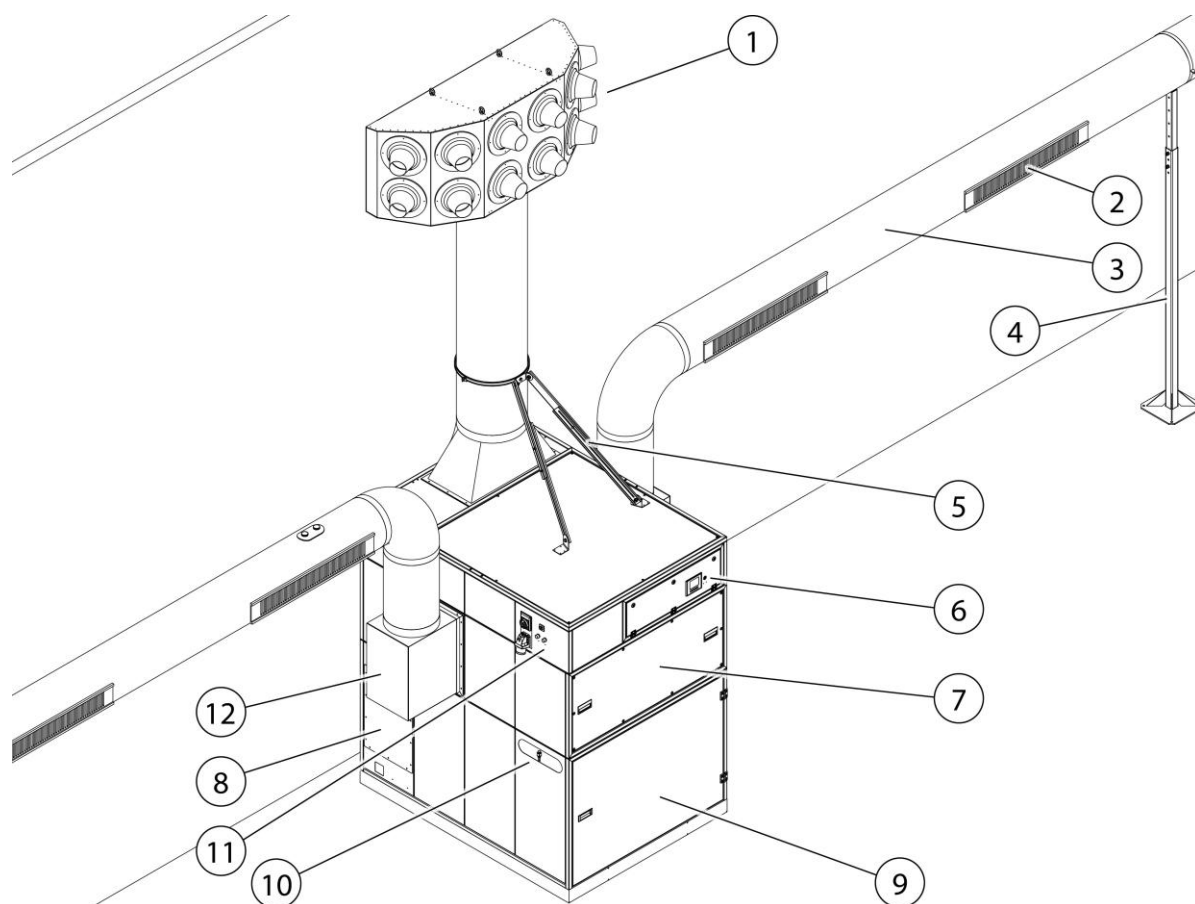

Rys. 2: Opis działania – 998800401

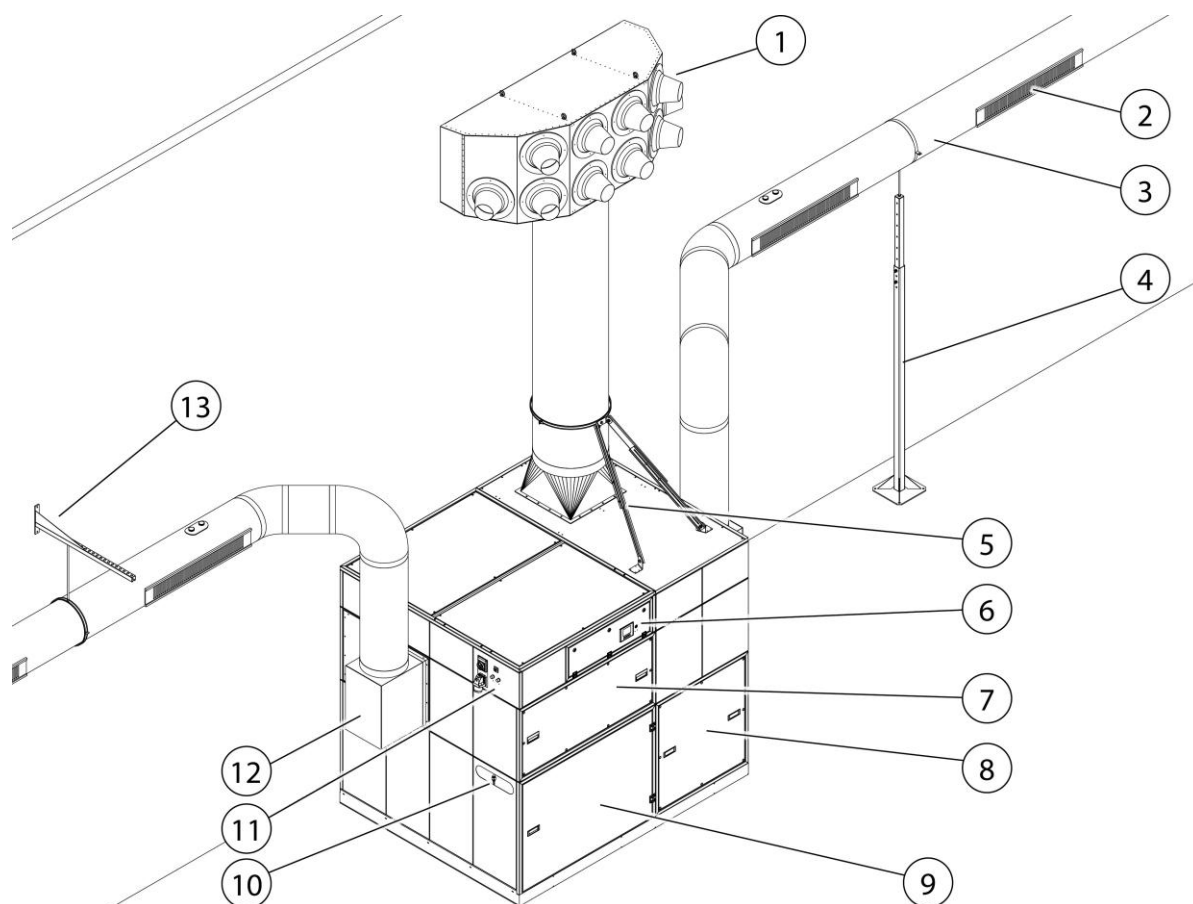


Rys. 3: Opis działania – 998800414


Poz.	Nazwa	Poz.	Nazwa
1	Jednostka wydmuchująca z dyszami wydmuchowymi, obrót w zakresie 30°	8	Pokrywa serwisowa – obszar wentylatora
2	Kratka ssawna – zanieczyszczone powietrze	9	Drzwiczki serwisowe – zbiorczy wózek na pył
3	Rura zasysająca	10	Przyłącze sprężonego powietrza
4	Słup	11	Płyty przyłączeniowe
5	Podpora jednostki wydmuchującej	12	Skrzynka przyłączeniowa
6	Element obsługowy	13	Wspornik ścienny
7	Drzwiczki serwisowe – obszar filtra		

Tab. 2: Pozycje na produkcie


3.1.2 Produkt z króćcem zasysającym (kosz ssawny)

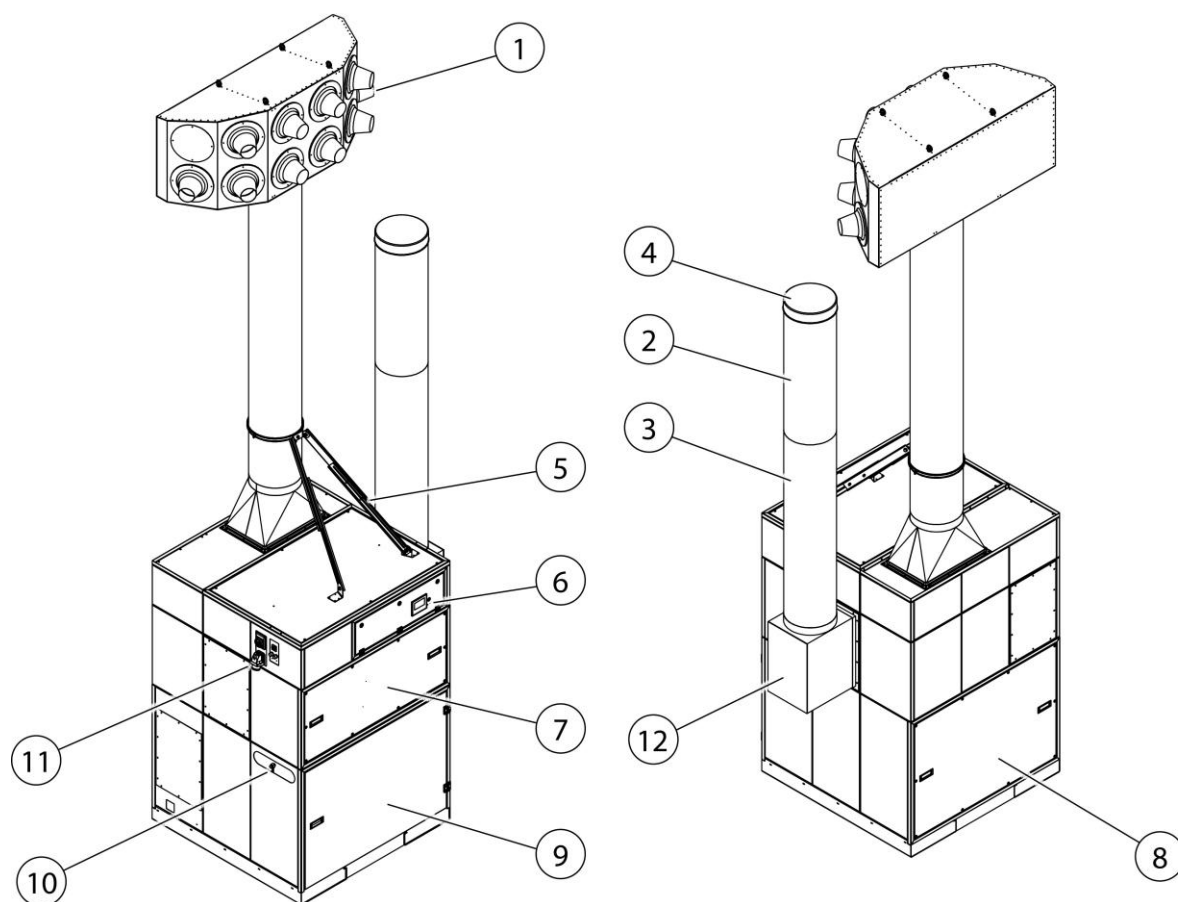

Rys. 4: Opis działania – 998800461

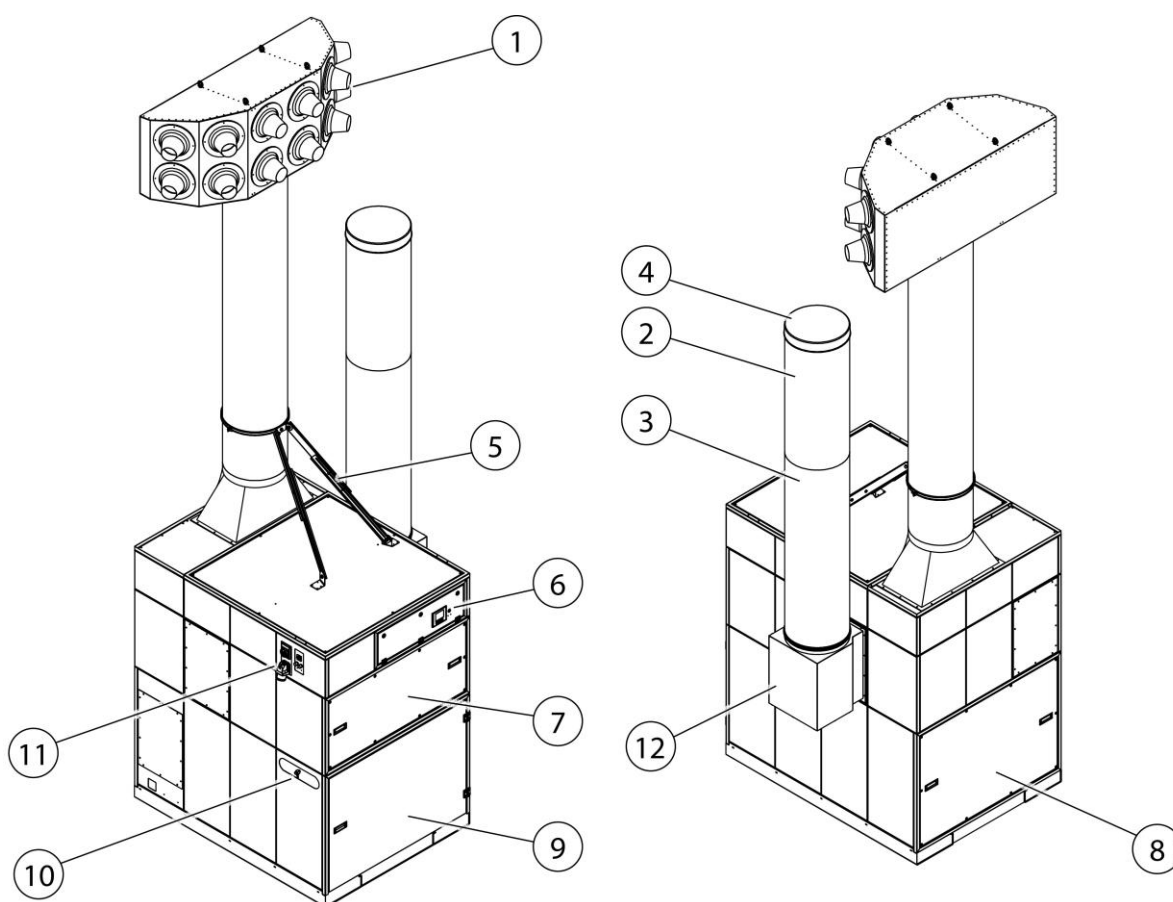

Rys. 5: Opis działania – 998800462

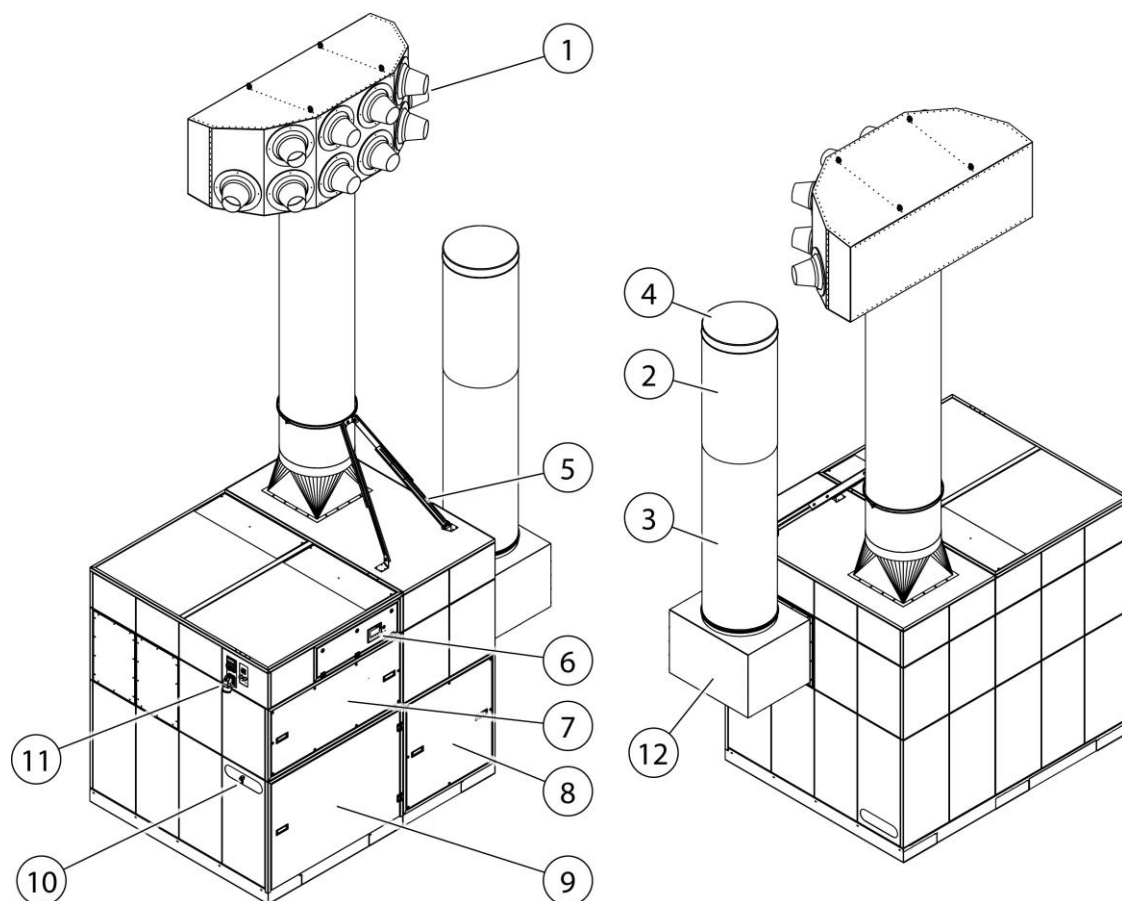


Rys. 6: Opis działania – 998800463

Poz.	Nazwa	Poz.	Nazwa
1	Jednostka wydmuchująca z dyszami wydmuchowymi, obrót w zakresie 30°	8	Pokrywa serwisowa – obszar wentylatora
2	Króciec zasysający (kosz ssawny) zanieczyszczające powietrze	9	Drzwiczki serwisowe – zbiorczy wózek na pył
3	Rura zasysająca	10	Przyłącze sprężonego powietrza
4	Pokrywa – króciec zasysający	11	Płyty przyłączeniowe
5	Podpora jednostki wydmuchującej	12	Skrzynka przyłączeniowa
6	Element obsługowy	13	Wspornik ścienny
7	Drzwiczki serwisowe – obszar filtra		

Tab. 3: Pozycje na produkcie

3.1.3 Płyty przyłączeniowe i element obsługowy

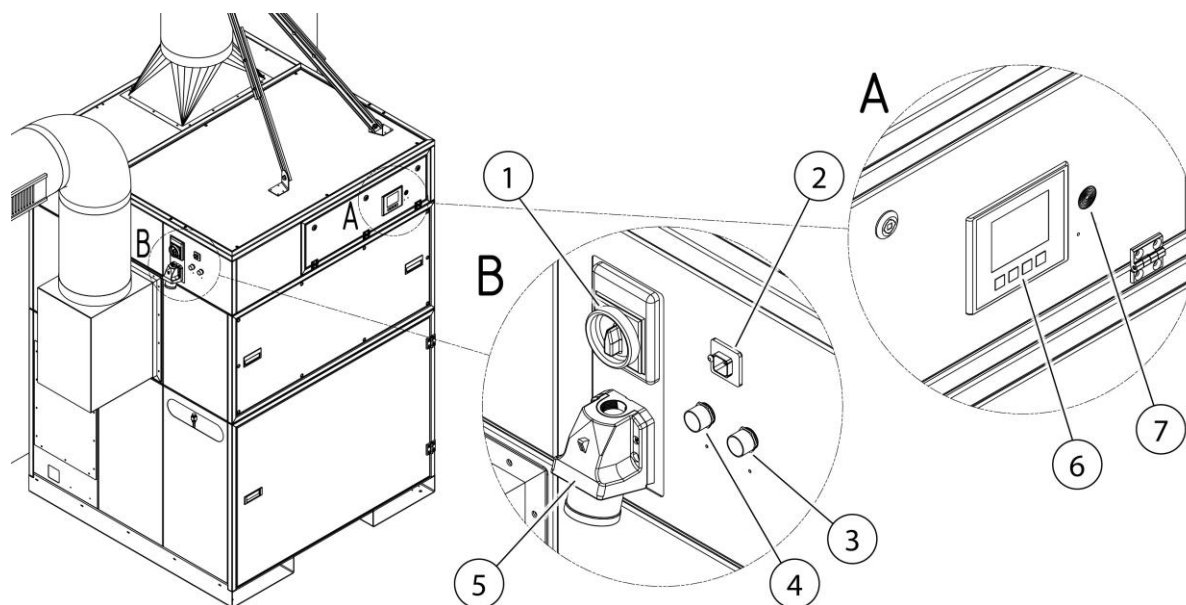

Rys. 7: Płyty przyłączeniowe i element obsługowy

Poz.	Nazwa	Poz.	Nazwa
------	-------	------	-------

1	Główny wyłącznik	5	Przyłączeniowe gniazdo wtykowe CEE
2	Gniazdo przyłączeniowe dla zewnętrznego elementu obsługowego	6	Element obsługowy – ekran obsługowy
3	6-biegunowe gniazdo przyłączeniowe	7	Buczek sygnałowy
4	12-biegunowe gniazdo przyłączeniowe		

Tab. 4: Pozycje na produkcie

3.2 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Produkt służy do odsysania i filtrowania powietrza z zamkniętych pomieszczeń, jego filtrowania oraz doprowadzania oczyszczonego powietrza odpowiednio z powrotem do pomieszczenia.

Obszarem jego stosowania są hale produkcyjne i magazynowe, w których należy oczyścić powietrze z drobnych zanieczyszczeń, takich jak dymy i pyły.

Dymy ani pyły nie mogą się składać z substancji palnych, ponieważ w połączeniu z powietrzem mogą one tworzyć mieszkankę wybuchową, do której instalacja filtrująca nie jest przystosowana.

W danych technicznych znajdują się wymiary i inne dane dotyczące produktu, na które należy zwrócić uwagę.

WSKAZÓWKA

Należy przestrzegać danych w rozdziale „Dane techniczne” i koniecznie ich dotrzymywać.

Do zastosowania zgodnie z przeznaczeniem należy również przestrzeganie wskazówek

- dotyczących bezpieczeństwa,
- dotyczących obsługi i sterowania,
- dotyczących utrzymania ruchu i konserwacji,
- dotyczących transportu i montażu,

jakie zostały opisane w niniejszej instrukcji obsługi.

Użytkowanie inne lub wykraczające poza opisany zakres nie jest użytkowaniem zgodnie z przeznaczeniem. Za powstałe w wyniku tego

szkody odpowiada sam użytkownik. Dotyczy to również samodzielnych modyfikacji produktu.

3.3 Warunki otoczenia

Eksploatacja lub składowanie urządzenia poza podanym zakresem jest uważane za użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem i może mieć negatywny wpływ na działanie, moc ssącą oraz efekt ochronny zgodnie z normą DIN EN ISO 21904. Za szkody wynikające z tego tytułu producent nie ponosi odpowiedzialności.

Zagadnienia ogólne:

- Powietrze otoczenia wolne od pyłu, kwasów, gazów korozyjnych lub innych agresywnych substancji.
- Wysokość nad poziomem morza: do 1000 m [3281 ft].
- Tylko dla odpowiednio zatwierdzonych produktów: dozwolona eksploatacja w pomieszczeniach lub na zewnątrz.

Zakres temperatury powietrza otoczenia

Tryb pracy	Praca	Transport / przechowywanie
Wewnątrz (obszar wewnętrzny)	+5°C do 40°C [41°F do +104°F]	-20°C do 50°C [-4°F do +122°F]
Na zewnątrz (tylko dla zatwierdzonych produktów)	-10°C do 40°C [14°F do +104°F]	-20°C do 50°C [-4°F do +122°F]

Tab. 5: Zakres temperatury powietrza otoczenia

Względna wilgotność powietrza (bez skraplania, o ile nie zatwierdzono inaczej):

- **Wewnątrz:** do 50% przy +40°C [+104°F], do 90% przy +20°C [+68°F]
- **Na zewnątrz:** do 100%, w tym okresowa kondensacja spowodowana warunkami pogodowymi

3.4 Cecha odróżniająca – połączenie z chmurą

Ustawienia i kontrole:

Niektóre produkty posiadają połączenie z chmurą, za pomocą którego można utrzymać oprogramowanie produktu w aktualnej wersji.

Ponadto można sprawdzać parametry robocze produktu oraz śledzić w czasie rzeczywistym.

Ustawienia i kontrole realizowane są przy wykorzystaniu połączenia z chmurą: www.kemperconnect.de

WSKAZÓWKA

Wymagane parametry połączenia z siecią komórkową

W produkcie zastosowano standard telefonii komórkowej, który może być używany na całym świecie. Warunkiem jest dostępna sieć telefonii komórkowej, standard to sieć 2G, 3G, 4G.

3.5 Zdroworozsądkowo przewidywalne błędne zastosowanie

Przy tym produkcie przy przestrzeganiu zastosowania zgodnego z przeznaczeniem nie jest możliwe niewłaściwe użycie, które może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji ze szkodami osobowymi.

Zakazuje się eksploatacji produktu w obszarach przemysłowych, w których spełnione muszą być wymogi odnośnie ochrony przeciwwybuchowej.

Poza tym eksploatacja zabroniona jest w przypadku:

1. Procesów, które nie zostały wymienione w zastosowaniu zgodnie z przeznaczeniem i w których odciągane powietrze:
 - przenoszone jest z iskrami np. z procesów szlifowania, które ze względu na swoją wielkość i liczbę mogą prowadzić do uszkodzenia filtra, a nawet do pożaru;
 - zawiera ciecze i wynikające z nich zanieczyszczenia strumienia powietrza aerozolami oraz zaolejonymi parami;
 - przenoszone jest z łatwopalnymi, zapalnymi pyłami i/lub materiałami, które mogą tworzyć mieszaniny wybuchowe lub atmosferę wybuchową;
 - przenoszone jest z innymi agresywnymi lub erozyjnie działającymi pyłami, które mogą uszkodzić produkt i zastosowane elementy filtrujące;
 - przenoszone jest z organicznymi, toksycznymi substancjami, które zostaną uwolnione przy rozdzieleniu materiału.

2. Miejsc ustawienia na zewnątrz, w których produkt narażony jest na oddziaływanie warunków atmosferycznych , ponieważ produkt można ustawiać wyłącznie w zamkniętych budynkach.

Jeśli ewentualnie istnieje wersja produktu do użytkowania na zewnątrz, może on stać na zewnątrz. Należy mieć na uwadze, że w przypadku ustawienia na zewnątrz może być ewentualnie potrzebny osprzęt dodatkowy.

3.6 Oznaczenia i tabliczki na produkcie

Na produkcie umieszczone zostały różne oznaczenia i znaki. Jeśli zostały one uszkodzone lub usunięte, należy niezwłocznie zastąpić je nowymi, w tym samym miejscu.

Użytkownik zobowiązany jest do umieszczenia ewentualnych dalszych oznaczeń i znaków na produkcie w swoim otoczeniu.

Takie oznaczenia i znaki mogą odnosić się np. do przepisów dotyczących obowiązku noszenia środków ochrony indywidualnej.

Istnieje możliwość zwrócenia się do producenta z prośbą o dostarczenie dodatkowych wskazówek bezpieczeństwa i piktogramów zgodnych z przepisami obowiązującymi w kraju, w którym będzie użytkowane urządzenie.

3.7 Pozostałe rodzaje ryzyka

Również przy przestrzeganiu wszystkich zasad bezpieczeństwa, podczas eksploatacji produktu pozostaje opisane poniżej ryzyko.

Wszystkie osoby, które pracują przy produkcie i z produktem, muszą znać to ryzyko i postępować zgodnie z wytycznymi, które będą zapobiegać, że to pozostałe ryzyko doprowadzi do wypadków lub szkód.

⚠ OSTRZEŻENIE

Możliwe ciężkie uszkodzenia dróg i organów oddechowych – należy nosić maskę ochronną klasy FFP2 lub wyższej.

Kontakt skóry z cząstkami dymów spawalniczych może u osób wrażliwych powodować podrażnienie skóry – nosić odzież ochronną.

Przed rozpoczęciem procesu spawania upewnić się, że produkt jest prawidłowo ustawiony i działa. Elementy filtrujące muszą być kompletne i nieuszkodzone.

Podłączony element wychwytyjący musi w sposób bezpieczny wychwytywać dymy spawalnicze. Prawidłowa pozycja – patrz dokumentacja elementu wychwytyjącego.

Podczas wymiany wkładów filtracyjnych może dojść do kontaktu skóry z oddzielonymi cząstkami pyłu, a w trakcie prac część pyłu może zostać wzniecona. Ponadto należy nosić maskę chroniącą drogi oddechowe oraz odzież ochronną.

Ogniska żaru w elementach filtra mogą prowadzić do pożaru tłącego – należy wyłączyć produkt, o ile występuje zamknąć zawór motylkowy w elemencie wykrywającym, a następnie zostawić produkt pod kontrolą do czasu wychłodzenia.

4 Transport i przechowywanie

4.1 Transport

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO

Przy załadunku i transporcie produktu możliwe zagrażające życiu przygniecenia!

Przez nieodpowiednie podnoszenie i transportowanie paleta z produktem może się przechylić i spaść!

- Nigdy nie należy przebywać pod zawieszonym ciężarem!
- Przestrzegać dopuszczalnych obciążeń urządzeń transportowych i podnośników!
- Przestrzegać obowiązujących przepisów BHP.

Do transportu produktów dostarczanych na paletach stosować odpowiednie wózki podnośne lub widłowe.

Ciężar produktu znajduje się na tabliczce znamionowej.

4.2 Składowanie

Produkt powinien być składowany w oryginalnym opakowaniu w temperaturze otoczenia od -20°C do +50°C w suchym i czystym miejscu. Opakowania nie należy obciążać innymi przedmiotami.

We wszystkich produktach długość przechowywania nie ma znaczenia.

4.3 Okres przechowywania produktów z napędem pasowym

Podczas przechowywania i/lub długotrwałego wyłączania produktu (dłuższego niż 6 miesięcy) z eksploatacji, napęd pasowy musi być poluzowany, aby łożyska wentylatora nie były niepotrzebnie narażone na stałe obciążenie punktowe.

Data rozpoczęcia produkcji jest wydrukowana na wszystkich tabliczkach znamionowych.

W ten sposób można określić datę produkcji:

- O dacie produkcji informują cyfry od 1 do 4w numerze seryjnym na przykład: 203700641
- W tym przypadku są to cyfry 2037
20 informuje o roku produkcji = 2020
37 informuje o tygodniu produkcji = tydzień 37

Instrukcje dotyczące ponownego napinania paska klinowego można znaleźć w rozdziale „Konserwacja”.

Ta praca musi zostać odnotowana w harmonogramie konserwacyjnym.

5 Montaż

Wskazówki dotyczące bezpiecznego montażu produktu.

WSKAZÓWKA

Użytkownik produktu może zlecić samodzielny montaż tylko wykwalifikowanemu, przeszkolonemu personelowi.

- Do montażu produktu potrzeba co najmniej dwóch pracowników.
 - Korzystać tylko z odpowiednich środków transportowych i podnośników.
 - Sprawdzić, czy miejsce montażu posiada wystarczającą nośność.
 - Używać wyłącznie odpowiednich materiałów mocujących.
 - Materiały mocujące należy dobrać zgodnie z miejscowymi warunkami.
 - Produkt nie może nikomu przeszkadzać w strefie pracy.
 - Nie wolno zakrywać krtek wylotowych powietrza.
 - Drzwi serwisowe i pokrywy muszą być dostępne.
-

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO

Spadające elementy mogą grozić obrażeniami niebezpiecznymi dla życia!

Przechylające się lub spadające ładunki grożą ciężkimi obrażeniami, a nawet śmiercią.


- Nigdy nie wchodzić pod zawieszone ładunki.
 - Zawsze przebywać poza strefą niebezpieczną.
 - Przestrzegać wartości masy całkowitej, punktów zaczepienia oraz środka ciężkości ładunku.
 - Przestrzegać informacji dotyczących transportu oraz symboli umieszczonych na ładunku.
-

⚠ OSTRZEŻENIE

Nieprawidłowe podłączenie grozi poważnymi obrażeniami!


Przestrzegaj koniecznych zabezpieczeń i podłącz produkt do urządzenia tylko przez przeszkolonego specjalistę.

5.1 Rozpakowanie i montaż produktu

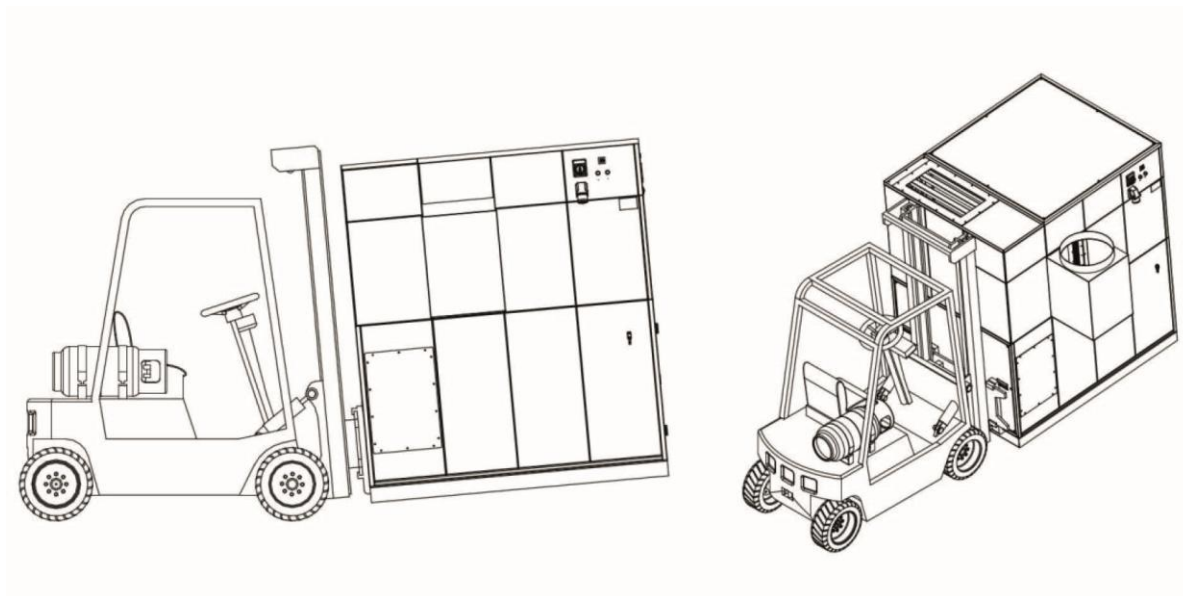

Rys. 8: Transport produktu

1. Podnieść produkt przy użyciu wideł wózka widłowego wsuniętych w kieszenie na widły i usunąć paletę.

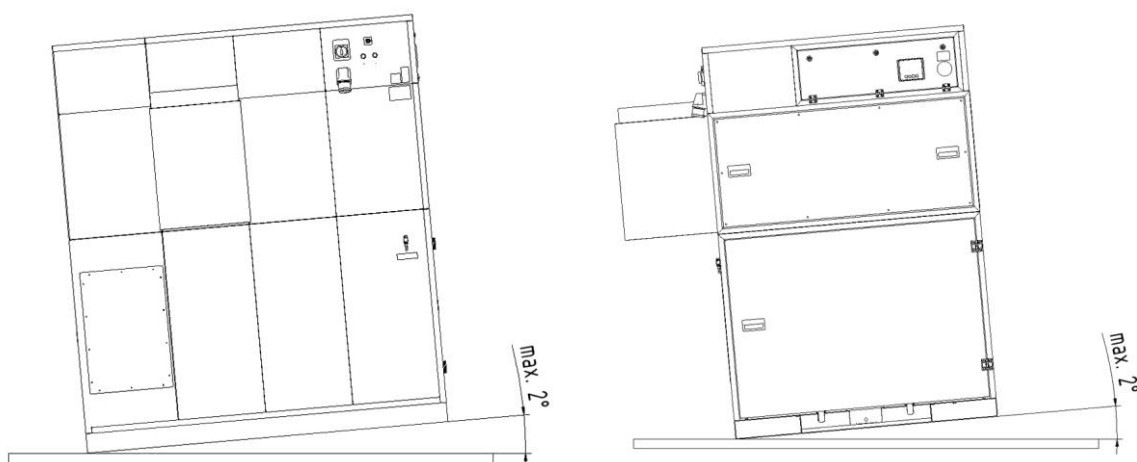

Rys. 9: Ustawienie


2. Należy teraz ustawić produkt na odpowiedniej, a przede wszystkim płaskiej powierzchni. Przymocowanie do podłoża nie jest konieczne.
3. Otworzyć drzwi obszaru gromadzenia pyłu u dołu urządzenia. Wszelkie akcesoria należy pobrać z dostępnej wolnej przestrzeni i wózka

zbiorczego pyłu. Następnie przesunąć zbiorczy pojemnik na pył na urządzenie podnoszące do oporu i zabezpieczyć koła.

5.2 Podłączenie produktu

WSKAZÓWKA

Przy ewentualnym montażu dostępnych elementów dodatkowych postępować zgodnie z instrukcją obsługi.

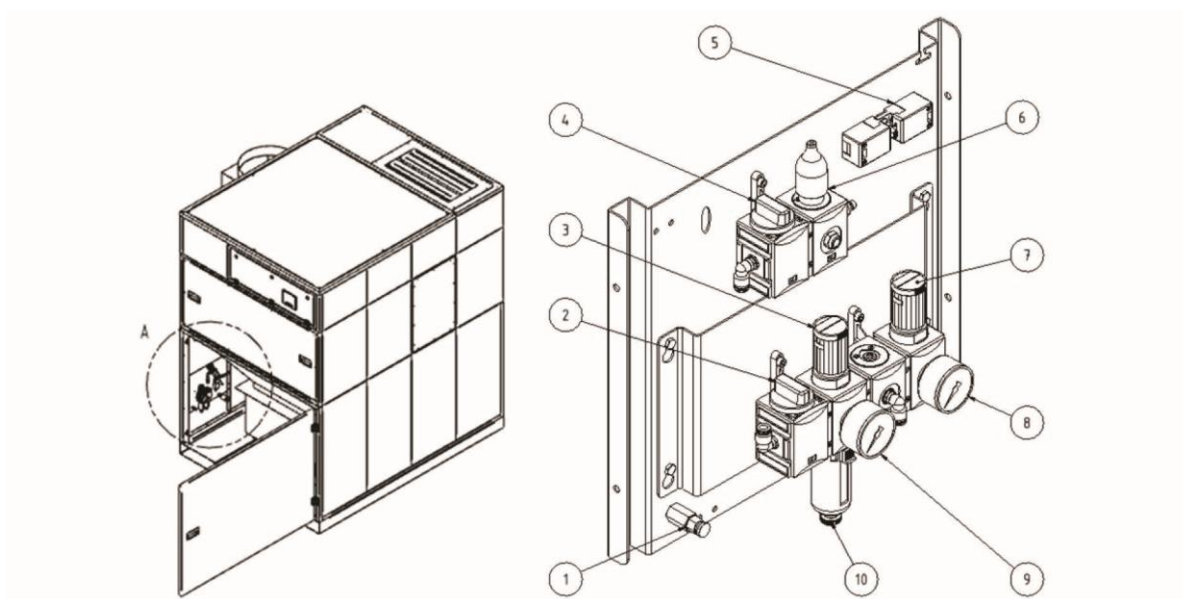

Rys. 10: Stacja sprężonego powietrza

Nr	Nazwa	Nr	Nazwa
1	Zawór spustowy skroplin zbiornika sprężonego powietrza	6	Wyłącznik ciśnieniowy, Monitorowanie pojemnika na pył.
2	Główny zawór odcinający zasilanie sprężonym powietrzem	7	Regulator sprężonego powietrza podnośnika zbiorczego pojemnika na pył
3	Regulator ciśnienia pokrętła pojemnika sprężonego powietrza	8	Manometr Urządzenia podnoszącego pojemnik na pył
4	Zawór obniżania pojemnika na pył	9	Manometr zbiornika sprężonego powietrza
5	Złącze, przełącznik ciśnienia pojemnika na pył	10	Zawór spustowy skroplin jednostki uzdatniania sprężonego powietrza

Tab. 6: Stacja sprężonego powietrza

1. Podłączenie skrzynki przyłączeniowej po stronie ssącej

Zamontować teraz na produkcie skrzynkę przyłączeniową po stronie ssącej. Niezbędne śruby znajdują się w torbie wewnątrz produktu. Skrzynkę przyłączeniową można zamontować po lewej lub prawej stronie produktu w zależności od lokalnych warunków. Niewybrany otwór w panelach połączeniowych jest zamykany dostarczoną pokrywą końcową.

2. Przyłącze zasilania sprężonym powietrzem

W miejscu użytkowania należy teraz podłączyć wąż sprężonego powietrza o średnicy wewnętrznej 9 mm. W tym celu wąż jest dociskany do pierścienia uszczelniającego i mocowany za pomocą opaski zaciskowej. Wąż i opaska zaciskowa nie są uwzględniane w przesyłce.

3. Ustawienie ciśnienia roboczego

Ciśnienie wynoszące 5-6 barów jest już ustawione fabrycznie w jednostce uzdatniania sprężonego powietrza, ale musi zostać ponownie ustawione na miejscu.

4. Ustawianie ciśnienia podnośnika / zbiorczego pojemnika na pył

Również w tym przypadku należy sprawdzić, czy na regulatorze ciśnienia ustawiona jest określona wartość 2,5 bara. W razie potrzeby należy wyregulować. Wartość nie może przekraczać 3,0 barów.

5. Podłączenie zasilania elektrycznego

Teraz należy połączyć produkt przy pomocy przyłączeniowego gniazda wtykowego CEE. Wtyczka CEE jest objęta zakresem dostawy. Ważne jest zapewnienie właściwej ochrony przewodu zasilającego i prawidłowej kolejności faz. Jeśli kolejność faz jest nieprawidłowa, na elemencie obsługowym pojawi się komunikat o błędzie. Należy również zwrócić uwagę na informacje i instrukcje na schemacie.


WSKAZÓWKA

Zasilanie sprężonym powietrzem podłączone do produktu musi zapewnić sprężone powietrze klasy 2: 4: 2 zgodnie z normą ISO 8573-1 i ciśnieniem 5-6 barów.

WSKAZÓWKA

Produkt może być eksploatowany tylko z zamontowanym workiem na kurz.

5.3 Montaż – jednostka wydmuchująca

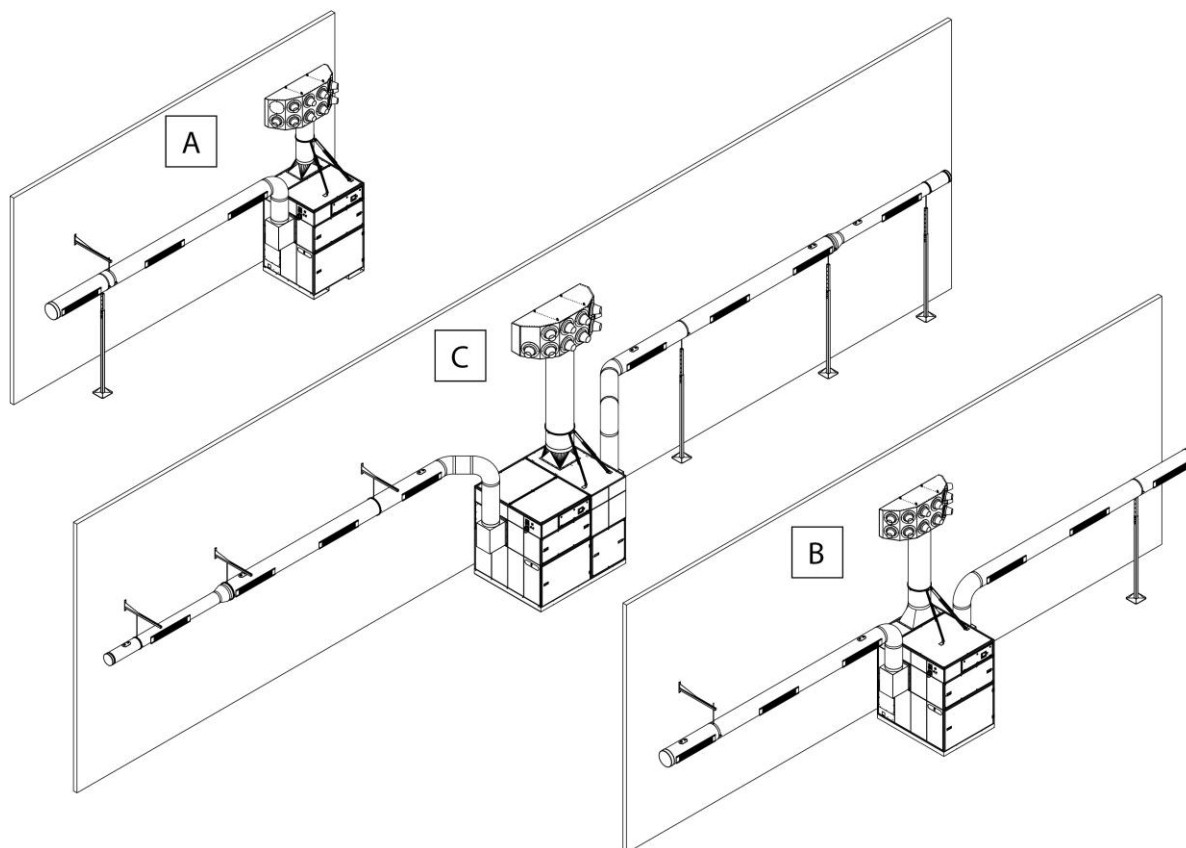


Rys. 11: Montaż – przegląd wariantów produktu

Poz.	Produkt Nr kat.	Poz.	Produkt Nr kat.
A	998800407	C	998800414
B	998800401		

Tab. 7: Montaż – przegląd wariantów produktu

Montaż jednostki wydmuchującej

Sposób montażu jednostki wydmuchującej:

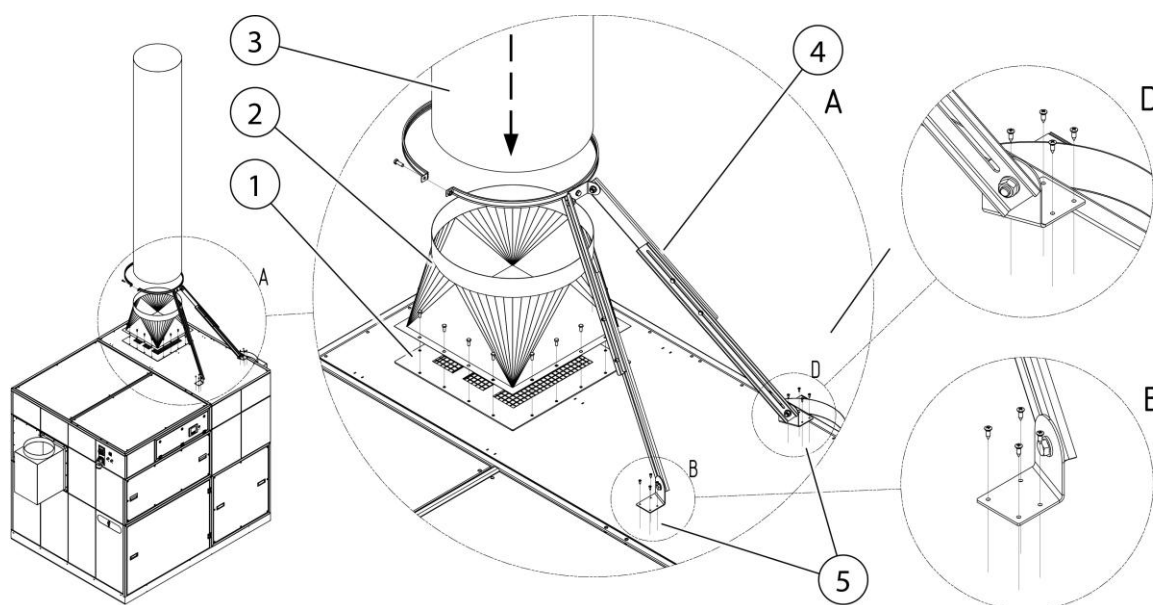


Rys. 12: Montaż – jednostka wydmuchująca

Poz.	Nazwa	Poz.	Nazwa
1	Kratka wylotowa powietrza – pokrywa blaszana	4	Zestaw podpór
2	Łącznik	5	Blacha mocująca
3	Rura zwijana felcowana		

Tab. 8: Montaż – jednostka wydmuchująca

1. Zamontować łącznik (poz. 2) na pokrywie blaszanej kratki wylotowej powietrza systemu filtrów (poz. 1).
2. Założyć rurę zwijaną felcowaną (poz. 3) na łącznik (poz. 2).

3. Zamontować zestaw podpór (poz. 4) zgodnie z rysunkiem. W tym celu założyć zacisk rurowy wokół rury (poz. 3).
4. Wypoziomować rurę zwijaną felcowaną przy użyciu poziomicy.
5. Przykręcić dwie blachy mocujące (poz. 5) do pokrywy blaszanej systemu filtrów (poz. 1), jak pokazano na rysunku. Do tego celu użyć dołączonych wkrętów do blachy.
6. Przymocować rurę zwijaną felcowaną (poz. 3) do łącznika (poz. 2) za pomocą samogwintujących wkrętów do blachy.

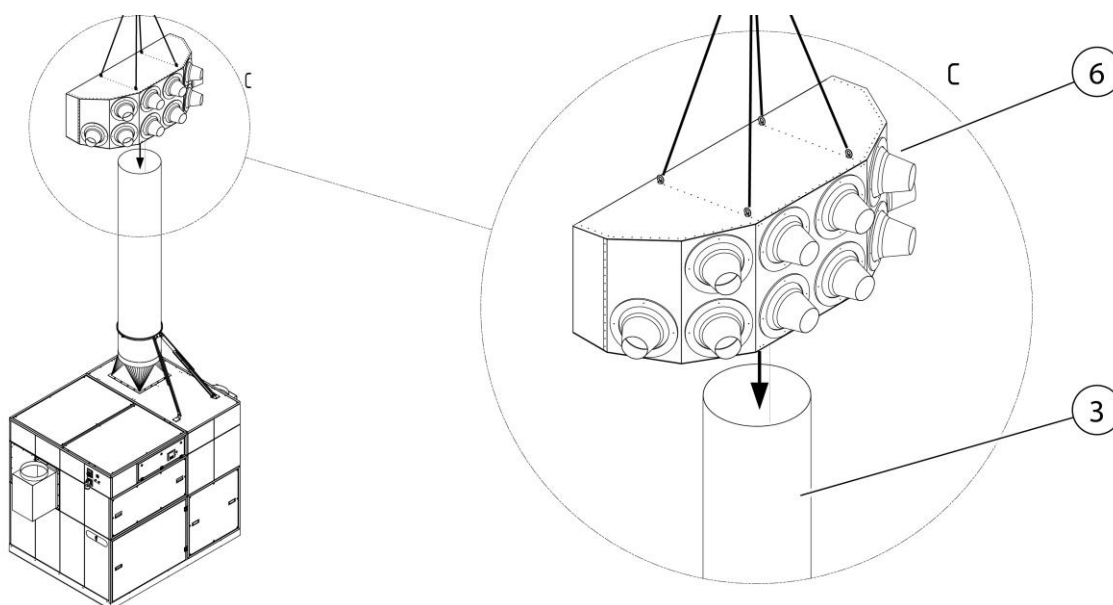

Rys. 13: Montaż – jednostka wydmuchująca

Poz.	Nazwa	Poz.	Nazwa
3	Rura zwijana felcowana	6	Jednostka wydmuchująca

Tab. 9: Montaż – jednostka wydmuchująca

7. Korzystając z odpowiedniego podnośnika, na przykład dźwigu lub wózka widłowego, umieścić jednostkę wydmuchującą (poz. 6) na rurze zwijanej felcowanej (poz. 3).
8. Wyrównać jednostkę wydmuchującą (poz. 6) i przymocować do rury zwijanej felcowanej (poz. 3) za pomocą samogwintujących wkrętów do blachy.


5.3.1 Montaż – produkt z układem rur zasysających

Sposób montażu rury zasysającej:


Przewidziano dwa warianty montażu:

- Montaż rury zasysającej na ścianie przy użyciu wsporników ściennych
- Montaż rury zasysającej na podłożu przy użyciu podpór.

Zestaw wsporników ściennych lub zestaw podpór jest dostępny jako opcja u producenta.

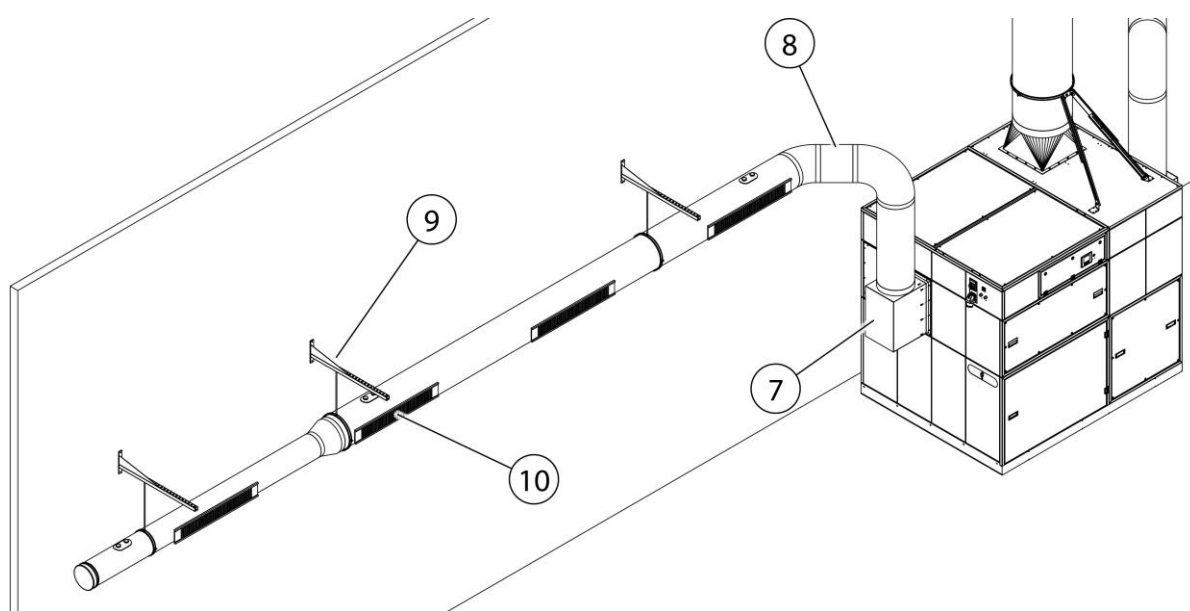

Rys. 14: Montaż na ścianie – rura zasysająca

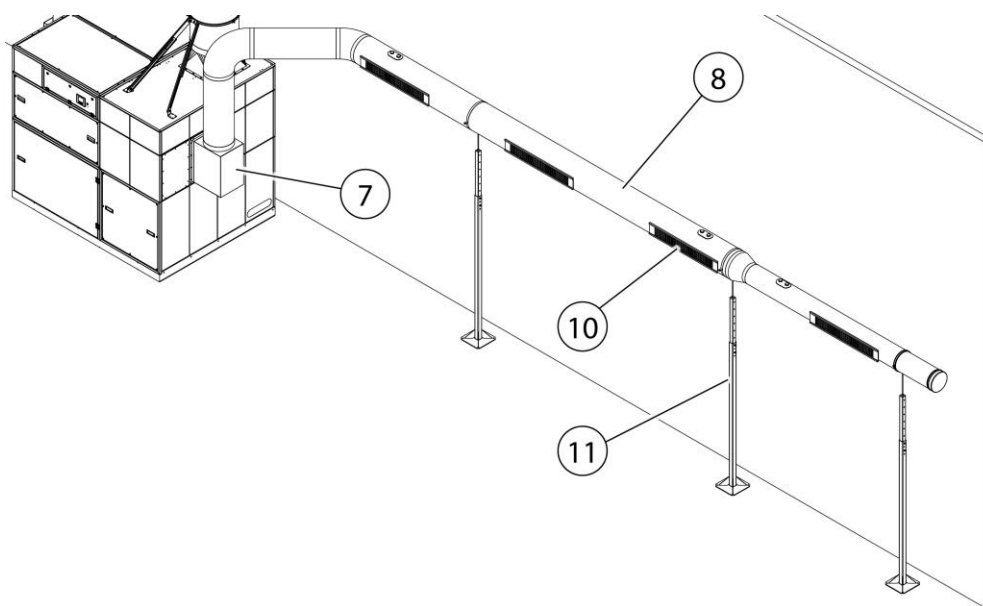


Rys. 15: Montaż na podłożu – rura zasysająca

Poz.	Nazwa	Poz.	Nazwa
7	Skrzynka zasysania	10	Kratka ssawna
8	system rurociągowy	11	Podpora
9	Wspornik ścienny		

Tab. 10: Montaż na podłożu – rura zasysająca

1. Okleić powierzchnie uszczelniające skrzynki zasysania (poz. 7) dołączoną taśmą uszczelniającą.
2. Zamontować skrzynkę zasysania (poz. 7) na systemie filtrów za pomocą dołączonych śrub.
3. W zależności od wariantu montażu zamontować rurę zasysającą w sposób pokazany na rysunku. Podczas układania i mocowania zwrócić uwagę na zgodność montażu z normami.
4. Zamocować połączenia rurowe za pomocą wkrętów do blachy i zakleić nieszczelności dołączoną taśmą uszczelniającą.

5.3.2 Montaż – produkt z króćcem zasysającym (kosz ssawny)

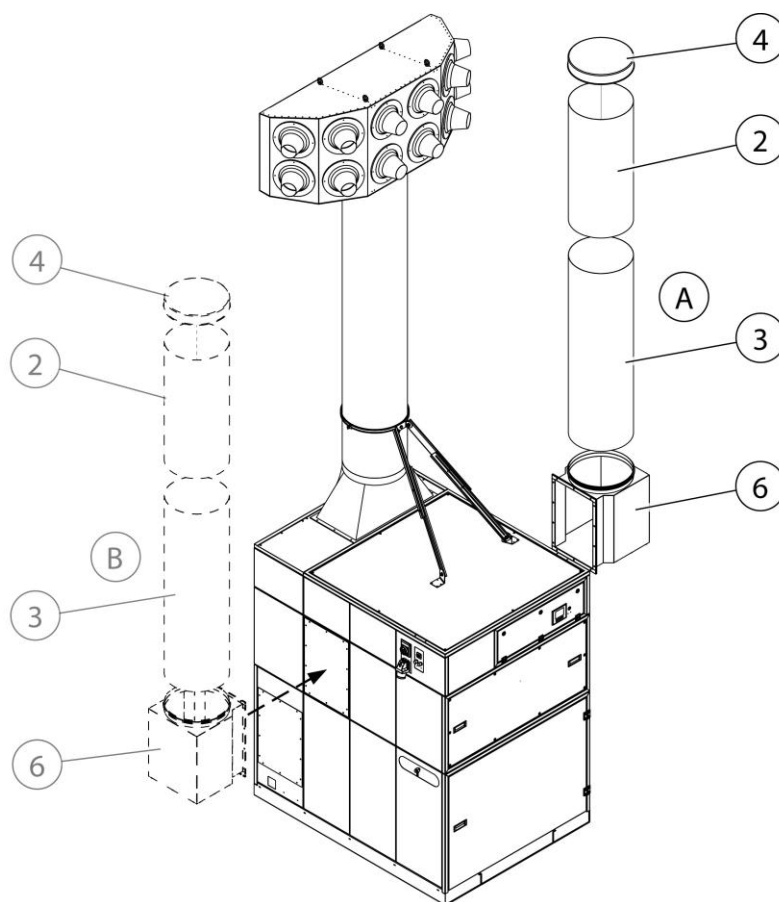

Rys. 16: Montaż – króciec zasysający

Poz.	Nazwa	Poz.	Nazwa
2	Króciec zasysający (kosz ssawny)	4	Pokrywa króćca zasysającego
3	Rura zasysająca	6	Skrzynka przyłączeniowa


Tab. 11: Pozycje na produkcie

WSKAZÓWKA

Skrzynkę przyłączeniową można zamontować po lewej lub prawej stronie systemu filtrów.

Patrz rysunek: poz. A lub B

Sposób montażu:

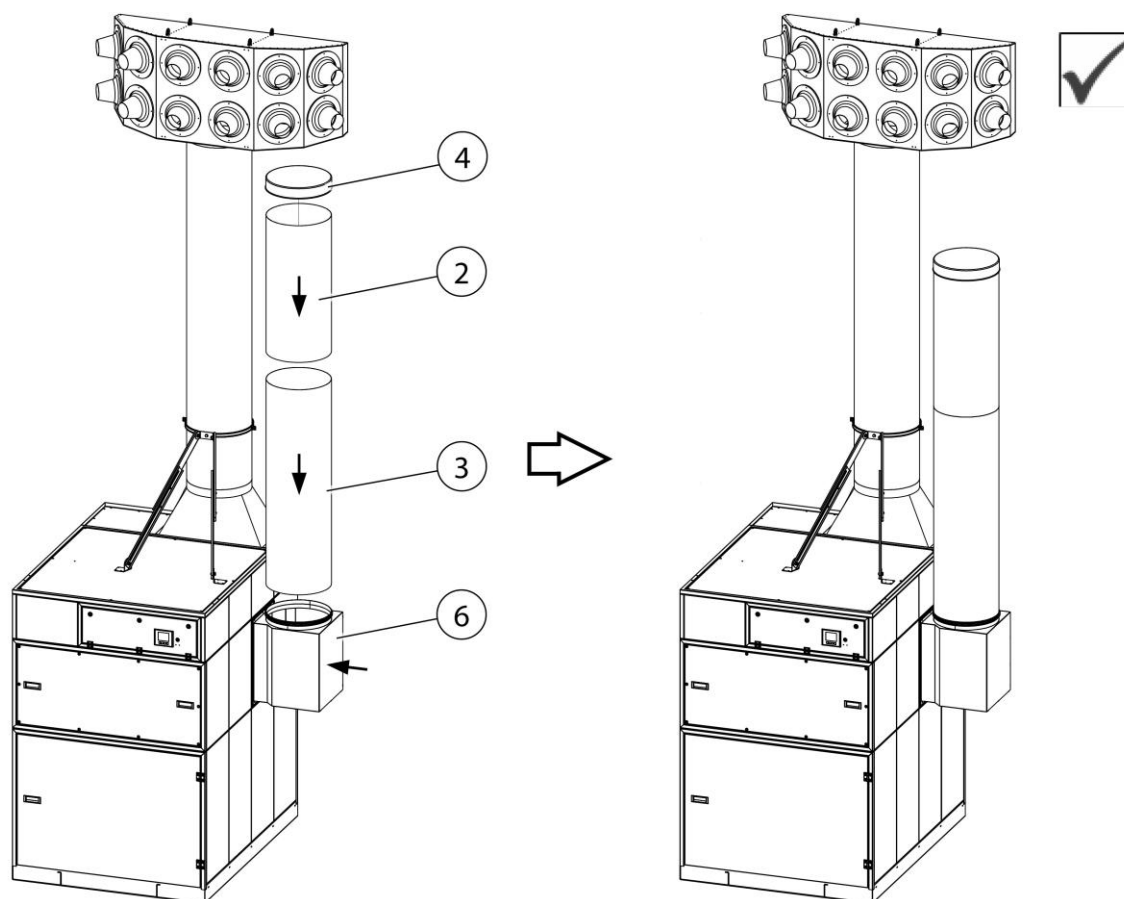

Rys. 17: Pozycje na produkcie

1. Okleić powierzchnie uszczelniające skrzynki zasysania (poz. 6) dołączoną taśmą uszczelniającą.
2. Zamontować skrzynkę zasysania (poz. 6) na systemie filtrów za pomocą dołączonych śrub.
3. Umieścić rurę zasysającą (poz. 3) na skrzynce przyłączeniowej (poz. 6) i przymocować ją wkrętami do blachy.
4. Umieścić króciec zasysający (poz. 2) na rurze (poz. 3) i przymocować go wkrętami do blachy.
5. Umieścić pokrywę (poz. 4) na króćcu zasysającym (poz. 2) i przymocować wkrętami do blachy.

Zagadnienia ogólne dotyczące podłączenia elektrycznego produktu

WSKAZÓWKA

Podłączenie do sieci elektrycznej

Dopilnować właściwego zabezpieczenia wstępnego w miejscu użytkowania i prawidłowego przekroju kabla zasilającego!

Wymiary: Przewód zasilający o długości maks. 50 metrów.

Przy podłączaniu faz L1, L2, L3 pamiętać o kierunku obrotów pola wirującego w prawo!

Prąd znamionowy: patrz tabliczka znamionowa produktu

Prąd znamionowy (patrz tabliczka znamionowa)	Zabezpieczenie wstępne Wyłącznik instalacyjny kategoria C	Przewód zasilający (długość: maks. 50 metrów)
0-9 A	3 x 16 A	5 x 1,5 mm ²
9-12 A	3 x 32 A	5 x 2,5 mm ²
12-22 A	3 x 32 A	5 x 6 mm ²
22-35 A	3 x 50 A	5 x 10 mm ²
35-45 A	3 x 63 A	5 x 16 mm ²
45-55 A	3 x 80 A	4 x 25 mm ²
55-70 A	3 x 100 A	4 x 35 mm ²
70-85 A	3 x 125 A	4 x 50 mm ²

Tab. 12: Zabezpieczenie wstępne + przewód zasilający

6 Użytkowanie

Każda osoba zajmująca się użytkowaniem, konserwacją i naprawą produktu musi przeczytać i zrozumieć dokładnie instrukcję obsługi, jak również instrukcje dotyczące montażu i dodatkowego wyposażenia.

6.1 Kwalifikacje personelu obsługującego

Użytkownik produktu może zlecić samodzielne użytkowanie produktu tylko osobom, które się na tym znają.

Właściwe przygotowanie oznacza, że dana osoba została odpowiednio poinstruowana w zakresie wykonywanej pracy i zaznajomiła się z instrukcją obsługi oraz odpowiednimi przepisami zakładowymi.

Produkt może być używany wyłącznie przez przeszkolony lub poinstruowany personel.


Tylko w ten sposób spowodować można, iż wszyscy pracownicy wykonywać będą prace bezpiecznie i ze świadomością istniejących zagrożeń.

6.2 Element obsługi i technologia nadzoru

6.2.1 Menu główne – włączanie / wyłączanie produktu

Produkt jest wyposażony w kolorowy ekran obsługowy 4,3" lub 5,7". Obsługuje się go przez dotknięcie wyświetlacza lub za pomocą czterech przycisków pod wyświetlaczem.

Interfejs użytkownika ma następującą strukturę:

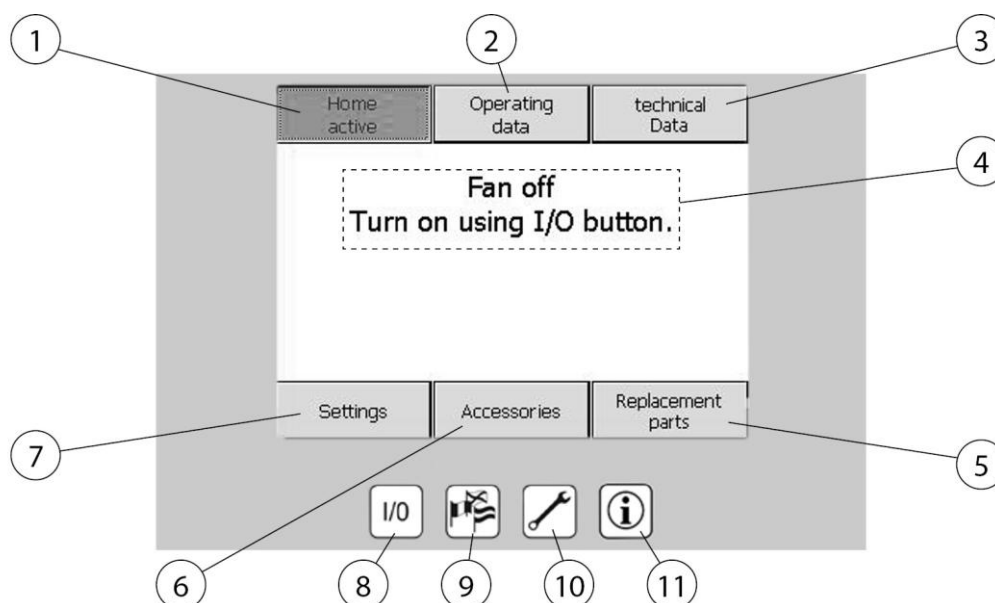

Rys. 18: Elementy obsługi

Poz.	Nazwa	Funkcja
1	Menu główne	Powrót do głównego menu
2	Menu „Dane operacyjne”	Przegląd aktualnych parametrów operacyjnych
3	Menu „Dane techniczne”	Informacje dotyczące produktu i oprogramowania
4	Informacje o statusie	Informacje dotyczące produktu
5	Menu „Części zamienne”	Informacje dotyczące dostępnych części zamiennych
6	Menu „Osprzęt dodatkowy”	Informacje dotyczące osprzętu dodatkowego
7	Menu „Ustawienia”	Zmiana parametrów operacyjnych
8	Przycisk włączenia/wyłączenia	Włącza i wyłącza produkt
9	Przycisk wyboru języka	Menu wyboru języka
10	Przycisk menu konserwacji	Wyświetla informacje dotyczące konserwacji
11	Przycisk informacji o producencie	Wyświetla informacje o producencie

Tab. 13: Elementy obsługi

Menu główne wskazuje, czy produkt jest włączony oraz czy czyszczenie wkładów filtracyjnych jest obecnie aktywne. Dane te wyświetlają się po ok. 30 sekundach po uruchomieniu urządzenia wyłącznikiem głównym. Panel obsługowy automatycznie powraca do tego menu po dwóch minutach bezczynności.


Przycisk I/O (poz. 8)

Włączenie i wyłączenie produktu.

WSKAZÓWKA

Nawet przy dłuższych przerwach lub w weekendy nie należy wyłączać produktu za pomocą wyłącznika głównego ani odłączać wtyczki zasilającej, ponieważ czyszczenie filtra odbywa się nawet w trakcie przestoju systemu.

6.2.2 Kontrola danych operacyjnych

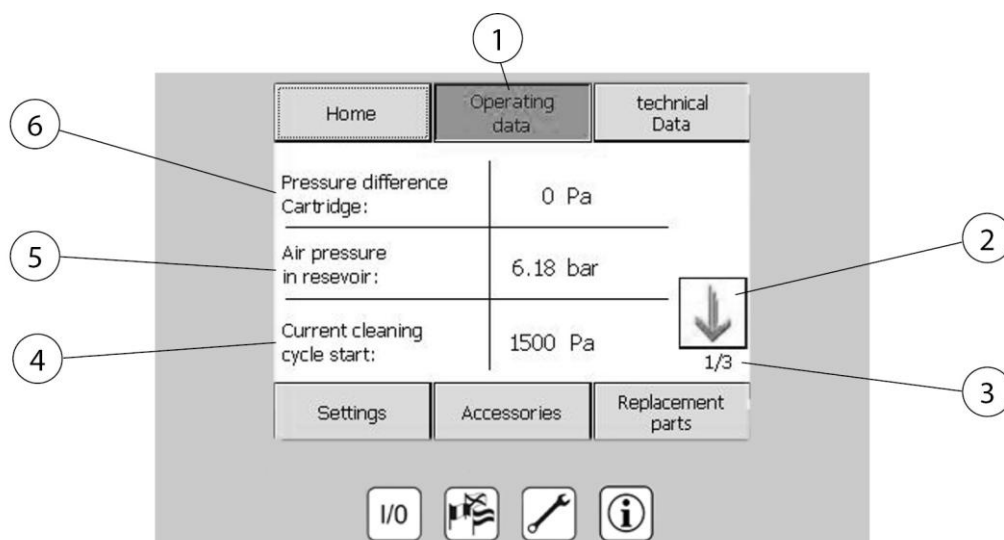


Rys. 19: Dane operacyjne

Poz.	Nazwa	Poz.	Nazwa
1	Menu „Dane operacyjne”	4	Aktualna różnica ciśnień dla początku oczyszczania
2	Przyciski ze strzałkami do przewijania stron	5	Aktualne ciśnienie w zbiorniku sprężonego powietrza
3	Strona 1 z 3	6	Różnica ciśnień wkładu filtracyjnego (nasycenie)

Tab. 14: Dane operacyjne

Wyświetlanie aktualnych danych systemowych i zmierzonych wartości produktu.

6.2.3 Kontrola danych technicznych

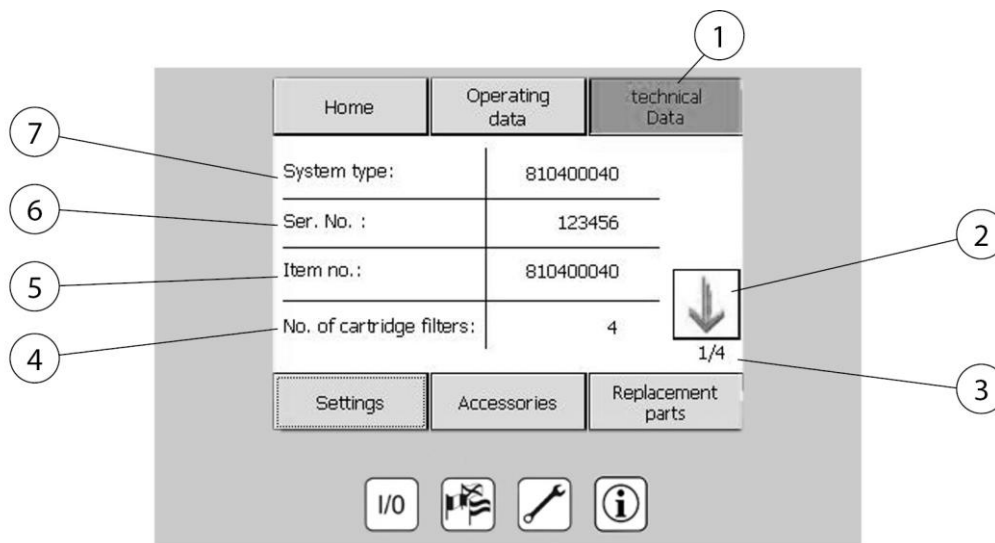

Rys. 20: Dane techniczne

Poz.	Nazwa	Poz.	Nazwa
1	Menu „Dane techniczne”	5	Numer katalogowy produktu
2	Przyciski ze strzałkami do przewijania stron	6	Numer maszyny
3	Strona 1 z 4	7	Typ urządzenia
4	Liczba zainstalowanych wkładów filtracyjnych		


Tab. 15: Dane techniczne

Poz. 1 Wyświetlanie danych technicznych produktu.

WSKAZÓWKA

W przypadku zgłoszenia serwisowego lub zakłócenia działania w tym menu wyświetlane są wszystkie dane urządzenia, które są potrzebne naszym pracownikom do prawidłowej identyfikacji produktu.

6.2.4 Ustawienia techniczne

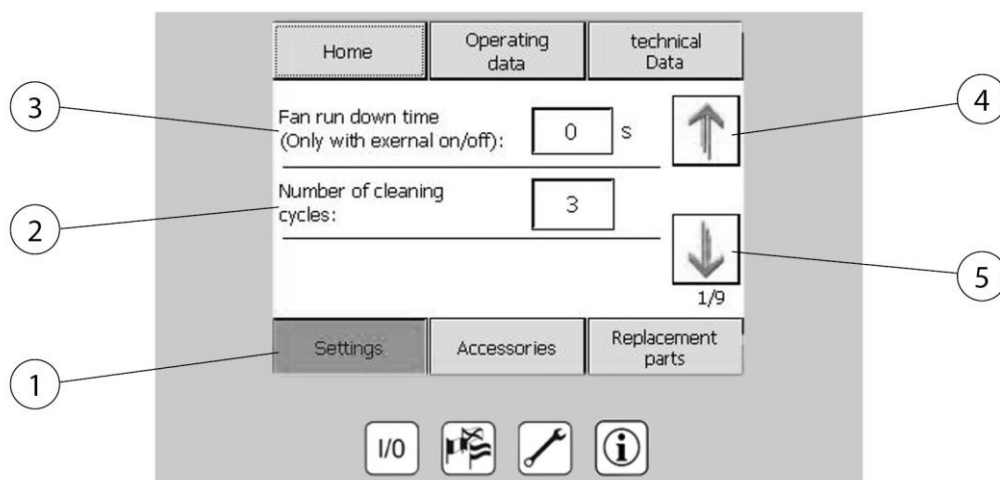

Rys. 21: Ustawienia techniczne


Poz.	Nazwa	Poz.	Nazwa
1	Menu „Ustawienia”	4	Przycisk ze strzałką do przewinięcia strony
2	Liczba cykli oczyszczania filtra w czasie postoju	5	Przycisk ze strzałką do przewinięcia strony
3	Czas wybiegu wentylatora (tylko przy zewnętrznym włączeniu/wyłączeniu)		

Tab. 16: Ustawienia techniczne

- Ustawienia (poz. 1)**

Prezentacja i ustawianie parametrów operacyjnych.

6.2.5 Kontrola osprzętu dodatkowego

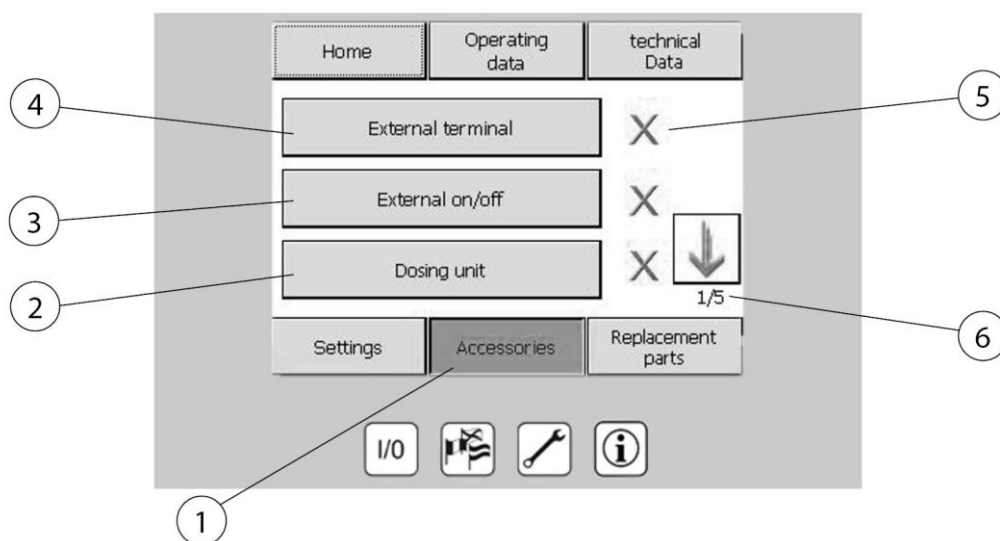

Rys. 22: Osprzęt dodatkowy

Poz.	Nazwa	Poz.	Nazwa
1	Menu „Osprzęt dodatkowy”	4	Strona 1 z 5
2	Urządzenie dozujące do dodatków filtrujących	5	X = brak osprzętu dodatkowego ✓ = osprzęt dodatkowy dostępny
3	Włączenie/wyłączenie wentylatora za pomocą urządzenia zewnętrznego	6	Strona 1 z 5


Tab. 17: Osprzęt dodatkowy

Informacje o zainstalowanym lub dostępnym dodatkowym osprzęcie do produktu.

WSKAZÓWKA

Informacje na temat instalacji, konfiguracji i obsługi osprzętu dodatkowego można znaleźć w dołączonej do niego instrukcji obsługi.

Dla każdego dostępnego komponentu osprzętu dodatkowego można otworzyć stronę informacyjną, naciskając odpowiedni przycisk.

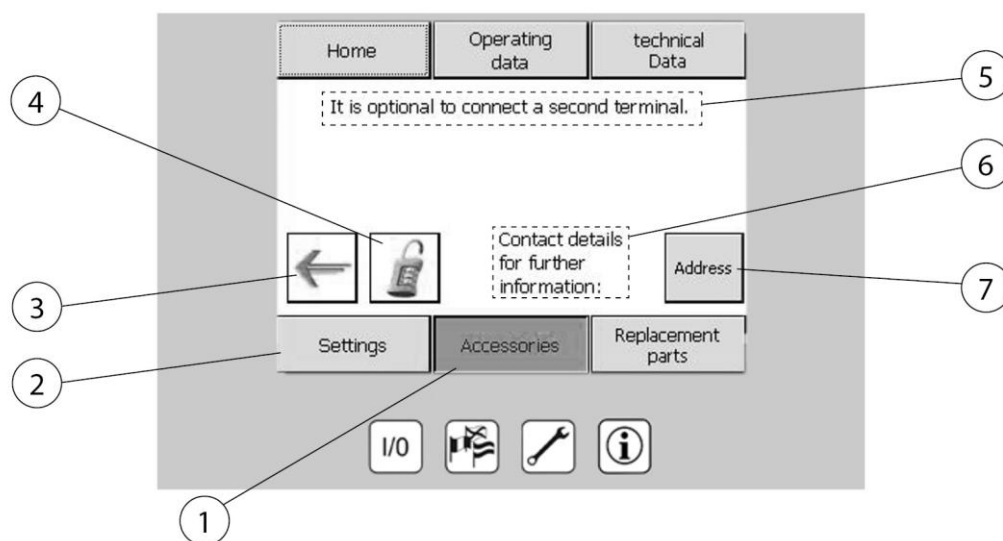


Rys. 23: Dane kontaktowe dotyczące osprzętu dodatkowego

Poz.	Nazwa	Poz.	Nazwa
1	Menu „Osprzęt dodatkowy”	5	Wskazówka: Drugi terminal obsługowy jest podłączony (opcja)
2	Ustawienia	6	Dane kontaktowe w celu uzyskania dalszych informacji
3	Przycisk ze strzałką: Poprzednia strona	7	Podgląd danych kontaktowych producenta
4	Wprowadzenie kodu aktywacyjnego zakupionego komponentu		

Tab. 18: Dane kontaktowe dotyczące osprzętu dodatkowego

6.2.6 Podgląd części zamiennych

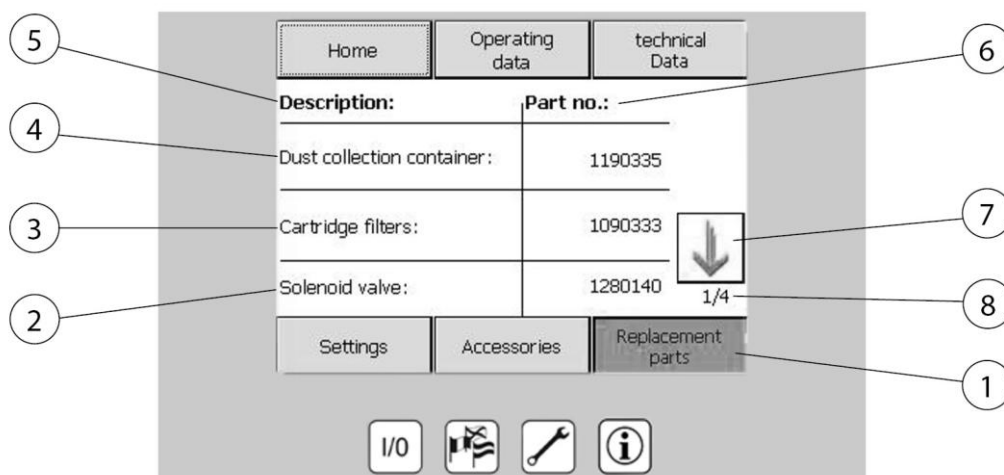

Rys. 24: Podgląd części zamiennych


Poz.	Nazwa	Poz.	Nazwa
1	Menu „Części zamienne”	5	Nazwa
2	Zawór elektromagnetyczny	6	Nr kat.
3	Wkład nabojoy	7	Przycisk ze strzałką do przewinięcia strony
4	Pojemnik do usuwania odpadów	8	Strona 1 z 4

Tab. 19: Podgląd części zamiennych

Menu „Części zamienne” (poz. 1)

W menu „Części zamienne” można sprawdzić wymagany do zamówienia numer danej części.

6.2.7 Menu wyboru języka

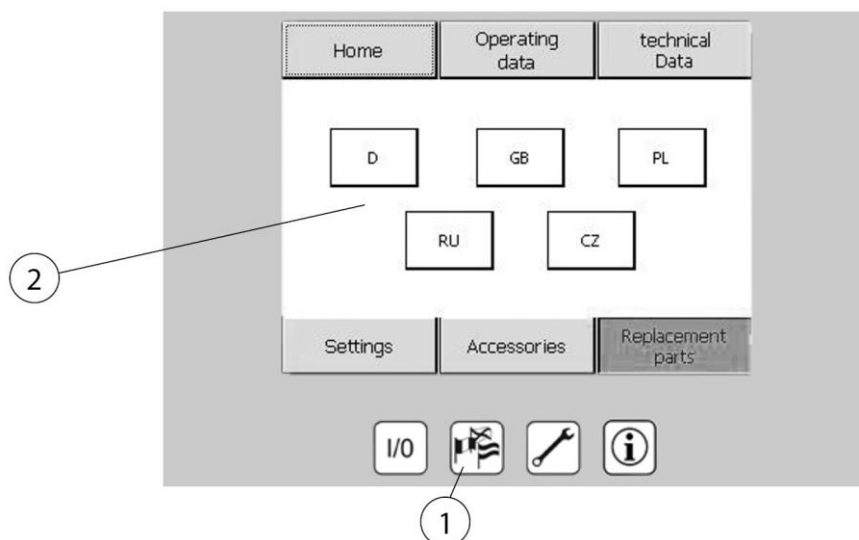

Rys. 25: Wybór języka


Poz.	Nazwa	Poz.	Nazwa
1	Przycisk wyboru języka	2	Dostępne języki

Tab. 20: Wybór języka

Przycisk wyboru języka (poz. 1)

Ustawienie języka wyświetlacza. Są one przedstawiane w postaci flag krajów dla wybranych języków.

6.2.8 Menu konserwacji

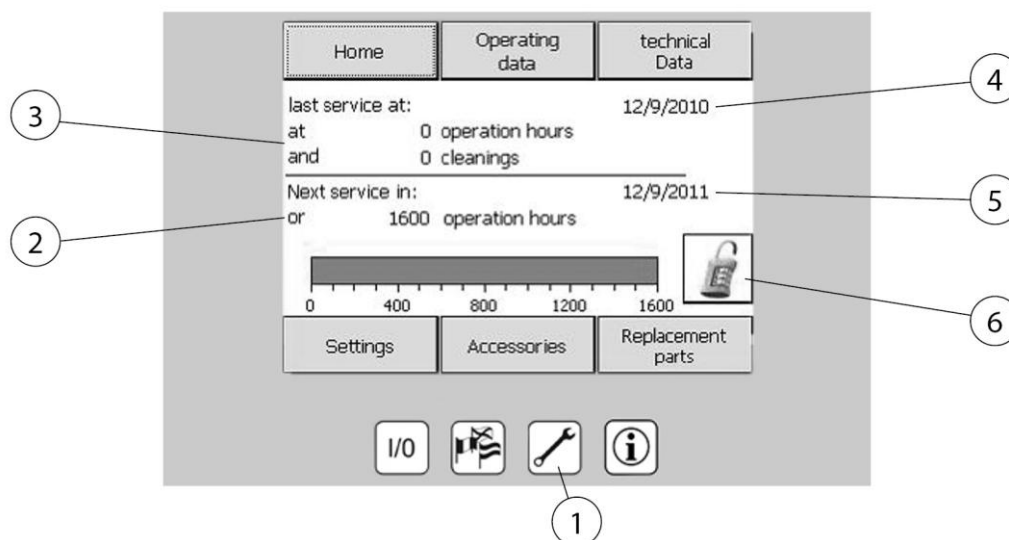

Rys. 26: Menu konserwacji

Poz.	Nazwa	Poz.	Nazwa
1	Przycisk menu konserwacji	4	Data ostatniego serwisu
2	Data następnego serwisu:	5	Dzień, w którym należy przeprowadzić kolejny serwis
3	Data ostatniego serwisu:	6	Wprowadzenie kodu aktywacyjnego

Tab. 21: Menu konserwacji


Przycisk menu konserwacji (poz. 1)

Wyświetlenie następnej daty konserwacji i czasu ostatniej przeprowadzonej konserwacji. Wprowadzenie kodu aktywacyjnego dla osprzętu dodatkowego.

WSKAZÓWKA

Produkt jest urządzeniem mającym wpływ na bezpieczeństwo, dlatego bezwzględnie należy regularnie sprawdzać jego prawidłowe działanie i przeprowadzać niezbędne prace konserwacyjne. Częstotliwość konserwacji zależy od czasu pracy produktu. Jeśli termin konserwacji minie, pojawi się komunikat ostrzegawczy informujący o wymaganej ustawowo konserwacji. Skontaktujcie się Państwo z producentem w krótkim czasie, aby ustalić serwis konserwacyjny.

6.2.9 Ustawianie parametrów urządzenia

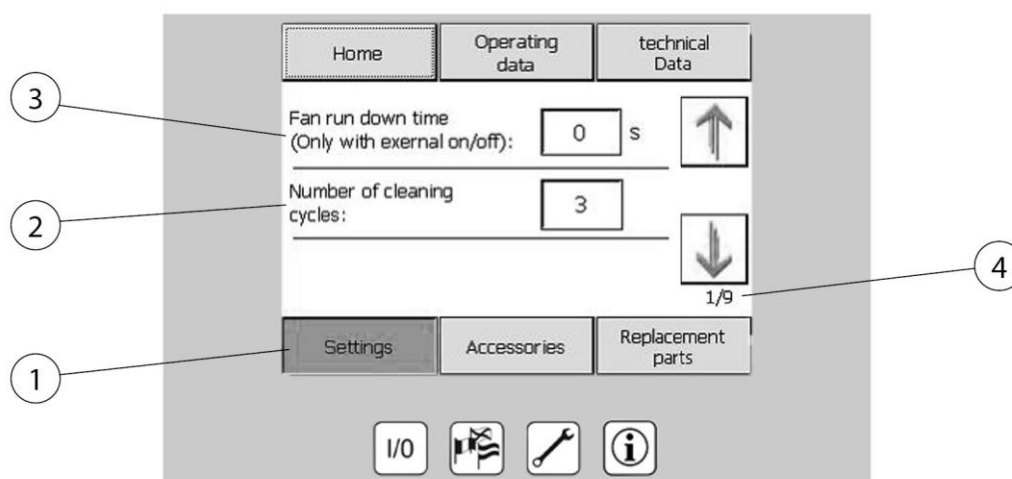

Rys. 27: Ustawienia parametrów

Poz.	Nazwa	Poz.	Nazwa
1	Menu „Ustawienia”	3	Czas wybiegu wentylatora
2	Liczba cykli oczyszczania	4	Strona 1 z 9


Tab. 22: Ustawienia parametrów

W menu **Ustawienia (poz. 1)** można zmienić następujące parametry urządzenia:

- Czas wybiegu wentylatora (tylko przy włączonej opcji „zewnętrzne włączanie / wyłączanie”)

- Liczba cykli oczyszczania filtra w czasie postoju
- Godzina i data

Wskazówka: Parametry ustawień produktu są chronione przed dostępem i mogą być zmieniane wyłącznie przez wykwalifikowany personel.

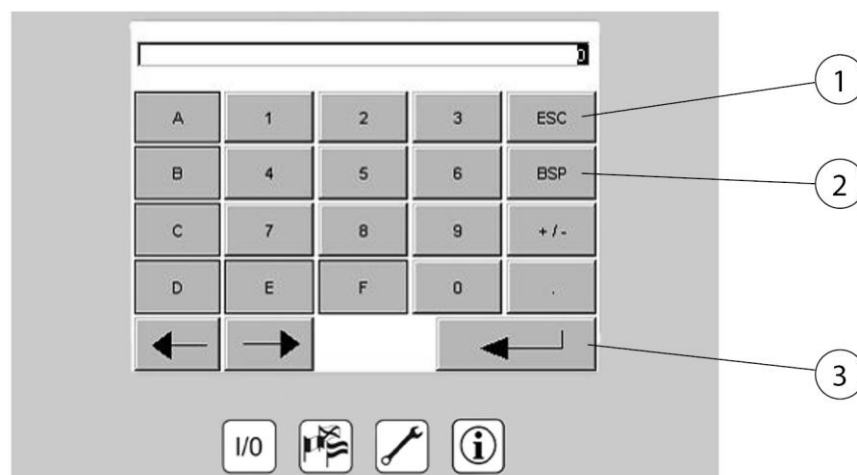


Rys. 28: Klawiatura do edycji parametrów

Poz.	Nazwa	Poz.	Nazwa
1	Usuń	3	Potwierdź
2	Jedna cyfra wstecz		

Tab. 23: Klawiatura do edycji parametrów

Aby zmienić parametr należy nacisnąć na wartość, która ma być zmieniona, wprowadzić nową wartość za pomocą klawiatury, a następnie potwierdzić.

6.2.10 Kalibracja ekranu obsługowego

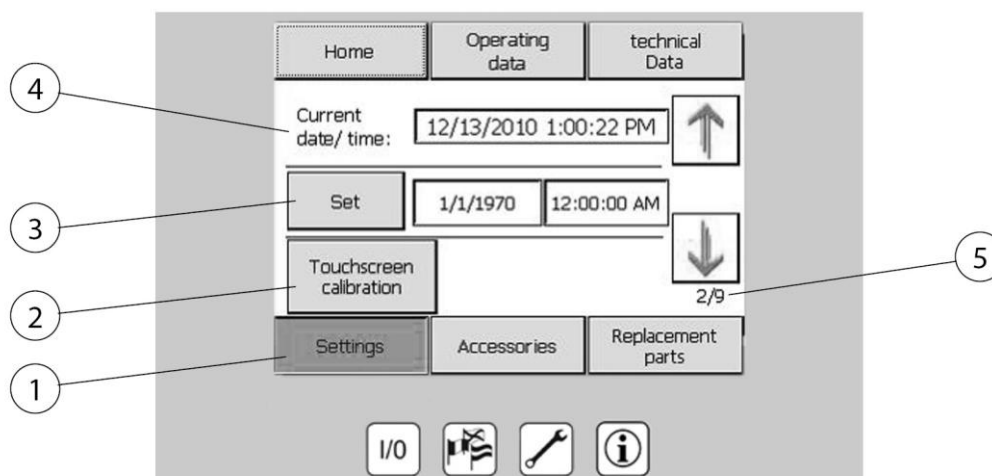


Rys. 29: Kalibracja ekranu obsługowego

Poz.	Nazwa	Poz.	Nazwa
1	Menu „Ustawienia”	4	Aktualna data i godzina
2	Kalibracja ekranu obsługowego – ustawienia	5	Strona 2 z 9
3	Zastosuj / Potwierdź		

Tab. 24: Kalibracja ekranu obsługowego

Jeśli działanie ekranu dotykowego jest niedokładne lub nie reaguje on poprawnie na wprowadzane dane, należy go ponownie skalibrować. W tym celu nacisnąć przycisk „Kalibracja ekranu obsługowego” (poz. 2). Postępować zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie.

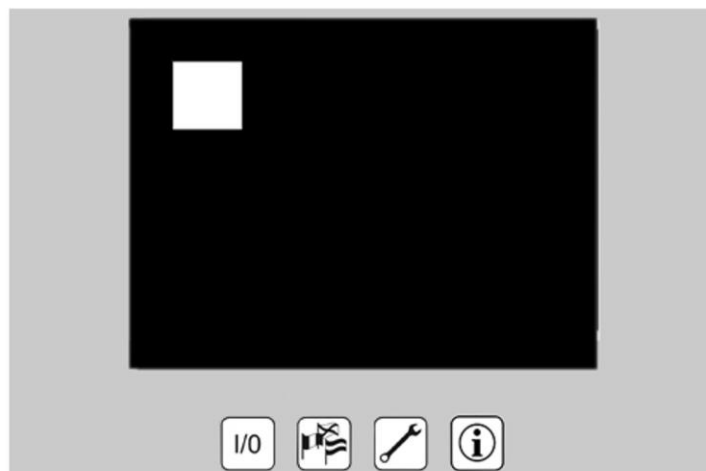


Rys. 30: Wygaszacz ekranu

Wygaszacz ekranu:

Po 15 minutach bez wprowadzania danych włączy się wygaszacz ekranu. Naciśnięcie dowolnego punktu na ekranie dotykowym spowoduje jego ukrycie i pojawi się normalny ekran. Urządzenie można nadal włączać i wyłączać, gdy wyświetlany jest wygaszacz ekranu, za pomocą przycisku I / O.

6.2.11 Komunikaty o błędach – elementy obsługowe

W przypadku nieprawidłowego działania produktu rozróżnia się błędy krytyczne i ostrzeżenia. Błędy krytyczne przy natychmiastowym wyłączeniu produktu są oznaczone przez okno ostrzegawcze o czerwonym kolorze tła.

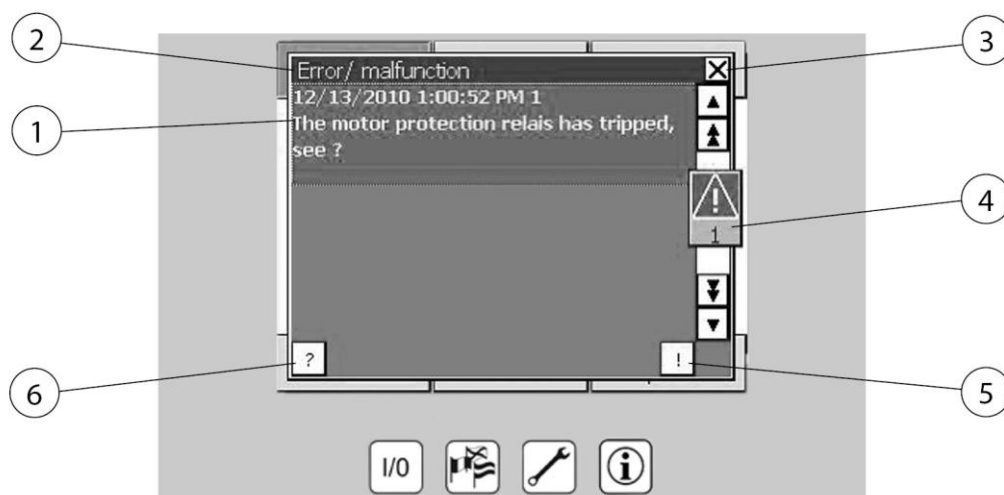

Rys. 31: Komunikat o błędzie – elementy obsługi

Poz.	Nazwa	Poz.	Nazwa
1	Przykładowy komunikat o błędzie	4	Wskaźnik błędów (liczba komunikatów o błędach)
2	Błąd / Usterka / Ostrzeżenie	5	Potwierdzenie komunikatu o błędzie
3	Ukrycie komunikatu o błędzie	6	Wyświetlenie tekstu informacyjnego do komunikatu o błędzie

Tab. 25: Komunikat o błędzie – elementy obsługi


Błąd krytyczny:

Takie błędy spowodują natychmiastowe wyłączenie produktu. Jeśli błąd zostanie usunięty, można go potwierdzić przyciskiem zatwierdzenia (poz. 5). Produkt można ponownie włączyć dopiero po zatwierdzeniu usunięcia błędu.

Do każdego komunikatu o błędzie można wyświetlić odpowiednim przyciskiem (poz. 6) tekst pomocy z dokładnym wyjaśnieniem błędu. Okno „Błąd/Usterka” można ukryć naciskając przycisk (poz. 3). Jeśli błąd nadal występuje i nie zatwierdzono jego usunięcia, sygnalizuje to wskaźnik błędów (poz. 4). Po jego naciśnięciu pojawiają się dwa okna: „Ostrzeżenie” i „Błąd/Usterka”. Jeśli jedno z tych okien nie zawiera ostrzeżenia lub błędu, można je zamknąć naciskając pozycję 3. Jeśli pojawi się więcej niż jeden komunikat, każdy z nich można wybrać i zatwierdzić osobno po usunięciu danego błędu, naciskając przycisk.

6.2.12 Komunikaty o błędach opcjonalnego układu regulacji mocy ssącej

Jeśli wystąpi błąd przetwornicy częstotliwości, na wyświetlaczu pojawi się następujący komunikat:

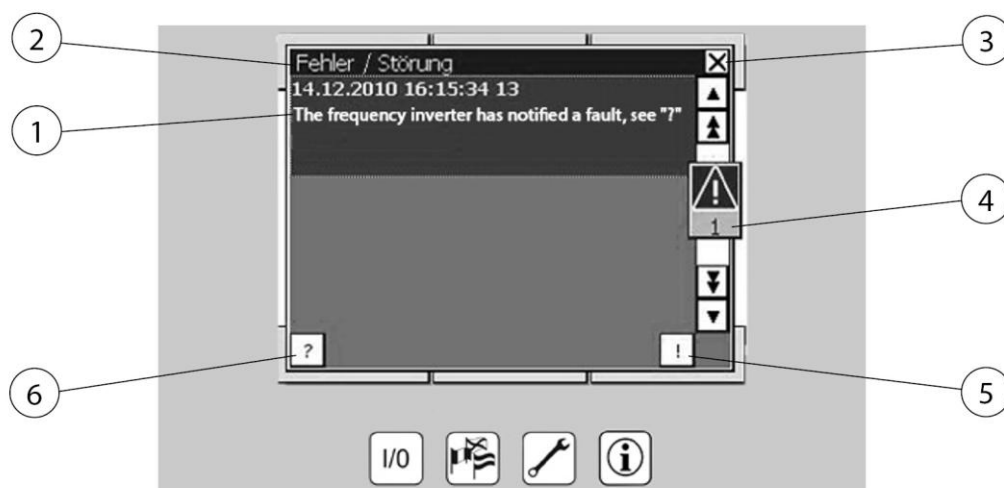

Rys. 32: Komunikat o błędzie, przetwornica częstotliwości

Poz.	Nazwa	Poz.	Nazwa
1	Błąd: Usterka przetwornicy częstotliwości	4	Wskaźnik błędów (liczba komunikatów o błędach)
2	Błąd / Usterka	5	Potwierdzenie komunikatu o błędzie
3	Ukrycie komunikatu o błędzie	6	Wyświetlenie tekstu informacyjnego do komunikatu o błędzie

Tab. 26: Komunikat o błędzie, przetwornica częstotliwości

Po wystąpieniu tego komunikatu o błędzie, proszę kontaktować się z serwisem.

6.2.13 Ostrzeżenia

Ostrzeżenia służą do informowania operatora o niekrytycznych stanach urządzenia lub terminie kolejnej konserwacji.



Rys. 33: Ostrzeżenia

Poz.	Nazwa	Poz.	Nazwa
1	Przykładowe ostrzeżenie	4	Wskaźnik błędów (liczba ostrzeżeń)
2	Ostrzeżenie	5	Zatwierdzenie ostrzeżenia
3	Ukrycie ostrzeżenia	6	Tekst informacyjny dotyczący ostrzeżenia

Tab. 27: Ostrzeżenia

Ostrzeżenia nie są krytyczne dla działania urządzenia i można je zatwierdzać i tym samym ukrywać w dowolnym momencie poprzez naciśnięcie poz. 3. Jeśli ostrzeżenie będzie nadal występować, komunikat będzie pojawiać się co pięć minut i należy go zatwierdzić.

Dla każdego komunikatu ostrzegawczego, tekst pomocy można wyświetlić za pomocą pozycji 3, w której ostrzeżenie, które wystąpiło, zostało wyjaśnione bardziej szczegółowo. Całe okno można ukryć, naciskając pozycję 1.

Jeśli ostrzeżenie nie zostało potwierdzone, a okno jest ukryte, wskaźnik błędu wskazuje, że zostało wydane ostrzeżenie. Po naciśnięciu tego wskaźnika pojawiają się dwa okna "Ostrzeżenie" i "Błąd/ Usterka". Ostrzeżenie może być tam potwierdzone. Jeśli jedno z tych okien nie zawiera ostrzeżenia lub usterki, można je zamknąć naciskając pozycję 1.

6.3 Uruchomienie

▲ OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo związane z nieprawidłowym stanem produktu.

Przed uruchomieniem montaż produktu musi być kompletny. Wszystkie drzwi muszą być zamknięte, a wszystkie niezbędne przyłącza muszą być połączone.

1. Sprawdzić, czy produkt jest zasilany sprężonym powietrzem i prądem.
2. Nacisnąć włącznik główny produktu.
3. Włączyć teraz produkt, naciskając przyciski oznaczone „0” i „I” na elemencie obsługowym.
4. Uruchamia się wentylator i wyświetlacz sygnalizuje bezproblemowe działanie produktu.
5. Bezawaryjna praca jest sygnalizowana zielonym tłem na wyświetlaczu roboczym.

W przypadku usterki patrz rozdział „Usuwanie usterek”.

7 Utrzymanie ruchu

Zalecenia opisane w niniejszym rozdziale należy traktować jako minimalne wymagania. W zależności od warunków eksploatacji, konieczne mogą być dalsze instrukcje, aby utrzymać produkt w optymalnym stanie technicznym.

Prace konserwacyjne i naprawy opisane w tym rozdziale mogą być wykonywane tylko przez specjalnie przeszkolony personel obsługi technicznej użytkownika.

Części zamienne do zastosowania muszą odpowiadać wymagom technicznym producenta.

Wymóg ten jest zasadniczo spełniony w przypadku oryginalnych części zamiennych!

Należy zapewnić bezpieczną i nieszkodliwą dla środowiska utylizację materiałów eksploatacyjnych i materiałów pomocniczych, jak również wymienionych części.

Podczas przeprowadzania prac z zakresu utrzymania ruchu należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa wyszczególnionych w niniejszej instrukcji obsługi.

7.1 Pielęgnacja

Pielęgnacja produktu ogranicza się zasadniczo do czyszczenia wszystkich powierzchni produktu, a także, o ile występują, do kontroli wkładów filtracyjnych.

Przestrzegać informacji ostrzegawczych zawartych w rozdziale „Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa odnośnie utrzymania ruchu i usuwania awarii”.

WSKAZÓWKA

Nie czyścić produktu sprężonym powietrzem! W przeciwnym razie cząstki pyłu lub cząstki zabrudzeń mogą się dostać do powietrza otoczenia.

Odpowiednia pielęgnacja pomaga utrzymywać sprawność produktu przez długi czas.

Aby zapewnić optymalną pielęgnację i czyszczenie powierzchni powlekanych proszkowo, należy przestrzegać następujących zasad:

- Dokładnie czyścić produkt co miesiąc lub w razie potrzeby.
- Zewnętrzne powierzchnie produktu czyścić odpowiednim odkurzaczem przemysłowym klasy pyłu H lub miękką, wilgotną ściereczką/watą przemysłową.

- Do uporczywych zabrudzeń stosować dostępne w handlu środki czyszczące do gospodarstwa domowego. Unikać mocnego pocierania.
- Nie stosować środków ściernych powodujących zarysowania.
- Nie stosować kwaśnych ani silnie zasadowych środków czyszczących.
- Nie stosować rozpuszczalników organicznych zawierających estry, ketony, alkohole, węglowodory itp.

7.2 Konserwacja

WSKAZÓWKA

Tylko przy użyciu oryginalnych części zamiennych zapewniony jest standard jakości.

W przypadku uszkodzeń spowodowanych zastosowaniem nieodpowiednich części producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

Każda wykonana konserwacja musi być odnotowana w książce serwisowej.

7.2.1 Opróżnianie zbiorczego pojemnika na pył

Poziom napełnienia w zbiorczym pojemniku na pył musi być sprawdzany w regularnych odstępach czasu. Okres czasu, w którym pojemnik zbiorczy pyłu / worki na odpady muszą zostać zmienione, zależy od rodzaju i ilości oddzielonego pyłu. Dlatego nie można określić częstotliwości wymiany. Bardzo lekkie pyły mogą czasem zostać zawirowane przez przepływ powietrza wewnątrz produktu i podczas wymiany zbiorczego pojemnika na pył / worka na odpady, dlatego zbiorczy pojemnik na pył / worki na odpady można napełniać tylko do wysokości 50 mm poniżej górnej krawędzi pojemnika zbiorczego na pył.

⚠ OSTRZEŻENIE


Zagrożenie dla zdrowia z powodu cząsteczek dymów spawalniczych

Wdychanie cząstek dymu spawalniczego, w szczególności cząstek dymu spawalniczego z procesu spawania stali stopowych, może prowadzić do uszczerbku na zdrowiu, ponieważ są one „respirabilne”! Kontakt skóry z cząsteczkami dymów spawalniczych może u osób wrażliwych powodować podrażnienie skóry.

Aby uniknąć kontaktu i wdychania cząsteczek pyłów, należy nosić jednorazowe kombinezony, okulary ochronne, rękawice i odpowiednią maskę filtrującą FFP2 zgodnie z normą EN 149.


Sposób opróżniania zbiorczego pojemnika na pył:

1. Wyłączyć produkt przyciskiem I / O.
2. Począkać 2 minuty, aż opadnie pył wewnątrz modułu filtra.
3. Otworzyć drzwi obszaru odpylania produktu.
4. Opuścić zbiorczy pojemnik na pył, przekręcając pokrętkę zaworu pneumatycznego. Zawór pneumatyczny znajduje się za drzwiami w obszarze gromadzenia pyłu.

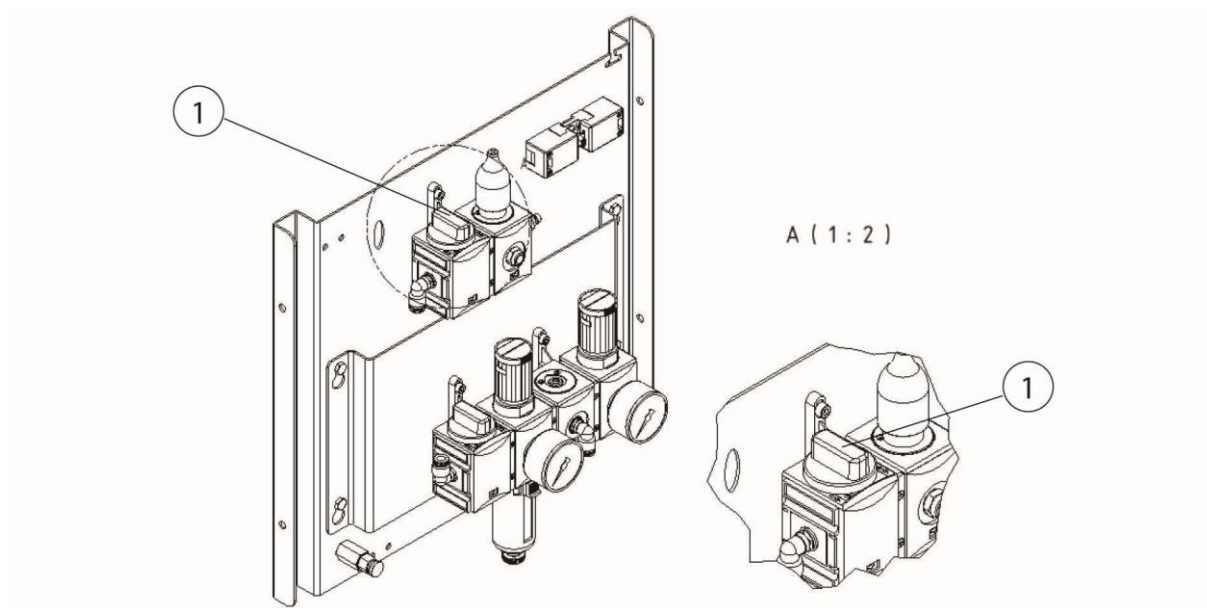

Rys. 34: Zawór pneumatyczny zbiorczego pojemnika na pył

5. Następnie pojawia się następujący komunikat awarii:

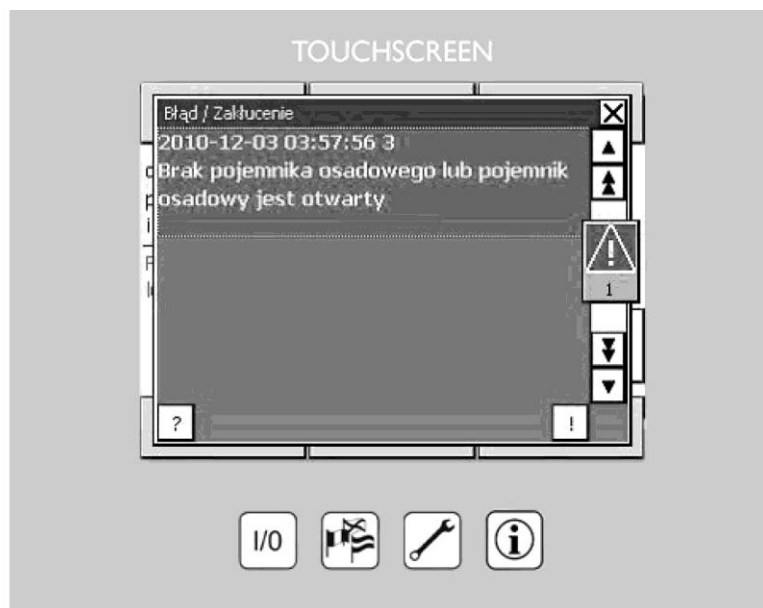

Rys. 35: Komunikat awarii pojemnika na pył

Dla produktów z kubłem zbiorczym pyłu

6. Ostrożnie wyciągnąć pojemnik zbiorczy na pył z urządzenia podnoszącego, nie powodując unoszenia się cząsteczek pyłu i zamknąć go dołączoną pokrywą przy użyciu zamknięcia zaciskowego. Następnie założyć nowy pojemnik na pył.

⚠ OSTRZEŻENIE

Worek należy odpowiednio zutylizować. W żadnym wypadku nie opróżniać i nie używać ponownie!

Dla produktów z wózkiem zbiorczym pyłu

7. Ostrożnie wyciągnąć wózek zbiorczy na pył z urządzenia podnoszącego, bez wzniesienia kurzu, i zdjąć ramę z przegrodami z wózka.
8. Zamknąć worek i odpowiednio go zutylizować.

⚠ OSTRZEŻENIE

Worek należy odpowiednio zutylizować. W żadnym wypadku nie opróżniać i nie używać ponownie!

9. Włożyć nowy worek do utylizacji do zbiorczego wózka na pył i umieścić ramę z przegrodami z powrotem na wózku.
10. Wsunąć wózek zbiorczy na pył na urządzenie podnoszące do oporu. Następnie włączyć zawór pneumatyczny tak, aby wózek zbiorczy na pył zaczął mocno przylegać do powierzchni uszczelniającej.

⚠ OSTRZEŻENIE

Zagrożenie przygnieciem!

Upewnić się, że pomiędzy kołnierzem uszczelniającym wiadro na pył / pojemnik na pył a rynną pyłową podczas podnoszenia nie ma żadnych części ciała ani przedmiotów.

11. Teraz można potwierdzić komunikat o błędzie, zamknąć drzwi serwisowe i ponownie włączyć produkt.

7.2.2 Wymiana filtra – wskazówki bezpieczeństwa

Żywotność wkładów filtracyjnych jest zależna od rodzaju i ilości osadzających się cząstek.

Wraz ze wzrostem zawartości pyłu w filtrze opór przepływu rośnie, a moc ssąca produktu maleje.

Również w produktach z funkcją automatycznego czyszczenia filtra, nagromadzone złoże mogą doprowadzić do zmniejszenia mocy ssącej.

Konieczna jest wymiana filtra!

⚠ OSTRZEŻENIE

Zagrożenie dla zdrowia z powodu cząstek dymów spawalniczych

Nie wdychać pyłów/dymów spawalniczych! Możliwe są poważne uszkodzenia organów i dróg oddechowych!

Dym spawalniczy zawiera substancje mogące powodować raka!

Kontakt skóry z cząstkami dymów spawalniczych może u osób wrażliwych powodować podrażnienie skóry.


Aby uniknąć kontaktu i wdychania cząstek pyłów, należy nosić jednorazowe kombinezony, okulary ochronne, rękawice i odpowiednią maskę filtrującą klasy FFP2 zgodnie z normą EN 149.



⚠ OSTRZEŻENIE

Czyszczenie wkładów filtracyjnych jest niedopuszczalne. W takim wypadku dochodzi bowiem w sposób nieunikniony do uszkodzenia elementu filtrującego, co powoduje, że filtr traci swoje właściwości, a substancje niebezpieczne dostają się do dróg oddechowych.

Podczas wykonywania poniżej opisanych prac uważać szczególnie na uszczelkę filtra głównego. Tylko nieuszkodzona uszczelka umożliwia wysoki stopień filtracji produktu. Filtr główny z uszkodzoną uszczelką należy w każdym wypadku wymienić.

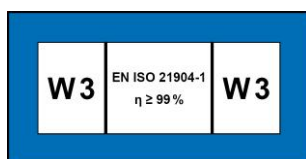WSKAZÓWKA

Produkty posiadające zatwierdzenie W3 zgodnie z wymaganiami klasy filtracji dymów spawalniczych „przetestowany przez W3/IFA”. (Patrz rozdział „Dane techniczne”)

Zatwierdzenie W3 wygasa przy:

- Niewłaściwe zastosowanie i zmiany w dokumentacji produktu.
 - Stosowanie nieoryginalnych części zamiennych, zgodnie z listą części zamiennych.
-
- Stosować tylko oryginalne części zamienne, ponieważ gwarantują one wymagany stopień filtracji i są przeznaczone do tego produktu i jego parametrów wydajnościowych.
 - Wyłączyć produkt wyłącznikiem.
 - Zabezpieczyć produkt przed przypadkowym włączeniem. Wyciągnąć wtyczkę z gniazdka, jeżeli jest, albo zabezpieczyć kłódką wyłącznik główny w pozycji 0!
 - Odłączyć zasilanie ciśnieniem, jeżeli jest, a występujące w produkcie sprężone powietrze spuścić przez zawór spustowy skroplin.


7.2.3 Wymiana filtra - filtr zabezpieczający zbiorczego pojemnika na pył

W zależności od zastosowania, jednak co najmniej raz w tygodniu, należy sprawdzić matę filtra wstępnego filtra zabezpieczającego i w razie potrzeby wymienić ją.


Filtr zabezpieczający znajduje się w obudowie wentylatora i jest podłączony pojemnikiem na pył za pomocą węża.

Zwiększone podciśnienie z sekcji wentylatora zapewnia, że worek utylizacyjny pojemnika na pył nie może się zassać.

Mocno zabrudzony filtr zabezpieczający sygnalizuje nieszczelność lub uszkodzenie worka na odpady.

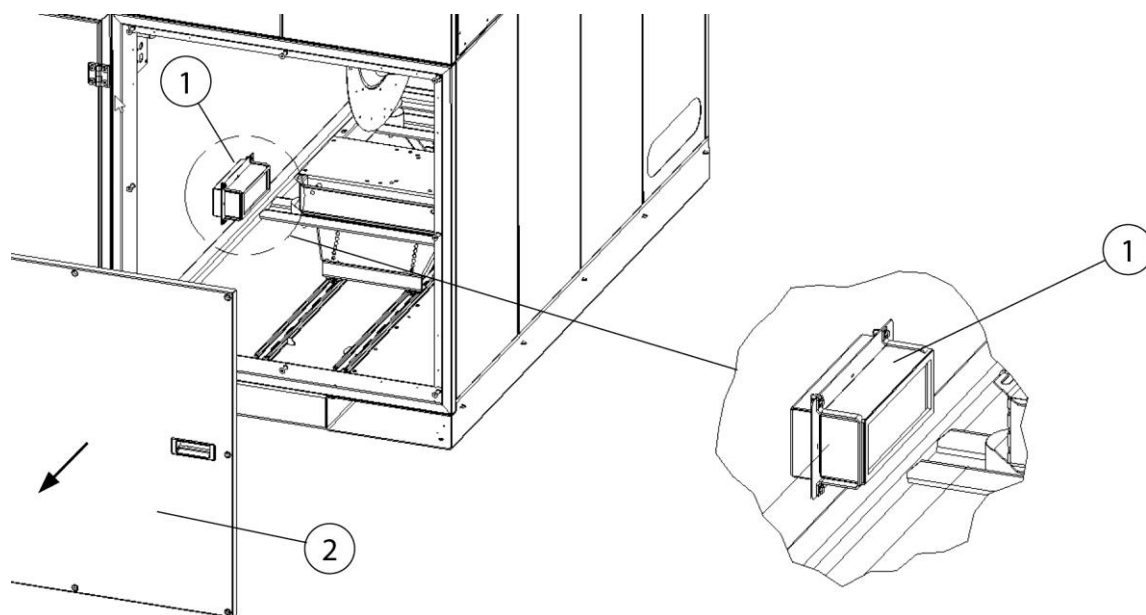

Rys. 36: Dostęp do filtra zabezpieczającego

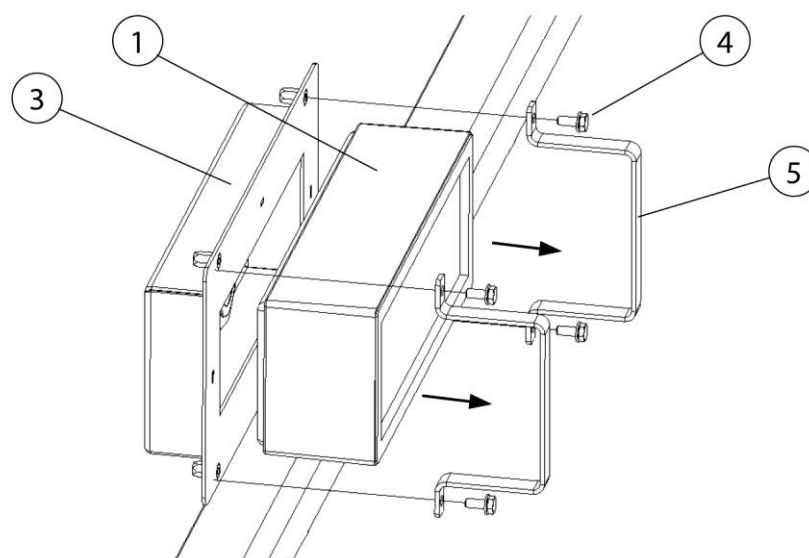

Rys. 37: Wymiana filtra zabezpieczającego

Poz.	Nazwa	Poz.	Nazwa
------	-------	------	-------

1	Filtr zabezpieczający	4	Śruba (4 x)
2	pokrywa serwisowa	5	Pałak mocujący (2 x)
3	Uchwyt filtra		


Tab. 28: Pozycje na produkcie

Sposób wymiany filtra:

1. Wyłączyć produkt włącznikiem I/O. Ustawić włącznik główny w pozycji 0 i zabezpieczyć kłódką.
2. Zdemontować pokrywę serwisową (poz. 2) modułu wentylatora za pomocą odpowiedniego narzędzia.
3. Zdemontować dwa pałaki mocujące (poz. 5) uchwyt filtra (poz. 3), odkręcając cztery śruby (poz. 4).
4. Wyjąć zabrudzony filtr zabezpieczający (poz. 1) i zutylizować go zgodnie z przepisami.
5. Założyć nowy filtr zabezpieczający (poz. 1) w odwrotnej kolejności i zamocować go.
6. Przykręcić z powrotem pokrywę serwisową (poz. 2).
7. Zdjąć kłódkę z włącznika głównego i ponownie uruchomić produkt. Patrz też rozdział Uruchomienie.

7.2.4 Wymiana filtrów głównych

Dostęp do wkładów filtracyjnych:

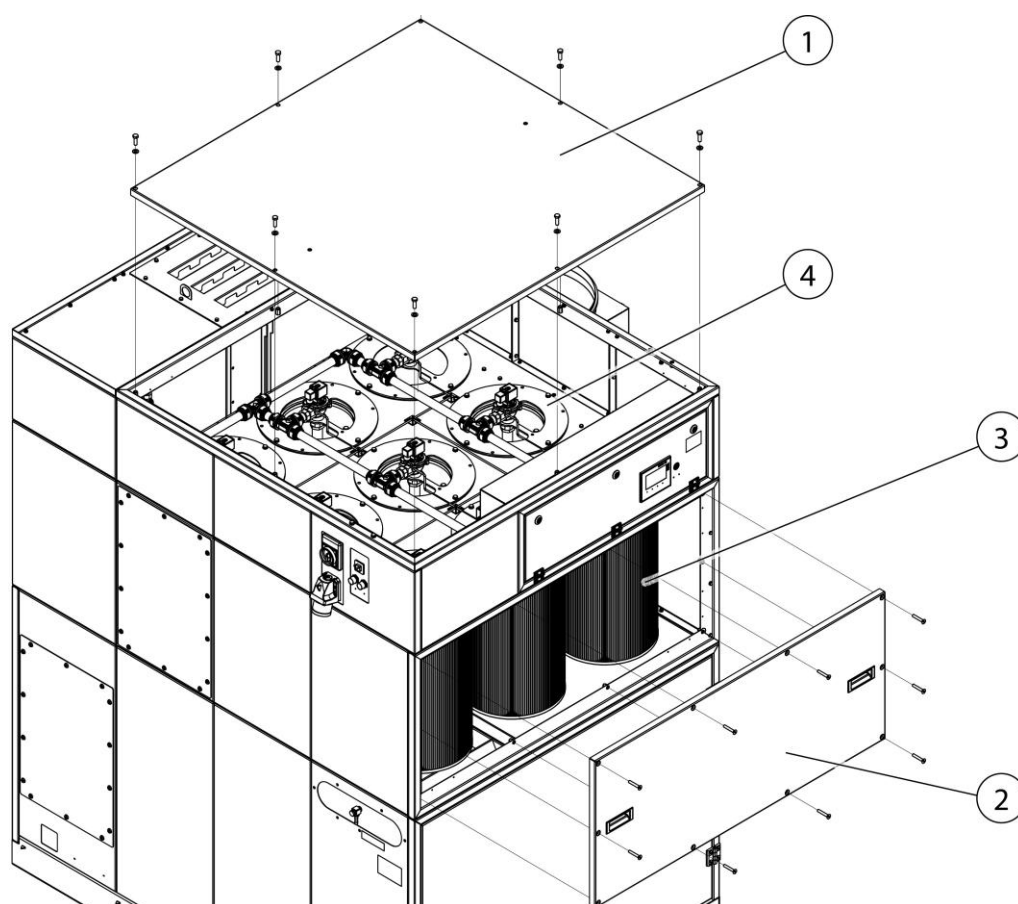


Rys. 38: Dostęp do wkładów filtracyjnych

Poz.	Nazwa	Poz.	Nazwa
1	Pokrywa blaszana	3	Wkład filtracyjny
2	Pokrywa serwisowa	4	Uchwyt wkładu filtracyjnego

Tab. 29: Dostęp do wkładów filtracyjnych

W zależności od wariantu produktu filtr wymienia się od przodu lub od góry. Wymianę filtrów z dwóch przednich rzędów można wykonać od przodu.

W przypadku wariantów produktu z 3 lub 4 rzędami wkładów filtracyjnych filtry należy wymieniać od góry.

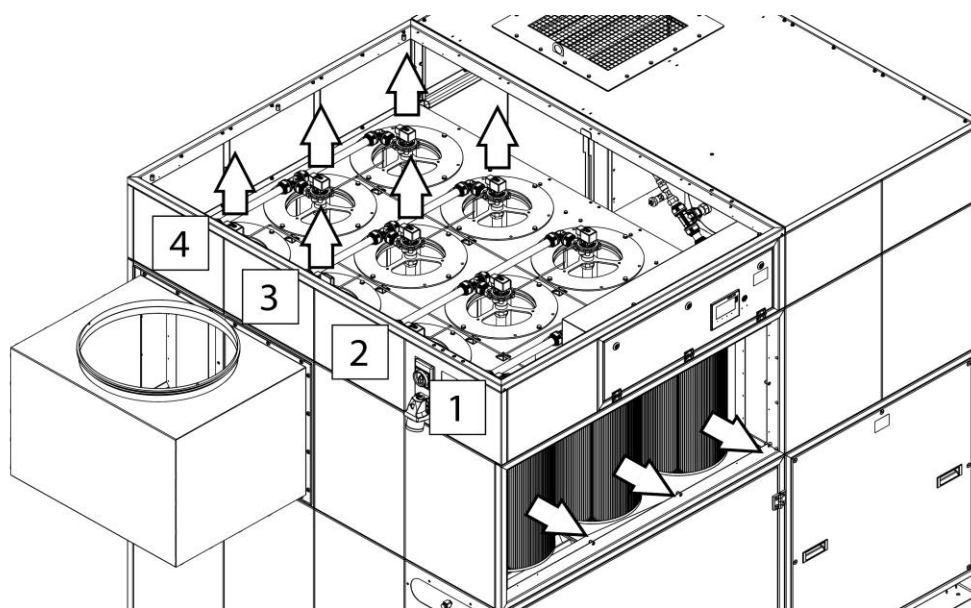

Rys. 39: Wymiana filtra


⚠ OSTRZEŻENIE

Zakaz wstępu do obszaru konserwacji!

7.2.5 Wymiana filtra od przodu

Sposób wymiany wkładu filtracyjnego:

1. Odłączyć produkt od sieci elektrycznej i sprężonego powietrza, następnie spuścić ewentualnie znajdujące się jeszcze w systemie powietrze.
2. Zabezpieczyć produkt kłódką przed niezamierzonym ponownym włączeniem.
3. Przygotować oryginalne zamienne wkłady filtracyjne i dostarczone worki do utylizacji.

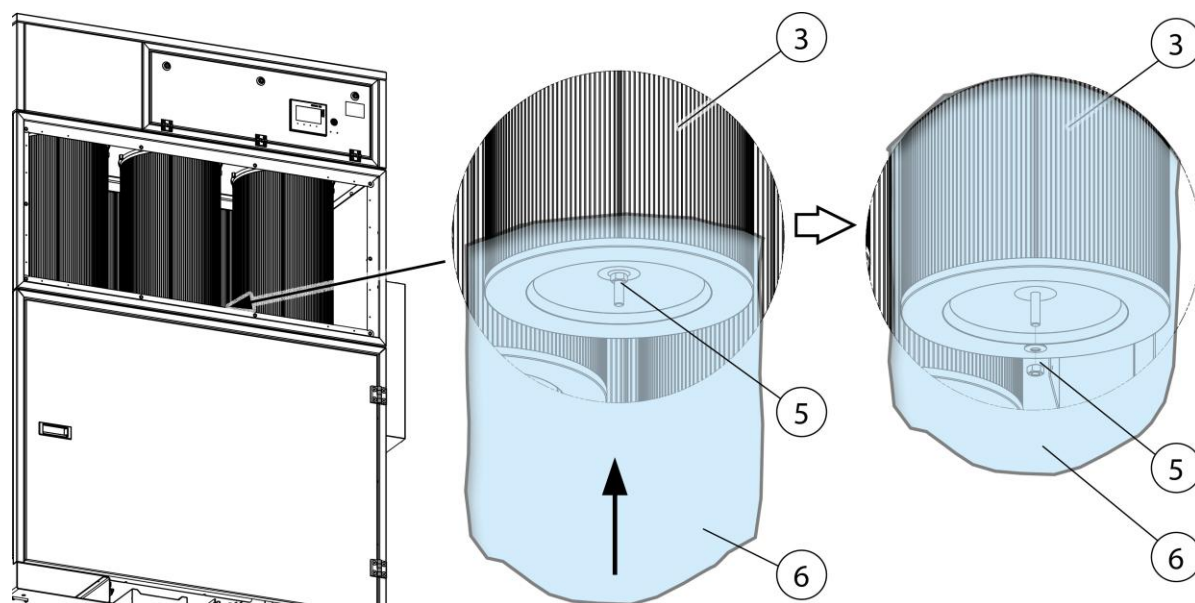

Rys. 40: Wymiana filtra –


Poz.	Nazwa	Poz.	Nazwa
3	Wkład filtracyjny	6	Worek na odpady
5	Nakrętka sześciokątna + podkładka uszczelniająca		

Tab. 30: Wymiana filtra

4. Zdemontować pokrywę serwisową (poz. 2) za pomocą odpowiedniego narzędzia.
5. Zluzować nakrętkę sześciokątną (poz. 5) u dołu wkładu filtracyjnego (poz. 3), ale nie odkręcać jej całkowicie.
6. Na wkład filtracyjny (poz. 3) ostrożnie nasunąć worek do utylizacji (poz. 6), nie wzbijając kurzu.
7. Przytrzymać wkład filtracyjny (poz. 3), całkowicie odkręcić nakrętkę sześciokątną (poz. 5) i wrzucić ją do worka na odpady (poz. 6) razem z podkładką uszczelniającą.
8. Zamknąć szczelnie worek na odpady z zanieczyszczonym wkładem filtracyjnym, wyjąć z produktu i zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.
9. Powtórzyć kroki 5 – 8 dla wszystkich wkładów filtracyjnych.

WSKAZÓWKA

Na potrzeby demontażu lub dla uzyskania lepszego dostępu do wkładów filtracyjnych konieczne może być zdemontowanie dysz rotacyjnych.

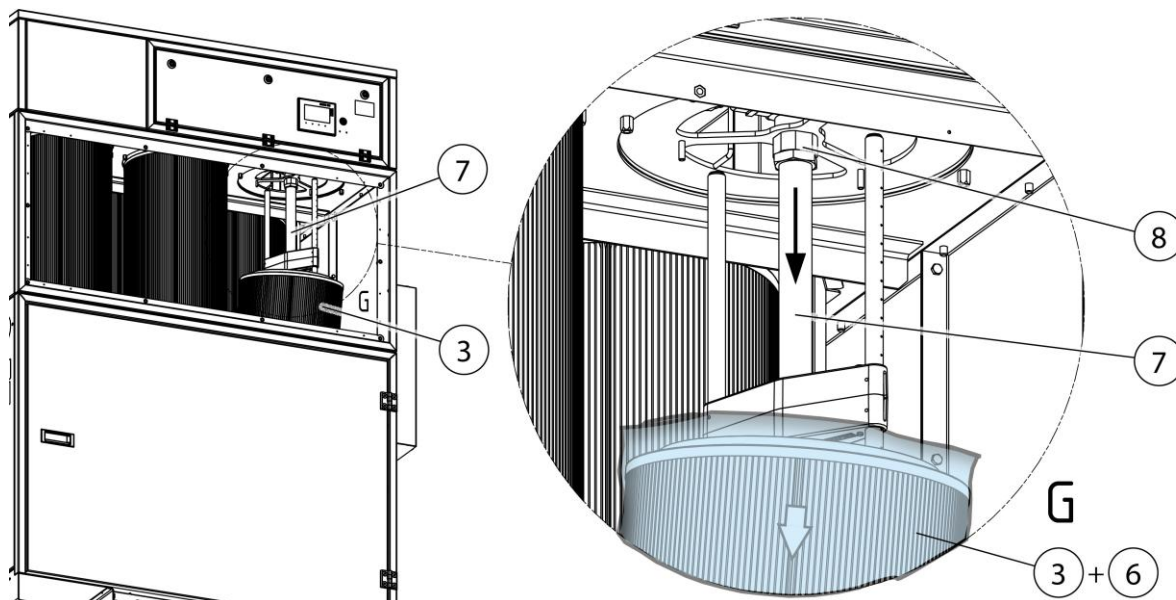

Rys. 41: Demontaż dyszy rotacyjnej

Poz.	Nazwa	Poz.	Nazwa
3	Wkład filtracyjny	7	Dysza rotacyjna
6	Worek na odpady	8	Nakrętka sześciokątna

Tab. 31: Demontaż dyszy rotacyjnej

10. Poluzować nakrętkę sześciokątną (poz. 8) obracając ją w lewo, jednocześnie przytrzymać nakrętkę zabezpieczającą i wykręcić rurkę dyszy rotacyjnej (poz. 7).
11. Po zdemontowaniu zanieczyszczonych wkładów filtracyjnych trzeba oczyścić pomieszczenie konserwacyjne. W tym celu wyczyścić pomieszczenie konserwacyjne przy pomocy odpowiedniego odkurzacza z filtrem klasy M lub wyższej.
12. Montaż nowych wkładów filtracyjnych odbywa się w odwrotnej kolejności.
13. Podczas montażu nowego wkładu filtracyjnego dopilnować, aby uszczelki wkładu dobrze i precyzyjnie przylegały do płytki, do której przymocowany jest wkład.

Po wymianie filtra wykonać następujące czynności:

1. Przykręcić / zamknąć drzwiczki serwisowe.
2. Zdjąć kłódkę / odblokować produkt.
3. Zapewnić zasilanie sprężonym powietrzem i energią elektryczną.
4. Uruchomienie produktu. Patrz też rozdział „Uruchomienie”.

7.2.6 Wymiana filtra od góry

UWAGA

Nad systemem filtrów musi być odpowiednio dużo miejsca na potrzeby demontażu wkładów filtracyjnych.


Do demontażu wkładów filtracyjnych zaleca się użycie podnośnika.

⚠ UWAGA

Uwaga – niebezpieczeństwo upadku z wysokości!

Ze względu na wysokość montażu na potrzeby wymiany filtra należy zapewnić zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości.

Sposób wymiany wkładu filtracyjnego:

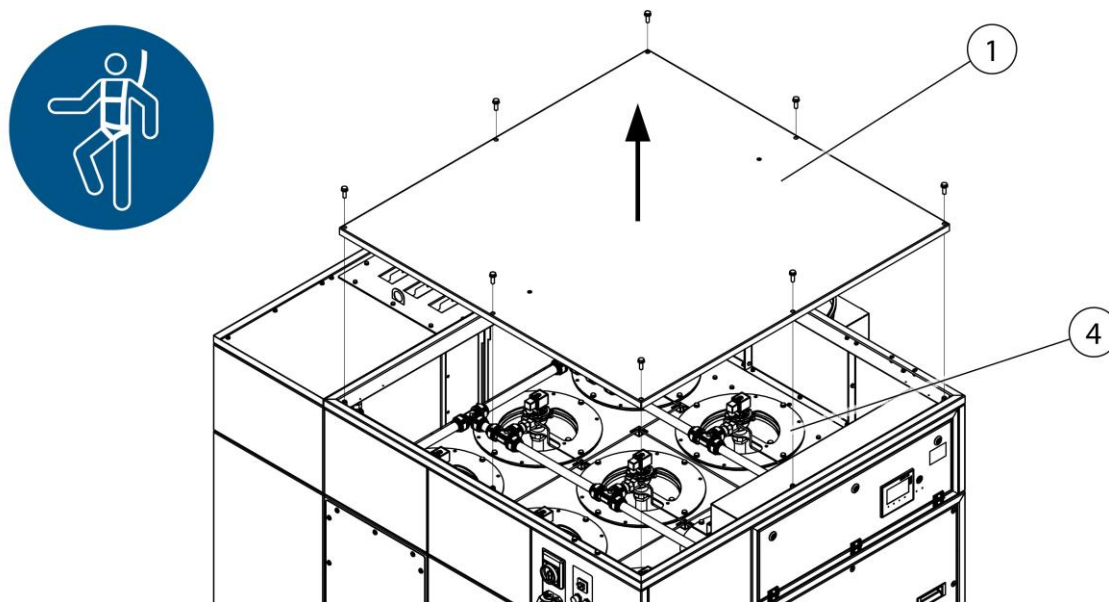


Rys. 42: Wymiana filtra – demontaż pokrywy blaszanej

Poz.	Nazwa	Poz.	Nazwa
1	Pokrywa blaszana	4	Uchwyt filtra

Tab. 32: Wymiana filtra – demontaż pokrywy blaszanej

1. Odłączyć produkt od sieci elektrycznej i sprężonego powietrza, następnie spuścić ewentualnie znajdujące się jeszcze w systemie powietrze.
2. Zabezpieczyć produkt kłódką przed niezamierzonym ponownym włączeniem.
3. Przygotować oryginalne zamienne wkłady filtracyjne i dostarczone worki do utylizacji.
4. Zdemontować pokrywę blaszaną (poz. 1) przy użyciu odpowiedniego narzędzia.

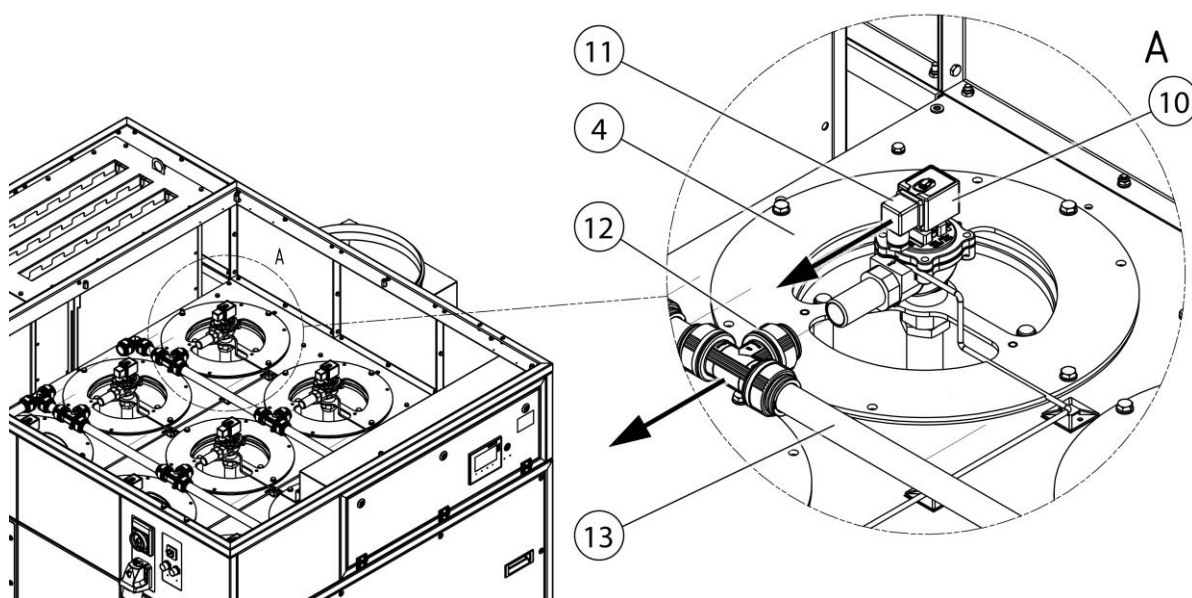


Rys. 43: Wymiana filtra – demontaż przyłączy

Poz.	Nazwa	Poz.	Nazwa
4	Uchwyt filtra	12	Połączenie śrubowe sprężonego powietrza
10	Zawór elektromagnetyczny sprężonego powietrza	13	Rura sprężonego powietrza
11	Wtyczka przyłączeniowa zaworu elektromagnetycznego sprężonego powietrza		


Tab. 33: Wymiana filtra – demontaż przyłączy

5. Poluzować śrubę na wtyczce przyłączeniowej (poz. 11) i wyjąć wtyczkę z zaworu elektromagnetycznego sprężonego powietrza (poz. 10).
6. Zdemontować rurę sprężonego powietrza (poz. 13) z zaworu elektromagnetycznego sprężonego powietrza. W tym celu poluzować połączenie śrubowe (poz. 12).

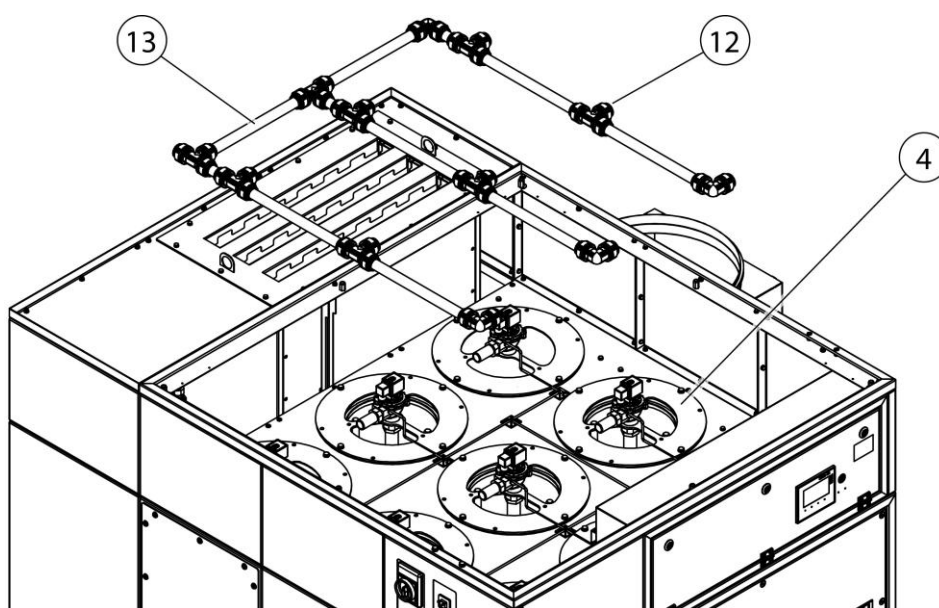

Rys. 44: Wymiana filtrów – demontaż rury sprężonego powietrza

7. Powtórzyć kroki 5 + 6 dla wszystkich uchwytów filtra (poz. 4). Odłączyć przewody sprężonego powietrza od zaworów elektromagnetycznych sprężonego powietrza.

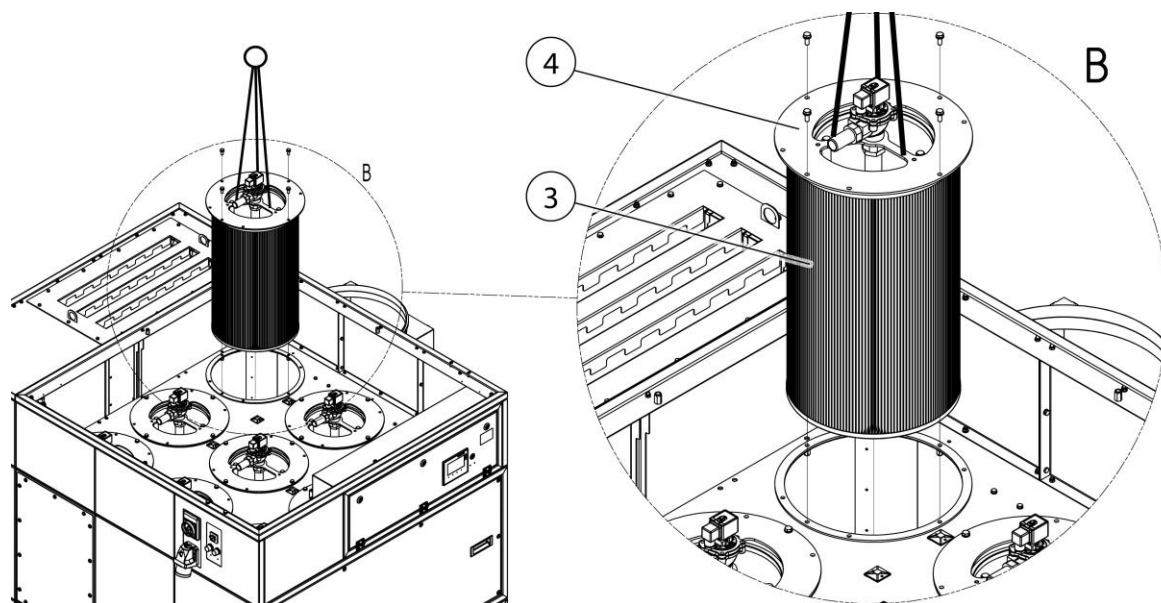


Rys. 45: Wymiana filtra – demontaż uchwyty filtra

Poz.	Nazwa	Poz.	Nazwa
3	Wkład filtracyjny	4	Uchwyt filtra


Tab. 34: Wymiana filtra – demontaż uchwyty filtra

8. Zdemontować cztery śruby z łbem sześciokątnym uchwyty filtra (poz. 4), jak pokazano na rysunku.
9. Unieść z produktu uchwyt filtra (poz. 4) + wkład filtracyjny (poz. 8) przy użyciu podnośnika.

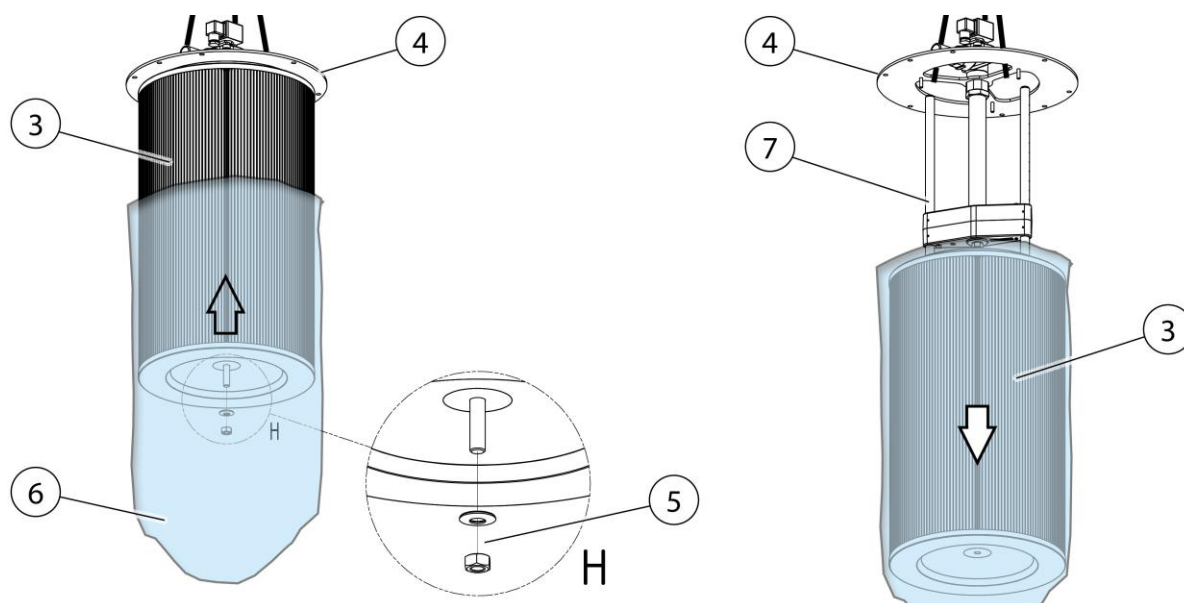

Rys. 46: Wymiana filtra – demontaż wkładu filtracyjnego

10. Zluzować nakrętkę sześciokątną (poz. 5) u dołu wkładu filtracyjnego (poz. 3), ale nie odkręcać jej całkowicie.
11. Na wkład filtracyjny (poz. 3) ostrożnie nasunąć dostarczony worek do utylizacji (poz. 6), nie wzbijając kurzu.
12. Przytrzymać wkład filtracyjny (poz. 3), całkowicie odkręcić nakrętkę sześciokątną (poz. 5) i wrzucić ją do worka na odpady (poz. 6) razem z podkładką uszczelniającą.
13. Ściągnąć worek na odpady z zanieczyszczonym wkładem filtracyjnym z dyszy rotacyjnej w dół. Zamknąć szczelnie worek na odpady i zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

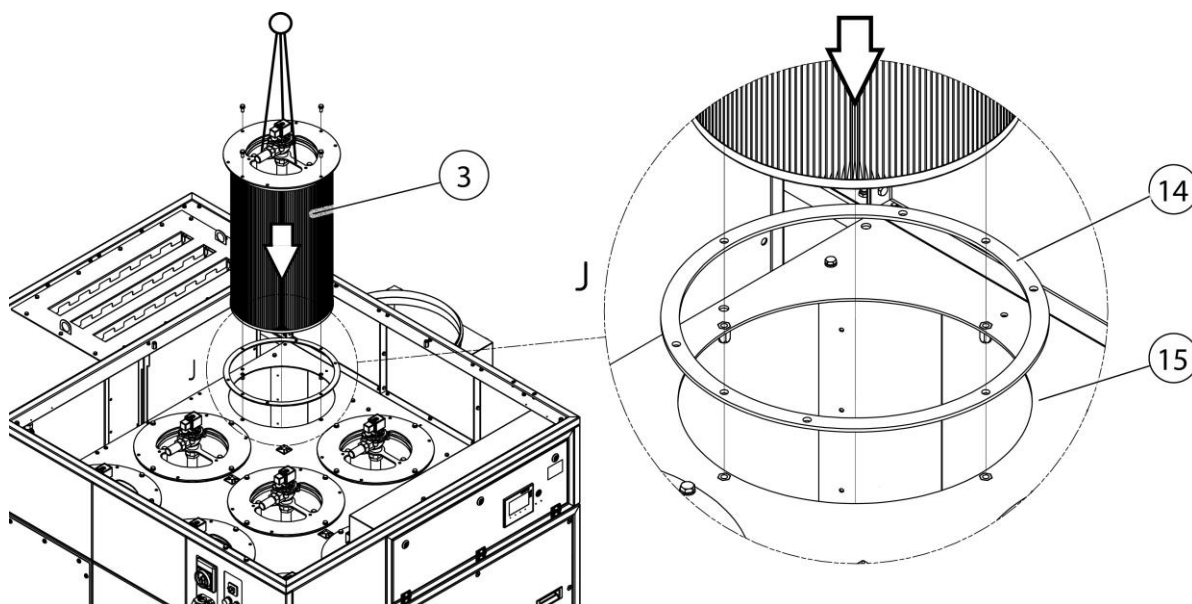

Rys. 47: Wymiana filtra – uszczelka uchwytu filtra

Poz.	Nazwa	Poz.	Nazwa
3	Wkład filtracyjny (nowy)	14	Pierścień uszczelniający
		15	Powierzchnia uszczelniająca

Tab. 35: Wymiana filtra – uszczelka uchwytu filtra

14. Nasunąć na dyszę rotacyjną (poz. 4) nowy wkład filtracyjny (poz. 3) i przykręcić za pomocą podkładki uszczelniającej i nakrętki sześciokątnej.

15. Przed montażem nowego wkładu filtracyjnego założyć pierścień uszczelniający (poz. 14) uchwytu filtra. W tym celu najpierw usunąć starą uszczelkę i dokładnie wyczyścić powierzchnie uszczelniające (poz. 15).
16. Założyć uchwyt filtra z nowym wkładem filtracyjnym (poz. 3) i przykręcić go czterema śrubami z łbem sześciokątnym. Zwrócić przy tym uwagę na prawidłową pozycję zaworu elektromagnetycznego sprężonego powietrza (poz. 10).
17. Wykonać kroki 8 – 16 dla każdego filtra.
18. Po wymianie wszystkich wkładów filtracyjnych kontynuować montaż w odwrotnej kolejności, wykonując kroki 6 – 4.

Po wymianie filtra wykonać następujące czynności:


1. Przykręcić / zamknąć drzwiczki serwisowe.
2. Zdjąć kłódkę / odblokować produkt.
3. Zapewnić zasilanie sprężonym powietrzem i energią elektryczną.
4. Uruchomienie produktu. Patrz też rozdział „Uruchomienie”.

7.2.7 Spuszczanie kondensatu ze zbiornika sprężonego powietrza

W zależności od zastosowania, ale co najmniej raz w miesiącu, powstający kondensat, musi zostać odprowadzony ze zbiornika sprężonego powietrza.

Do tego celu służy zawór spustowy skroplin znajdujący się z boku jednostki uzdatniania sprężonego powietrza.

- Przytrzymać kubek lub inny odpowiedni pojemnik pod otworem wylotowym zaworu spustowego skroplin, jednocześnie powoli otwierając zawór drugą ręką.
- Zawór zamknąć dopiero wtedy, gdy będzie uchodziło jedynie powietrze.

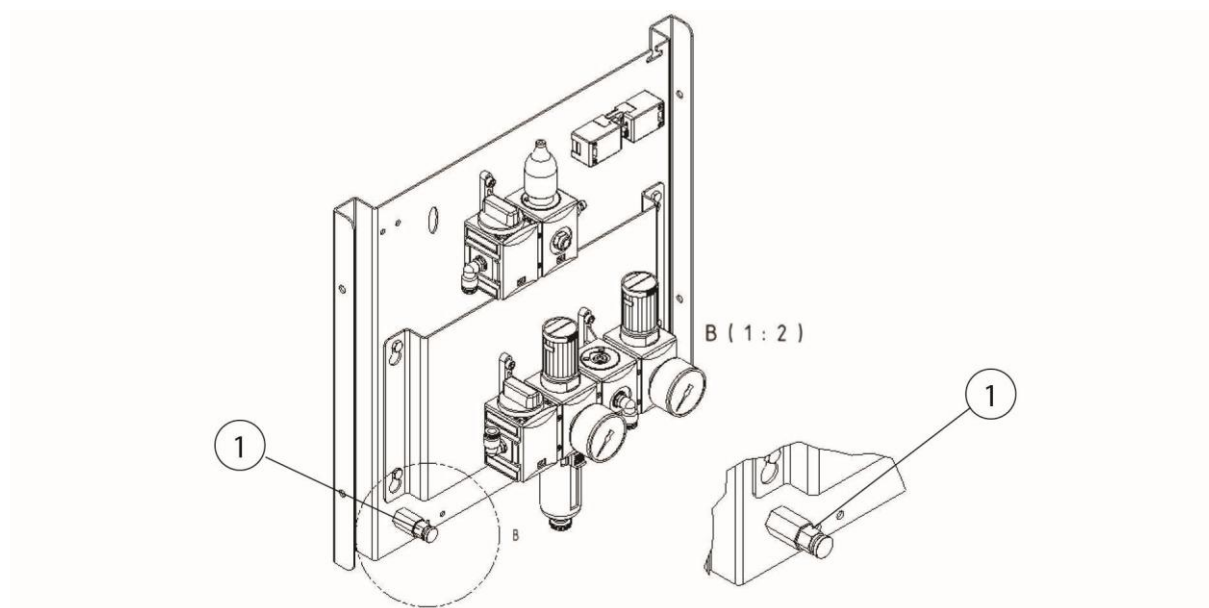

Rys. 48: Zawór spustowy skroplin zbiornika sprężonego powietrza


7.2.8 Spuszczanie kondensatu z jednostki uzdatniania sprężonego powietrza

W zależności od zastosowania, ale co najmniej raz w tygodniu, powstały kondensat z jednostki serwisowej sprężonego powietrza należy opróżnić.

Zawór spustowy skroplin znajduje się pod wziernikiem jednostki uzdatniania sprężonego powietrza.

Ta konserwacja jest szczególnie ważna dla zapewnienia funkcji czyszczenia filtra.

- Przytrzymać odpowiedni pojemnik pod otworem wylotowym zaworu spustowego skroplin i powoli otworzyć zawór.
- Nie zamykać zaworu, dopóki nie wydostanie się tylko powietrze.

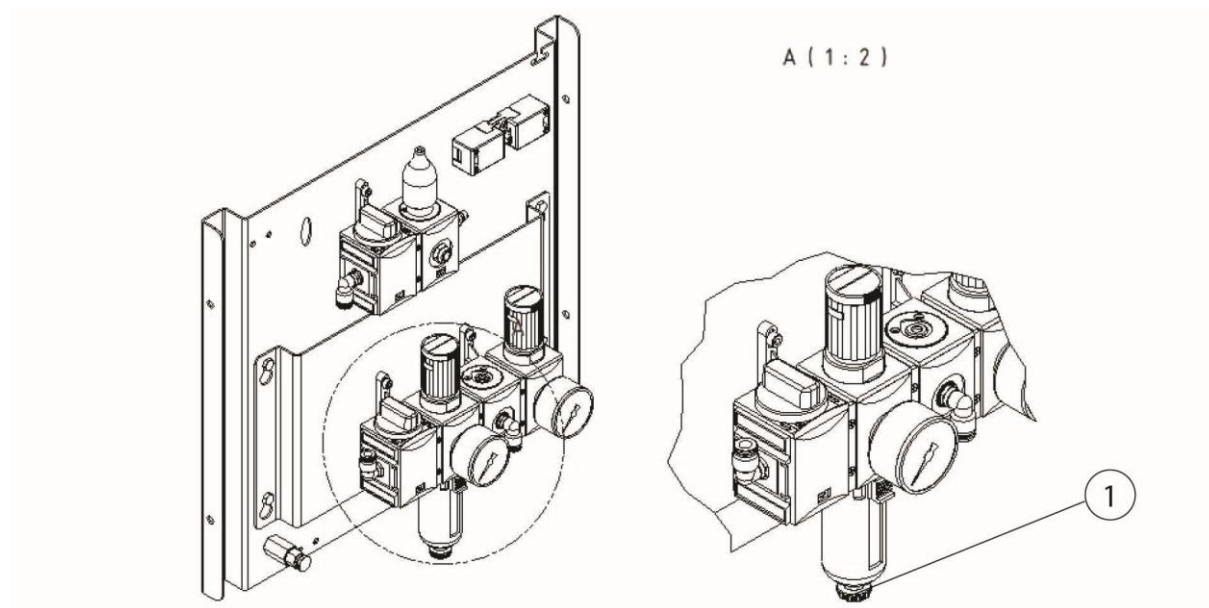

Rys. 49: Zawór spustowy skroplin jednostki uzdatniania sprężonego powietrza


7.2.9 Wymiana / naciąganie pasków w przekładni pasowej wentylatora

Po 10 rozruchach wentylatora należy po raz pierwszy sprawdzić naciąg pasków klinowych i współpłaszczyznowość kół pasowych.

Co 1600 roboczogodzin albo najpóźniej po 12 miesiącach zalecamy wymianę pasków klinowych.

Sposób naciągania/wymiany paska klinowego:

1. Wyłączyć produkt przyciskiem I / O i ustawić główny wyłącznik w pozycji 0. Dodatkowo zabezpieczyć główny wyłącznik za pomocą kłódki.
2. Teraz otworzyć pokrywę serwisową wentylatora, aby uzyskać dostęp do przekładni pasowej.
3. Przygotuj nowy pasek klinowy.
4. Poluzować sanie mocujące silnik i zdjąć pasek/paski klinowe.
5. Sprawdzić koła pasowe pod kątem nietypowego zużycia lub wyraźnych uszkodzeń. Do kontroli użyć w razie potrzeby szablonu nastawczego.
6. Założyć nowe paski klinowe i naciągnąć wstępnie obsadę silnika.
7. Ręcznie przesunąć pasek klinowy o kilka zwojów.

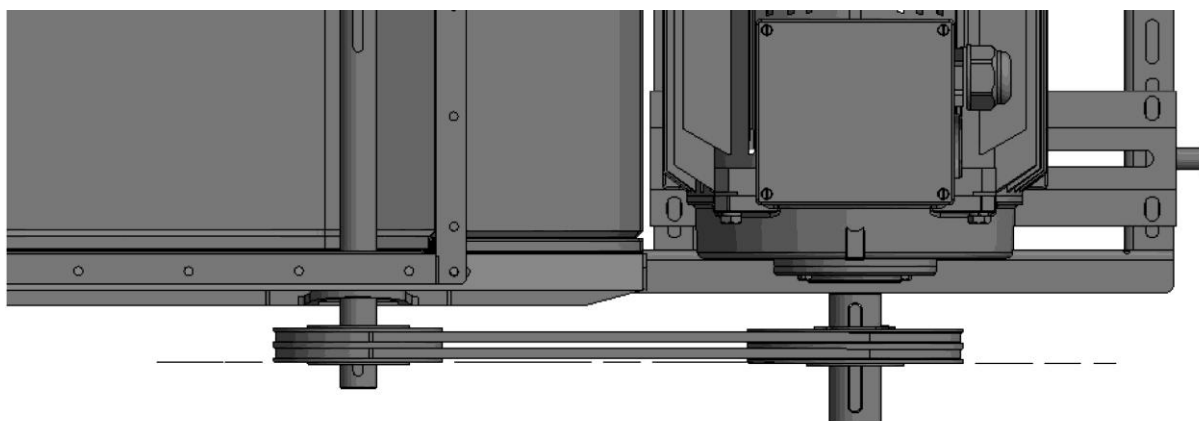


Rys. 50: Współpłaszczyznowość i równoległość kół pasowych

8. Sprawdzić/ustawić współpłaszczyznowość i równoległość kół pasowych za pomocą odpowiedniego laserowego przyrządu pomiarowego.

Producent: na przykład Optibelt Laser-Pointer

Wskazówka: Dozwolona tolerancja ± 1 mm przemieszczenia na 100 mm rozstawu osi.

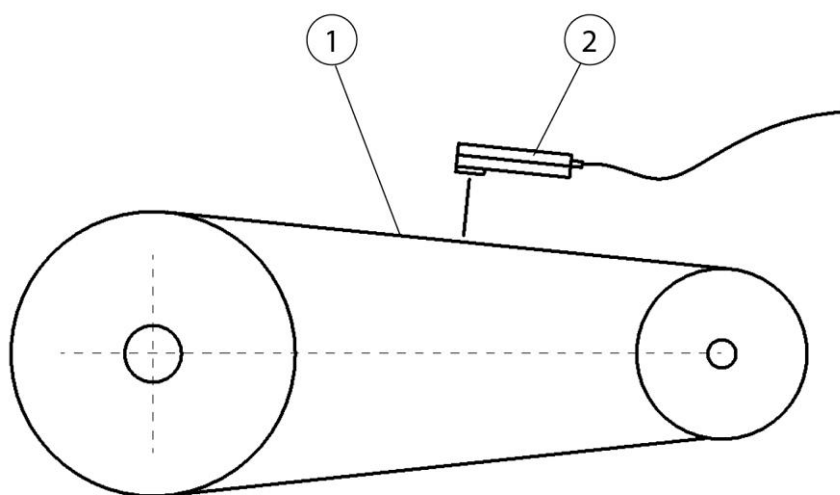

Rys. 51: Kontrola naciągu pasków klinowych

9. Sprawdzić i wyregulować naciąg pasków klinowych odpowiednim częstotliwościowym przyrządem pomiarowym / miernikiem cięgien (poz. 2): Producent: np. Optibelt TT.

Nastawiany naciąg pasków (Hz): patrz tabliczka znamionowa wentylatora.

Wskazówka: Dozwolona tolerancja pomiaru -0 + 5 Hz.

10. Zamknąć ponownie drzwiczki serwisowe.

11. Zdjąć kłódkę z wyłącznika głównego i włączyć wyłącznik główny.

12. Włączyć produkt przyciskiem I / O.

UWAGA

Podczas instalowania nowego paska klinowego należy sprawdzić napięcie po 10-krotnym uruchomieniu wentylatorów i w razie potrzeby wyregulować je.

WSKAZÓWKA

Podczas przechowywania produktu lub po długotrwałym wyłączeniu (dłuższym niż 6 miesięcy) napęd paska musi zostać poluzowany, aby łożyska wentylatora nie były niepotrzebnie narażone na stałe obciążenie punktowe.

7.2.10 Smarowanie łożysk wentylatora

W zależności od konstrukcji wentylatora dostępne są dwa warianty:

Wariant A: z kalamitką

Okres docierania:

- Pierwsze dosmarowanie po krótkim okresie docierania.
- W ciągu pierwszych trzech miesięcy kontrola co tydzień; w razie potrzeby dosmarowanie.

Normalna praca:

- Regularne smarowanie, co najmniej raz na 6 miesięcy.

WSKAZÓWKA

Smarowanie:

Na jedno smarowanie użyć około 10 g smaru. W przypadku standardowej smarownicy odpowiada to ok. 8 naciśnięciom po 1,2 g.

Jeśli nie jest możliwe smarowanie oparte na dozowaniu: kontynuować smarowanie, aż smar zacznie wypływać z łożyska.

Resztki smaru wytrzeć ściereczką.

Wariant A: bez kalamitki

Jeśli nie ma kalamitki, to jest to wentylator z dożywotnim smarowaniem. W tym przypadku nie jest konieczne smarowanie.

7.2.11 Kontrola zbiornika sprężonego powietrza z zaworem bezpieczeństwa sprężonego powietrza


WSKAZÓWKA

Produkt posiada jeden albo więcej zbiorników sprężonego powietrza z zaworem bezpieczeństwa sprężonego powietrza.

Produkty wyposażone w zbiornik sprężonego powietrza i zawór bezpieczeństwa sprężonego powietrza należy konserwować/sprawdzać zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi.

7.2.12 Dostęp do zbiornika sprężonego powietrza + zawór bezpieczeństwa

Dostęp do zbiornika sprężonego powietrza

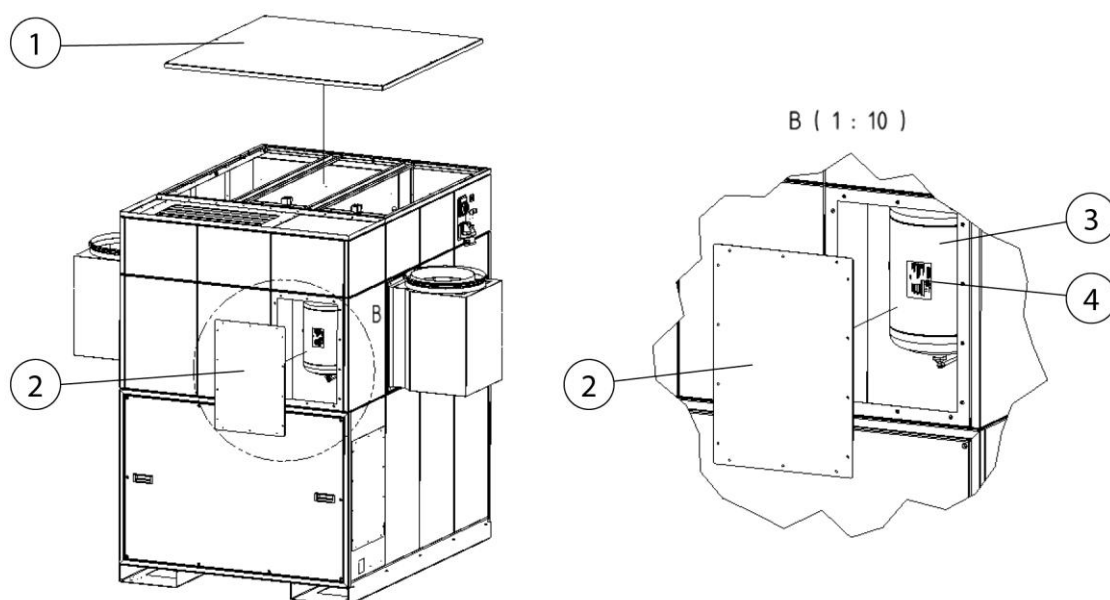

Rys. 52: Dostęp do zbiornika sprężonego powietrza


Poz.	Nazwa	Poz.	Nazwa
1	Pokrywa blaszana	3	Zbiornik sprężonego powietrza
2	Osłona blaszana	4	Tabliczka znamionowa zbiornika sprężonego powietrza

Tab. 36: Dostęp do zbiornika sprężonego powietrza

Produkt jest wyposażony w jeden lub kilka zbiorników sprężonego powietrza.

W celu uzyskania dostępu do zbiornika/zbiorników sprężonego powietrza (poz. 3) należy zdemonstować osłonę blaszaną (poz. 2).

Dostęp do zaworu bezpieczeństwa sprężonego powietrza

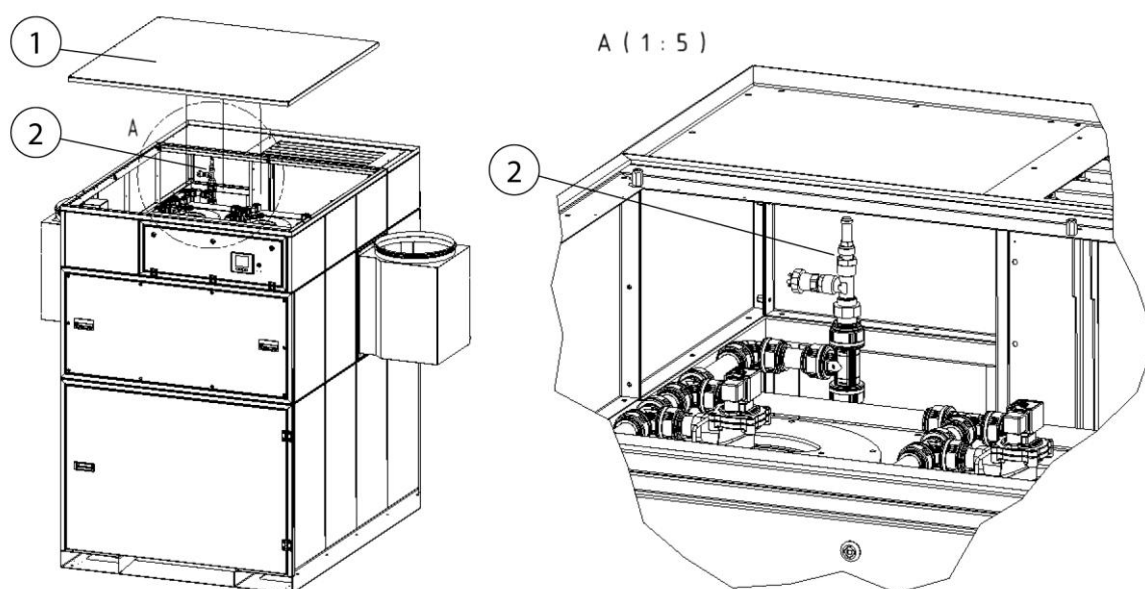

Rys. 53: Dostęp do zaworu bezpieczeństwa sprężonego powietrza

Poz.	Nazwa	Poz.	Nazwa
1	Pokrywa blaszana	2	Osłona blaszana

Tab. 37: Dostęp do zaworu bezpieczeństwa sprężonego powietrza

Produkt jest wyposażony w jeden lub kilka zaworów bezpieczeństwa.

W celu uzyskania dostępu do zaworu bezpieczeństwa (poz. 2) należy zdemonstować pokrywę blaszaną (poz. 1).

7.2.13 Harmonogram konserwacji

Czynności	Czas/interwały	Wskazówki:
Opróżnianie zbiorczego pojemnika na pył	W razie potrzeby	
Spuszczanie kondensatu ze zbiornika sprężonego powietrza	W razie potrzeby, jednak przynajmniej 1 raz w miesiącu	
Spuszczanie kondensatu z jednostki serwisowej sprężonego powietrza	W razie potrzeby, jednak przynajmniej 1 raz w tygodniu	
Kontrola napędu paska pod kątem naprężenia i wyrównania	Po raz pierwszy po 10-krotnym uruchomieniu, następnie co 1600 godzin / najpóźniej po 12 miesiącach	Tylko jeśli jest napęd pasowy
Wymiana paska klinowego	Po 1600 godz./ najpóźniej po 12 miesiącach	Tylko jeśli jest napęd pasowy
Smarowanie łożysk wentylatora	Po raz pierwszy po krótkim czasie, następnie co 1600 godzin / najpóźniej po 6 miesiącach	Tylko jeśli jest kalamitka
	Kontrola: w trakcie pierwszych trzech miesięcy co tydzień	W razie potrzeby dosmarować
Wymiana wkładu filtracyjnego filtra głównego	W razie potrzeby	Bieżący status patrz wyświetlacz, wymiana filtra przy 2300 Pa
Wymiana mat filtracyjnych Regulacja mocy ssącej	1 x w miesiącu	Tylko jeśli jest układ regulacji mocy ssącej
Wymiana filtra, filtr zabezpieczający zbiorczego pojemnika na pył	Co 1600 godzin / najpóźniej po 12 miesiącach lub w przypadku uszkodzenia	

	/ brakującego worka na odpady	
--	-------------------------------	--

Tab. 38: Harmonogram konserwacji

Numer produktu (maszyny)	Numer jednostki wentylatora/ nr AB

[illegible]

Wskazówka:

1502844-01

7.3 Usuwanie usterek

Usterka	Możliwa przyczyna	Wskazówka
Zadziałał wyłącznik zabezpieczający silnika	Nadmierne zużycie prądu spowodowane zmianami napięcia lub uszkodzeniami wentylatora	Zlecić elektrykowi sprawdzenie nastawienia Skontaktować się z serwisem
Błąd w zasilaniu	Nieprawidłowe odwrócenie biegunowości na połączeniu elektrycznym, zanik fazy	Zlecić elektrykowi sprawdzenie zasilania elektrycznego.
Brak pojemnika na pył lub jest on otwarty	Pojemnik na pył jest nieprawidłowo podłączony	Podnieść pojemnik na pył za pomocą zaworu pneumatycznego
Błąd w układzie zabezpieczeń	Wystąpiła usterka stycznika sieciowego lub softstartu.	Skontaktować się z serwisem
Brak zasilania / niewystarczające zasilanie sprężonym powietrzem	Zasilanie sprężonym powietrzem na miejscu jest niewystarczające, jednostka uzdatniania sprężonego powietrza nie jest prawidłowo ustawiona lub wkłady filtracyjne są zablokowane	Sprawdzić podłączenie sprężonego powietrza i przyłącza sprężonego powietrza - wymagane ciśnienie 5-6 bar
Zasilanie sprężonym powietrzem jest niewystarczające	Podczas czyszczenia wkładów filtrujących sprężone powietrze nie było wystarczająco szybko dostępne w odpowiedniej ilości	Sprawdzenie doprowadzenia sprężonego powietrza i połączenia sprężonego powietrza
Błąd czujnika różnicy ciśnień	Czujnik różnicy ciśnień jest wadliwy lub ma przerwę na przewodzie.	Skontaktować się z serwisem
Rozlega się sygnał dźwiękowy	Ustawiona moc ssąca jest poniżej minimalnej wartości. Wkłady filtracyjne wypełnione pyłem, zatkany system rurociągowy/wychwytyjący	Konieczna jest wymiana filtrów, sprawdzić system rurociągowy/wychwytyjący, skontaktować się z serwisem
		

		Nie są spełnione wymagania!
Produkt wyłącza się	Podciśnienie w obszarze filtra jest zbyt wysokie Wyłącznik awaryjny chroniący przed zniszczeniem wkładów filtracyjnych Ustawiona moc ssąca jest dużo poniżej minimalnej wartości. Wkłady filtracyjne są przepełnione	Konieczna jest wymiana filtra / skontaktować się z serwisem Próg zadziałania 2800 Pa ciśnienie różnicowe we wkładach filtracyjnych

Tab. 40: Usuwanie usterek

WSKAZÓWKA

Jeżeli nie można usunąć usterki we własnym zakresie, skontaktować się z serwisem producenta.

7.4 Działania w nagłych przypadkach

W przypadku pożaru produktu albo ewentualnie istniejących jego elementów wychwytyjących należy podjąć następujące kroki:

1. Odłączyć produkt od sieci elektrycznej! Wyciągnąć wtyczkę, jeżeli jest, ustawić wyłącznik główny w pozycji 0, odłączyć bezpieczniki na przewodzie zasilającym.
2. Gdy występuje, odłączyć zasilanie sprężonym powietrzem.
3. Ugasić ogień standardową gaśnicą proszkową.
4. W razie potrzeby wezwać miejscową straż pożarną.

⚠ OSTRZEŻENIE

Nie otwierać produktów z drzwiczkami serwisowymi. Tworzenie się płomieni spiczastych!

W przypadku pożaru produktu nie należy pod żadnym pozorem dotykać go bez odpowiednich rękawic ochronnych. Zagrożenie oparzeniem!

8 Utylizacja

▲ OSTRZEŻENIE

Kontakt skóry z dymem spawalniczym itp. może doprowadzić u osób wrażliwych do podrażnień skóry!

Demontaż produktu może być przeprowadzony wyłącznie przez przeszkolonych i wykwalifikowanych pracowników pod warunkiem przestrzegania informacji dotyczących bezpieczeństwa i obowiązujących przepisów BHP!

Możliwe są poważne uszkodzenia organów i dróg oddechowych!

W celu uniknięcia wdychania cząstek pyłów stosować odzież ochronną, rękawice i nawiewowy system ochrony dróg oddechowych!

Unikać uwalniania niebezpiecznych cząstek pyłów podczas robót demontażowych, aby nie wyrządzić szkody osobom znajdującym się w otoczeniu.

▲ UWAGA

Podczas wykonywania wszelkich prac przy produkcie i z produktem należy przestrzegać prawnego obowiązku unikania produkcji odpadów oraz ich odpowiedniego odzysku i utylizacji.

8.1 Tworzywa sztuczne

Stosowane tworzywa sztuczne muszą być odpowiednio sortowane. Tworzywa sztuczne muszą być utylizowane zgodnie z wymogami prawnymi.

8.2 Metale

Stosowane metale muszą być odpowiednio zbierane i zutylizowane. Usuwanie należy zlecać autoryzowanym firmom.

8.3 Elementy filtra

Stosowane elementy filtra należy utylizować z przestrzeganiem przepisów prawnych.

9 Załącznik

9.1 Deklaracja zgodności UE

Nazwa: System wentylacji pomieszczeń
Seria produkcyjna: KemJet
Typ: 998800407, 998800461 (998701372); 998800401, 998800462 (998701371); 998800414, 998800463 (998701370) (numery artykułów mogą się ewentualnie różnić w przypadku innego wariantu produktu)
Nr identyfikacyjny maszyny: (numer seryjny) patrz tabliczka znamionowa na produkcie
Produkt został zaprojektowany, skonstruowany i wyprodukowany zgodnie z dyrektywami WE
2006/42/WE – Dyrektywa maszynowa
Produkt spełnia ponadto wymagania podane w poniższych dokumentach:
2014/53/UE – Dyrektywa ws. urządzeń radiowych
2014/30/UE – Dyrektywa ws. kompatybilności elektromagnetycznej
2014/29/UE – Dyrektywa ws. prostych zbiorników ciśnieniowych
2011/65/UE – Dyrektywa RoHS
Firma: Na wyłączną odpowiedzialność
KEMPER GmbH
Von-Siemens-Str. 20, D-48691 Vreden

Zastosowano następujące ujednolicone normy:

EN ISO 12100:2010 Bezpieczeństwo maszyn – Ogólne zasady projektowania
EN ISO 13857:2019 Bezpieczeństwo maszyn – Odległości bezpieczeństwa
EN ISO 13854:2019 Bezpieczeństwo maszyn – Minimalne odstępy
EN ISO 21904-1:2020 Zdrowie i bezpieczeństwo przy spawaniu
EN ISO 4414:2010 Bezpieczeństwo instalacji pneumatycznych
EN IEC 61000-6-2:2019 Kompatybilność elektromagnetyczna - Odporność na zakłócenia
EN IEC 61000-6-4:2019 Kompatybilność elektromagnetyczna - Norma emisji
EN 60204-1:2018 Bezpieczeństwo maszyn - Wyposażenie elektryczne
EN ISO 13849-1:2023 Bezpieczeństwo maszyn - Elementy systemów sterowania
ETSI EN 301 489-1 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)
ETSI EN 301 489-52 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)
ETSI EN 301 511 Globalny system łączności ruchomej (GSM)
ETSI EN 301 908-2 Sieci komórkowe IMT

Pełna lista odpowiednich norm, wytycznych i specyfikacji jest dostępna u producenta.
Dostępna jest instrukcja obsługi tego produktu.

Pełnomocnik:


Kemper GmbH, Von-Siemens-Str. 20, 48691 Vreden, Niemcy

Wymieniona powyżej osoba jest upoważniona do sporządzania dokumentacji technicznej zgodnie z załącznikiem VII do dyrektywy 2006/42/WE.

Vreden, 27.02.2026

Miejscowość, data

B. Kemper



Dyrektor generalny

Informacje o sygnatariuszu

9.2 UKCA Declaration of Conformity

Designation:	General ventilation system
Series:	KemJet
Type:	998800407, 998800461 (998701372); 998800401, 998800462 (998701371); 998800414, 998800463 (998701370) (possibly different article numbers for other product variants)
Machine ID:	(Serial number) see type plate on product This product is developed, designed and manufactured in accordance with the UKCA directives Supply of Machinery (safety) Regulations 2008 The product continues to comply with the provisions of the Radio Equipment Regulations 2017 Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016 Pressure Equipment Regulations 2016
Company:	At the sole responsibility of KEMPER GmbH Von-Siemens-Str. 20, D-48691 Vreden

The following designated standards and technical specifications have been applied:

BS EN ISO 12100:2010 Safety of machinery - General principles for design
BS EN ISO 13857:2019 Safety of machinery - Safety distances
BS EN ISO 13854:2019 Safety of machinery
BS EN ISO 21904-1:2020 Health and safety in welding and allied processes
BS EN ISO 4414:2010 fluid power - General rules and safety requirements for systems and their components
BS EN IEC 61000-6-2:2019 Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-2: Generic standards - Immunity standard for industrial environments
BS EN IEC 61000-6-4:2019 Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-4: Generic standards - Emission standard for industrial environments
BS EN 60204-1:2018 Safety of machinery - Electrical equipment of machines
BS EN ISO 13849-1:2023 Safety of machinery - Safety-related parts of control systems
ETSI EN 301 489-1 Electromagnetic Compatibility (EMC)
ETSI EN 301 489-52 Electromagnetic Compatibility (EMC)
ETSI EN 301 511 Global System for Mobile communications (GSM)
ETSI EN 301 908-2 IMT cellular networks
BS EN IEC 63000:2018 Technical documentation for the assessment of electrical and electronic products with respect to the restriction of hazardous substances

A complete list of standards, directives and specifications applied is available from the manufacturer. The operating manual belonging to the product is available.
Additional information:

UK Authorised Representative:
United Kingdom KEMPER (U.K.) Ltd.
Venture Court, 2 Debdale Road, Wellingborough, Northamptonshire NN8 5AA
The above-mentioned person is authorized to compile the technical documentation in Schedule 2 of the Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008.



Vreden, 27.02.2026

Place, date

B. Kemper

CEO


Identification of the signatory

9.3 Dane techniczne

Nazwa	Typ		
Produkt	998800407 998800461	998800401 998800462	998800414 998800463
Urządzenie filtrujące	(998701372)	(998701371)	(998701370)
Liczba stopni filtra	1		
Metoda filtracyjna	Filtr z możliwością czyszczenia		
Metoda czyszczenia	Dysza rotacyjna		
Powierzchnia filtra m ² [ft ²]	10 [108]		
Liczba elementów filtrujących	6	9	12
Całkowita powierzchnia filtra m ² [ft ²]	60 [646]	90 [969]	120 [1292]
Typ filtra	Wkład filtracyjny		
Materiał filtracyjny	Membrana ePTFE		
Stopień filtracji ≥ %	99,9		
Klasa dymu spawalniczego	--		
Norma kontrolna IFA	--		
Klasa filtra / klasa pyłu	M		
Dane podstawowe			
Maksymalna wydajność wentylatora m ³ /h [CFM]	6000 [3531]	9000 [5297]	13000 [7651]
Moc ssąca m ³ /h [CFM]	6000 [3531]	9000 [5297]	13000 [7651]
Podciśnienie Pa [inch wc]	2050-2700 [8-11]	2000-2750 [8-11]	2050-2500 [8-10]
Moc silnika kW [hp]	4,0 [5.4]	5,5 [7.3]	7,5 [10]
Napięcie przyłącza / prąd znamionowy / stopień ochrony / klasa ISO	patrz tabliczka znamionowa		
Dopuszczalna temperatura otoczenia (podczas pracy) °C [°F]	5 do +40 [+41 do +104]		
Dopuszczalna temperatura otoczenia na zewnątrz (podczas pracy) °C [°F]	-10 do +40 [+14 do +104]		
Czas włączenia %	100		

Poziom ciśnienia akustycznego dB(A)	72		
Zasilanie sprężonym powietrzem bar [psi]	5-6 [73-87]		
Zapotrzebowanie na sprężone powietrze NI/min [CFM]	240 [8]		
Klasa sprężonego powietrza	2:4:2 ISO 8573-1		
Wymiary produktu bazowego (szer. x wys. x głęb.)	patrz karta wymiarów		
Masa produktu bazowego kg [lbs]	630 [1389]	790 [1742]	1220 [2690]
Dodatkowe informacje			
Typ wentylatora	Wentylator promieniowy z przekładnią pasową		


Tab. 41: Dane techniczne

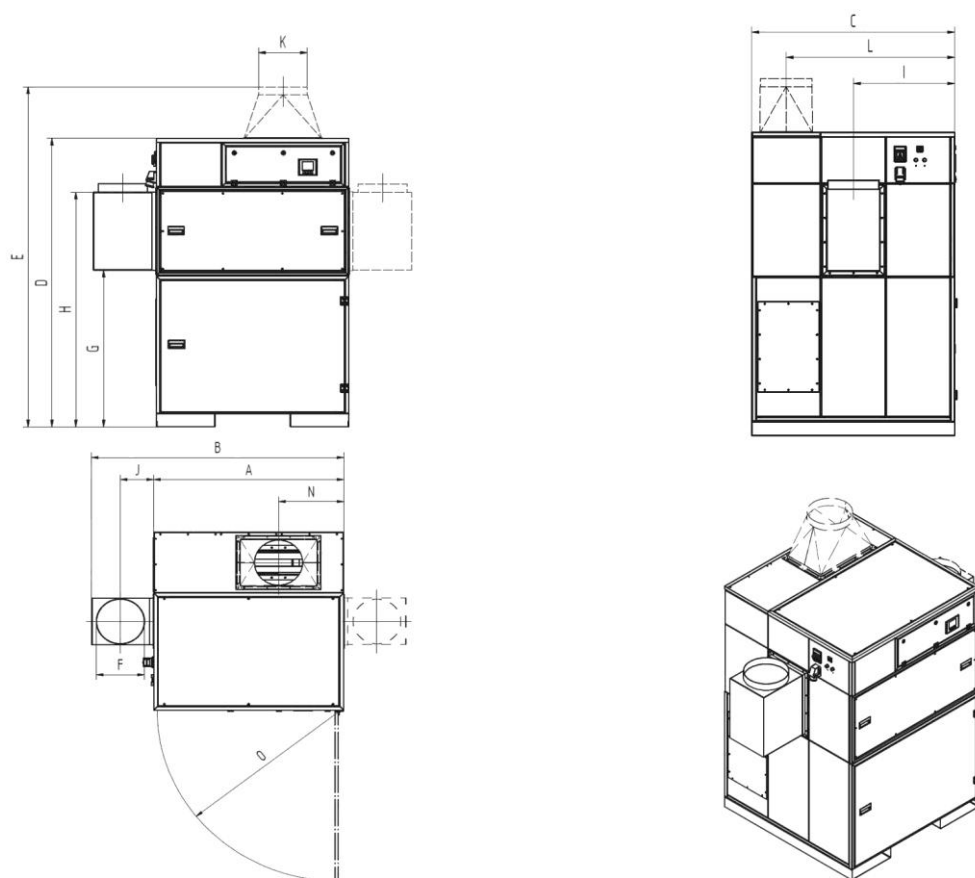

Rys. 54: Karta wymiarów 998701372 (998800407, 998800461)

Symbol	Wymiar mm [in]	Symbol	Wymiar mm [in]
A	1413 [55,6]	H	1716 [67,6]
B	1853 [73,0]	I	706 [27,8]
C	1413 [55,6]	J	225 [8,9]
D	2110 [83,1]	K	355 [14,0]
E	2510 [98,8]	L	1175 [46,3]
F	355 [14,0]	N	484 [19,1]
G	1146 [45,1]	O	1347 [53,0]

Tab. 42: Tabela wymiarów 998701372 (998800407, 998800461)

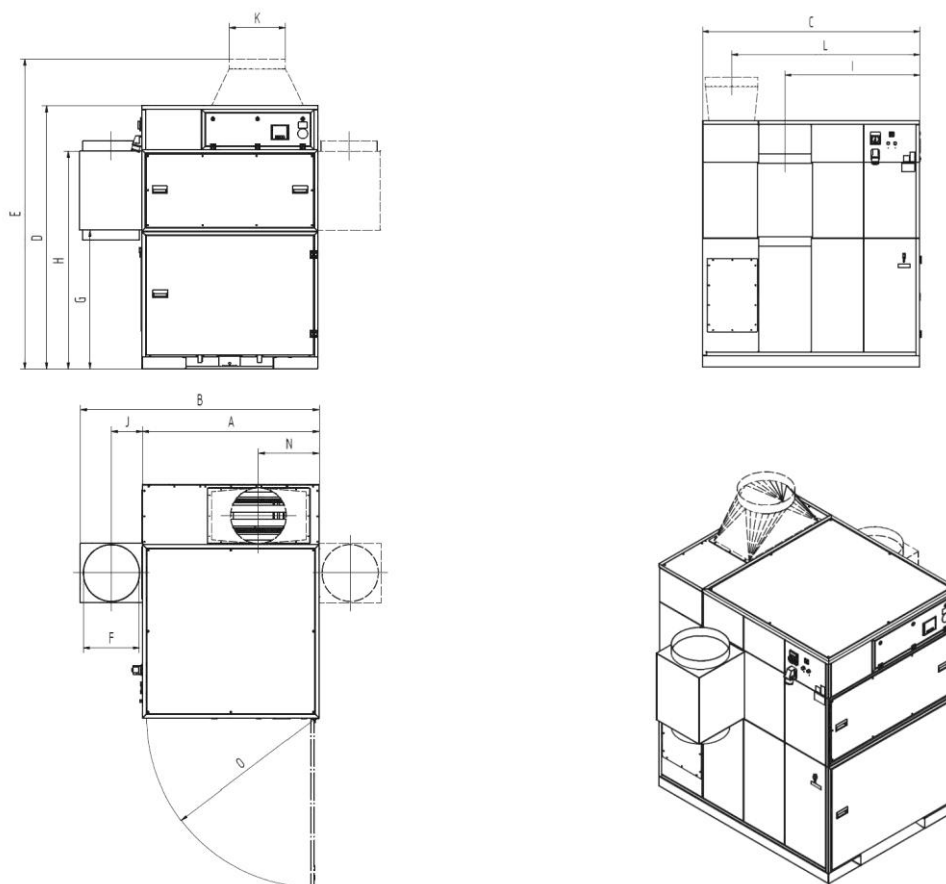


Rys. 55: Karta wymiarów 998701371 (998800401, 998800462)

Symbol	Wymiar mm [in]	Symbol	Wymiar mm [in]
A	1413 [55,6]	H	1776 [69,9]
B	1913 [75,3]	I	1157 [45,6]
C	1864 [73,4]	J	235 [9,3]

D	2110 [83,1]	K	450 [17,7]
E	2510 [98,8]	L	1616 [63,6]
F	450 [17,7]	N	484 [19,1]
G	1146 [45,1]	O	1347 [53,0]

Tab. 43: Tabela wymiarów 998701371 (998800401, 998800462)

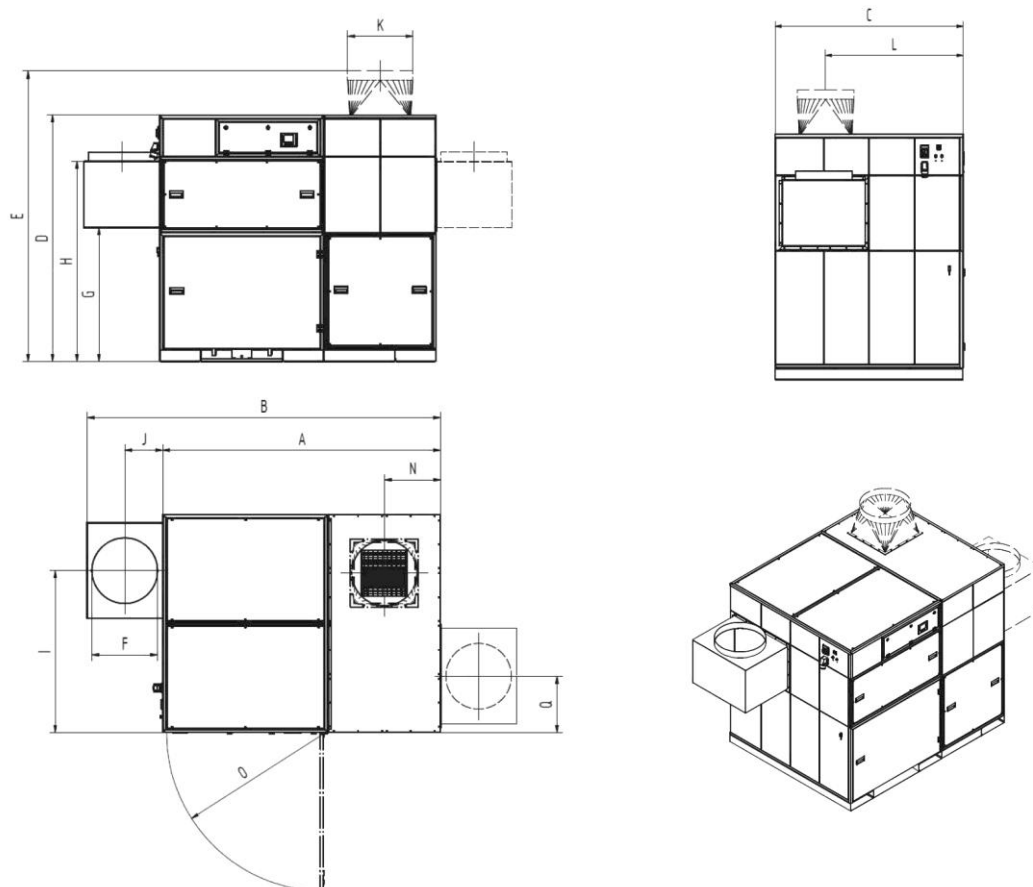


Rys. 56: Karta wymiarów 998701370 (998800414, 998800463)

Symbol	Wymiar mm [in]	Symbol	Wymiar mm [in]
A	2378 [93,6]	H	1716 [67,6]
B	3028 [119,2]	I	1382 [54,4]
C	1864 [73,4]	J	325 [12,8]
D	2110 [83,1]	K	560 [22,1]
E	2510 [98,8]	L	1364 [53,7]
F	560 [22,1]	N	481 [18,9]
G	1146 [45,1]	O	1347 [53,0]

Tab. 44: Tabela wymiarów 998701370 (998800414, 998800463)


9.4 Karty wymiarów

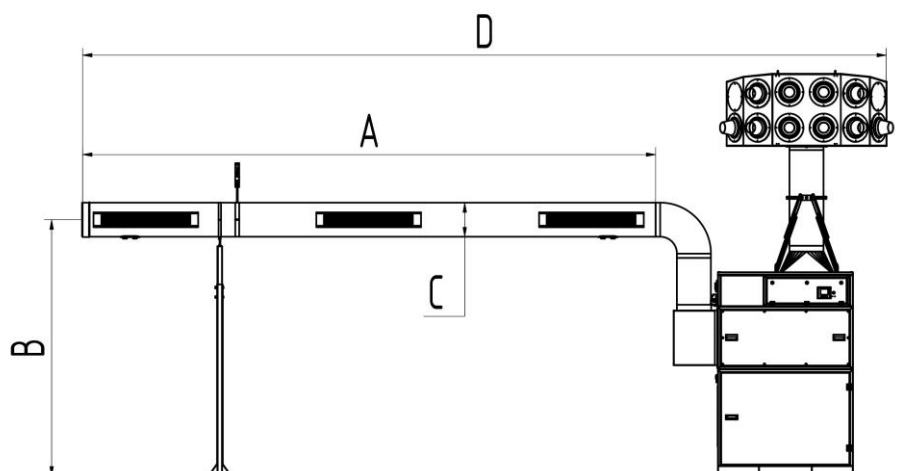

Rys. 57: Karta wymiarów – 998800407

Symbol	Wymiary mm [in]	Symbol	Wymiary mm [in]
A	Ok. 6000 [236,2]	C	Ø 355 [14,0]
B	Ok. 2500-3000 [98,4 – 118,1]	D	Ok. 8500 [334,7]


Tab. 45: Tabela wymiarów – 998800407

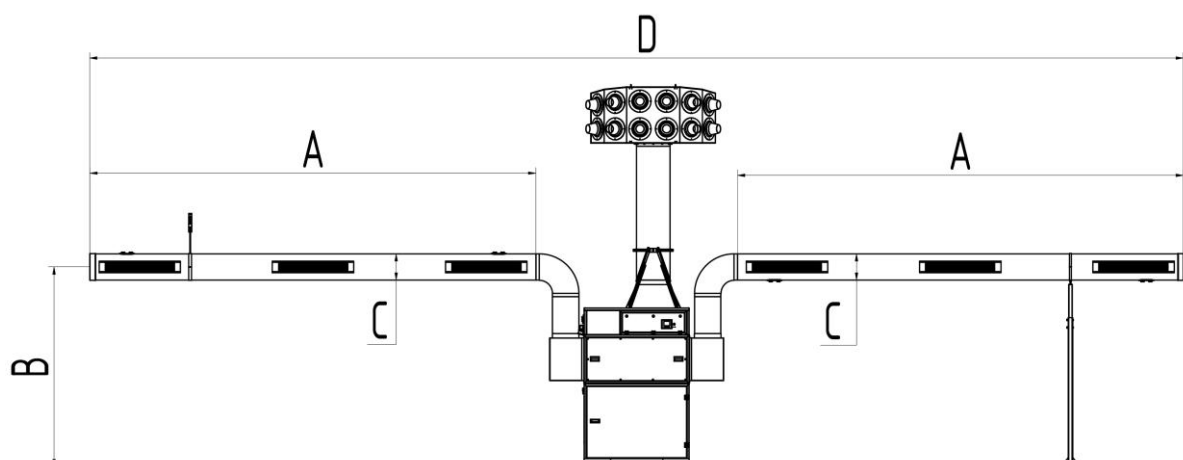

Rys. 58: Karta wymiarów – 998800401

Symbol	Wymiary mm [in]	Symbol	Wymiar mm [in]
A	6000 [236,2]	C	Ø 355 [14,0]
B	2500-3000 [98,4 – 118,1]	D	Ok. 14 800 [582,7]

Tab. 46: Tabela wymiarów - 998800401

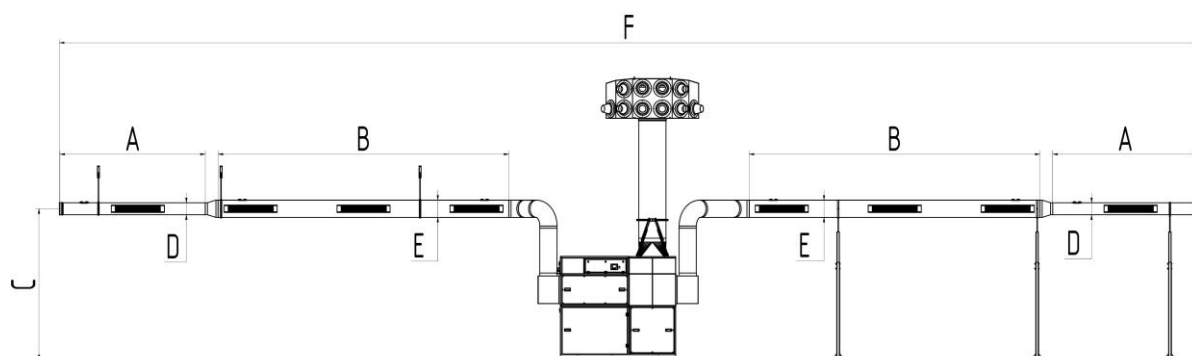


Rys. 59: Karta wymiarów – 998800414

Symbol	Wymiary	Symbol	Wymiary
A	3000 [118,1]	D	Ø 250 [9,84]
B	6000 [236,2]	E	Ø 355 [14,0]
C	3000-3500 [118,1-137,8]	F	Ok. 23 500 [925,2]

Tab. 47: Tabela wymiarów - 998800414


9.5 Karty wymiarów

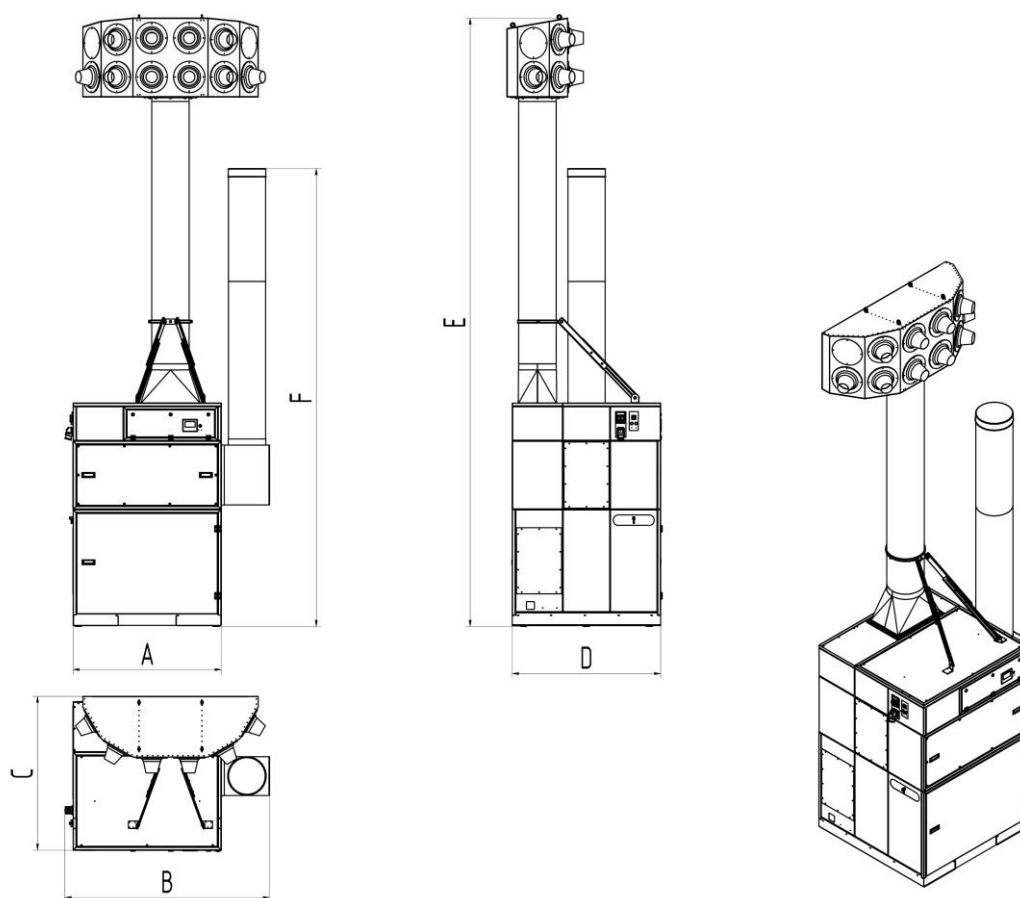

Rys. 60: Karta wymiarów – 998800461

Symbol	Wymiary mm [in]	Symbol	Wymiary mm [in]
A	1415 [55,7]	D	1414 [55,7]
B	1952 [76,9]	E	5800 [228,3]
C	1467 [57,8]	F	4365 [171,9]


Tab. 48: Tabela wymiarów – 998800461

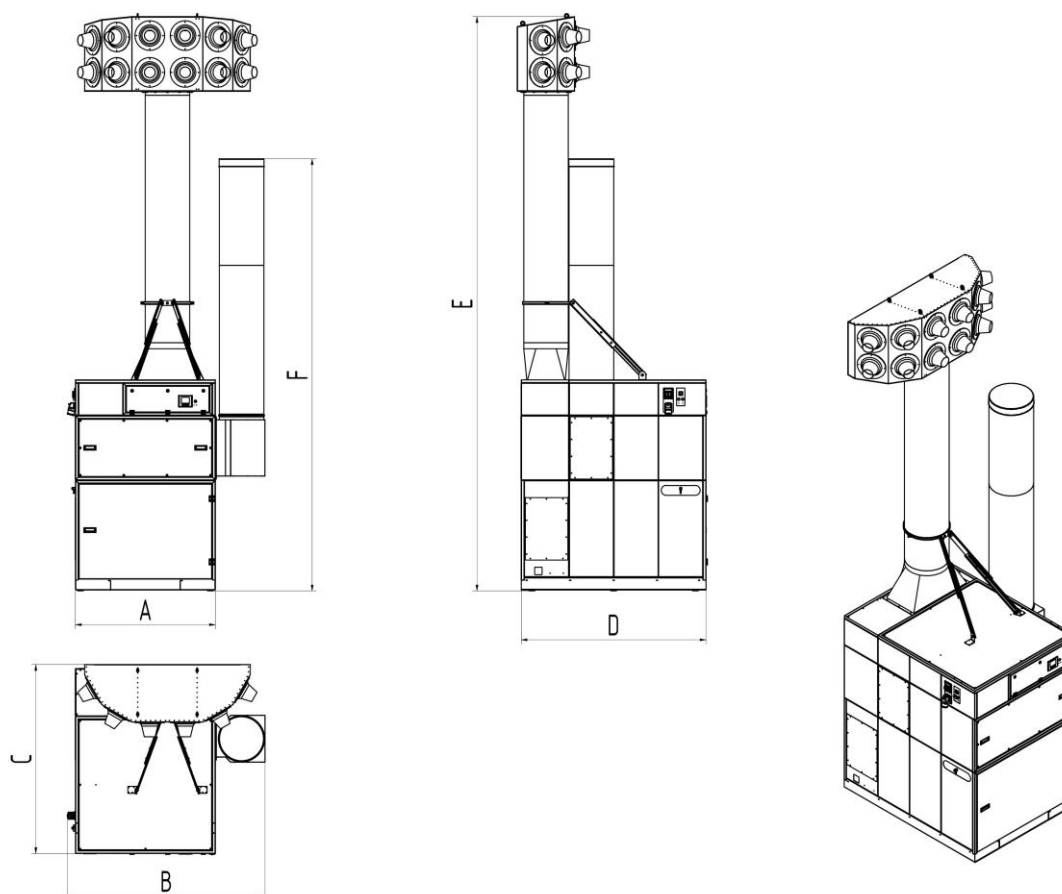

Rys. 61: Karta wymiarów – 998800462

Symbol	Wymiary mm [in]	Symbol	Wymiar mm [in]
A	1415 [55,7]	D	1865 [73,4]
B	1998 [78,7]	E	5800 [228,3]
C	1908 [75,1]	F	4365 [171,9]

Tab. 49: Tabela wymiarów - 998800462

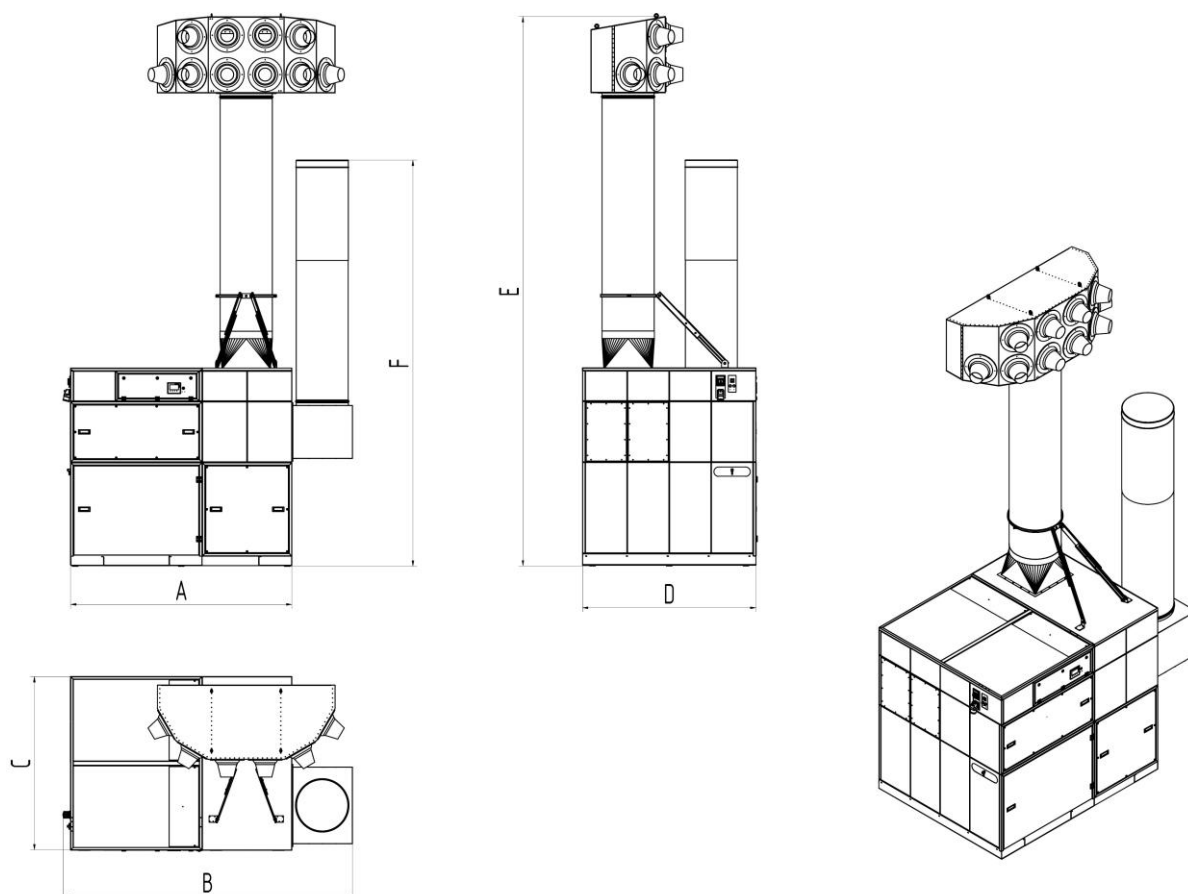

Rys. 62: Karta wymiarów – 998800463

Symbol	Wymiary mm [in]	Symbol	Wymiary mm [in]
A	2377 [93,6]	D	1865 [73,4]
B	3112 [122,5]	E	5904 [232,4]
C	1861 [73,3]	F	4365 [171,9]

Tab. 50: Tabela wymiarów - 998800463

9.6 Części zamienne i osprzęt dodatkowy

Nr bieżący	Nazwa	Wskazówka	Nr kat.
1	Pojemnik na odpady (4 sztuki)	998800407 (998701372)	1190335
2	Worek filtracyjny (10 sztuk)	998800401 (998701371) 998800414 (998701370)	1190139
3	Naboje smaru uniwersalnego	Tylko jeśli na wentylatorze jest kalamitka.	1610086
4	Wkład filtra ePTFE 10 m ² z pierścieniem uszczelniającym		1090440
5	Pojemnik pyłu z filtrem zabezpieczającym	Jeśli jest	1090553

Tab. 51: Części zamienne i osprzęt dodatkowy

Deutschland (HQ)**KEMPER GmbH**

Von-Siemens-Str. 20
D-48691 Vreden
Tel. +49 2564 68-0
Fax +49 2564 68-120
mail@kemper.eu
www.kemper.eu

United Kingdom**KEMPER (U.K.) Ltd.**

Venture Court
2 Debdale Road
Wellingborough
Northamptonshire NN8 5AA
Tel. +44 1327 872 909
Fax +44 1327 872 181
mail@kemper.co.uk
www.kemper.co.uk

France**KEMPER sàrl**

7 Avenue de l'Europe
F-67300 Schiltigheim
Si vous appelez de France
Tél. +33 800 91 18 32
Fax +33 800 91 90 89
De Belgique ou de l'étranger
Tél. +49 2564 68-135
Fax +49 2564 68-40135
mail@kemper.fr
www.kemper.fr

China**KEMPER China**

Floor 2, Building 6
No. 500 Huapu Road
Shanghai 201799
P.R. of China
Tel. +86 (21) 5924-0978
Fax +86 1852-1069-401
info@kemper-china.com.cn
www.kemper.cn.com

Ceská Republika**KEMPER spol. s r.o.**

Pyšelská 393
CZ-257 21 Porčí nad Sázavou
Tel. +420 317 798-000
Fax +420 317 798-888
mail@kemper.cz
www.kemper.cz

United States**KEMPER Fume****Extraction Systems LLC**

31465 Stephenson Hwy
Madison Heights
MI, 48071 USA
ph+1 (312) 815 5656
info@kemper-na.com
kemper-na.com

Canada**KEMPER Fume****Extraction Systems**

1-2, 1249 Seagrave Road
Woodstock, ON, N4T 0A8,
Canada
ph+1 (312) 815 5656
info@kemper-na.com
kemper-na.com

Nederland**KEMPER B.V.**

Demmersweg 92
Begane grond
7556 BN Hengelo
Tel. +49 2564 68-137
Fax +49 2564 68-120
mail@kemper.eu
www.kemper.eu

España**KEMPER IBÉRICA, S.L.**

Avda Diagonal, 421 3º
E-08008 Barcelona
Tel. +34 902 109-454
Fax +34 902 109-456
mail@kemper.es
www.kemper.es

India**KEMPER India**

55, Ground Floor, MP Mall
MP Block, Pitam Pura
New Delhi -110034
Tel. +91.11.42651472
mail@kemper-india.com
www.kemper-india.com

Polska**Kemper Sp. z o.o.**

ul. Grzybowska 87
00-844 Warszawa
Tel. +48 22 5310 681
Faks +48 22 5310 682
info@kemper.pl
www.kemper.pl

